МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND
CERTIFICATION (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

**ГОСТ
ISO 8528-5—
2017**

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 5

Электроагрегаты

(ISO 8528-5:2013, IDT)

Издание официальное

**Москва
Стандартинформ
2018**

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации е машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 ноября 2017 г. № 52-2017)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК <ИСО 316в| ОМ—97	Kqa страны по МК <ИСО31вв) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыртызстандарт
Молдова	MD	Институт стандартизации Молдовы
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главслужба «Туркменстэцдартларыя
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2018 г. № 736-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8528-5—2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8528-5:2013 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 5. Электроагрегаты» («Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 5. Generating sets». IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ТС 70 «Двигатели внутреннего сгорания» Международной организации по стандартизации (ISO).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им Межгосударственные стандарты, сведения о которых **приведены в дополнительном приложении ДА**

6 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 8528-5—2011

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Содержание

Введение

Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания», включающий в себя:

- **часть 1. Применение, технические характеристики и параметры;**
- **часть 2. Двигатели внутреннего сгорания;**
- **часть 3. Генераторы переменного тока;**
- **часть 4. Устройства управления и аппаратура коммутационная;**
- **часть 5. Электроагрегаты;**
- **часть 6. Методы испытаний:**
- **часть 7. Технические данные для описания и расчета;**
- **часть 8. Электроагрегаты малой мощности. Технические требования и методы испытаний;**
- **часть 9. Измерение вибрации и оценка вибрационного состояния;**
- **часть 10. Измерение шума методом охватывающей поверхности;**
- **часть 114 Динамические системы непрерывного электроснабжения;**
- **часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности.**

Часть 11 опубликована в IEC 88528-11:2004.

ГОСТ ISO 8528-5—2017

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Часть 5

Электроагрегаты

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 5. Generating sets

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электроагрегаты переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания (далее — электроагрегаты), предназначенные для применения на суше и на море.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний электроагрегатов.

Настоящий стандарт не распространяется на электроагрегаты, применяемые на самолетах, наземных автотранспортных средствах и локомотивах.

При предъявлении дополнительных требований к электроагрегатам, например используемым для энергообеспечения больниц, высотных зданий и других объектов, положения настоящего стандарта являются приоритетными.

Отдельные положения настоящего стандарта могут быть использованы для электроагрегатое с другими типами первичных двигателей, например паровыми двигателями и газовыми двигателями, работающими на биогаэе.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок — последнее издание ссылочного документа (включая все изменения к нему).

ISO 3046-5:2001. Reciprocating internal combustion engines — Performance—Part 5: Torsional vibrations (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 5. Крутильные колебания)

ISO 8528-1:2005. Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 1: Application, ratings and performance (Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры)

ISO 8528-3:2005. Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 3: Alternating current generators for generating sets (Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока)

IEC 60034-1:2004. Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance (Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики)

3 Символы, термины и определения

Для обозначения технических характеристик электрооборудования в стандартах МЭК используются термин «номинальный» и индекс «N». Для обозначения технических характеристик механического оборудования в стандартах ИСО используются термин «объявленный» и индекс «г». Поэтому в настоящем

Издание официальное

стандарте термин «номинальный» применяется только к пунктам, устанавливающим требования к электрооборудованию. 8 остальных случаях используется термин «объявленный».

Используемые в настоящем стандарте символы, термины и определения приведены в таблице 1.

Таблица 1—Символы, термины и определения

Символ	Термин	Единица намерения	Определение
(	частота (frequency)	Гц	—
Crf.max	максимальное повышение частоты в переходном процессе (повышение частоты) [maximum transient frequency rise (overshoot frequency)]	Гц	Максимагъная частота, которая может возникнуть при снятии нагрузки. Символ отличается от приведенного в ISO 3046-4: 2009
(rf.rrin	максимальное снижение частоты в переходном процессе (снижение частоты) [maximum transient frequency drop (undershoot frequency)]	Гц	Минимальная частота, которая может возникнуть при появлении нагрузки. Символ отличается от приведенного в ISO 3046-4: 2009
	рабочая частота высокочастотного предела устройства (operating frequency of overfrequency limiting device)	Гц	Частота, при которой срабатывает высокочастотный ограничитель устройства для данной регулируемой частоты
	регулируемая частота высокочастотного предельного значения электрогенератора (setting frequency of overfrequency limiting device)	Гц	Частота электрогенератора, превышение которой включает в работу высокочастотное лимитирующее устройство. На практике вместо значения регулируемой частоты установлено значение предельной допускаемой частоты (см. таблицу 1 ISO 8528-2:2005)
0	частота холостого хода (no-load frequency)	Гц	—
t>.	номинальная частота холостого хода (rated no-load frequency)	Гц	—
f_{ma}^{b}»	максимальная допустимая частота (maximum permissible frequency)	Гц	Значение частоты, точно установленное изготовителем электрогенератора, которое находится в безопасном диапазоне ниже предельного значения частоты (см. таблицу 1 ISO 8528-2:2005)
f,	объявленная частота (номинальная частота) [declared frequency (rated frequency)]	Гц	—
6.Л1Д*	максимальная частота холостого хода (maximum no-toad frequency)	Гц	—
6.min	минимальная частота холостого хода (minimum no-load frequency)	Гц	—
?arb	частота фактической мощности (frequency at actual power)	Гц	—
t	ширина колебания частоты (width of frequency oscillation)	Гц	—
>k	установившийся ток короткого замыкания (sustained short-circuit current)	А	—
t	время (time)	с	—
	полное время остановки (total stopping time)	с	Временной интервал с момента подачи команды на остановку до полной остановки генератора: W'c*'<f

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
Ь	время установления нагрузки (load ptck-up readiness time)	с	Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до достижения установленной мощности:
'с	время включения пробега холостого хода (управляемое время охлаждения) (off-load run-on time)	с	Временной интервал с момента приема генератором сигнала на отключение нагрузки до отключения нагрузки
'd	время реверса (run-down time)	с	Временной интервал с момента приема генератором сигнала на остановку до полной остановки генератора
	время срабатывания нагрузки (load pick-up time)	с	Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до моменга подачи нагрузки:
l.do	время восстановления частоты при сбросе нагрузки (frequency recovery time after load decrease)	с	Время от момента внезапного сброса нагрузки до момента вхождения в диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме (см. рисунок 4)
4jn	время восстановления частоты при набросе нагрузки (frequency recovery time after load increase)	с	Время от момента внезапного наброса нагрузки до момента вхождения в диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме (см. рисунок 4)
9	полное время разгона (total run-up time)	с	Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения установленной мощности для подачи электропитания
'b	время разгона (run-up time)	с	Временной интервал от начала запуска двигателя до достижения момента необходимой скорости вращения
I,	время управления (включения) при нахождении под нагрузкой (on-toad run-on time)	с	Временной интервал с момента подачи команды на остановку, которая была дана до того, как была отсоединена нагрузка (автоматическое регулирование), до остановки электроагрегата с нагрузкой
P	время предзапусковой подготовки (start preparation time)	с	Временной интервал с моменга подачи команды на запуск до начала работы двигателя
»«	время переключения нагрузки (load switching time)	с	Временной интервал с момента готовности к подключению нагрузки до подключения нагрузки
**U*	время прерывания (interruption bme)	с	Временной интервал с момента появления характеристик, инициирующих запуск. до момента подачи нагрузки: WWW Данный параметр определяют для автоматически запускаемых генераторных установок (см. раздел 11). Время восстановления (см. ISO 8528-12: 1997) является частым случаем времени прерывания

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
	время восстановления напряжения при сбросе нагрузки (voltage recovery time after load decrease)	с	Временной интервал от точки, в которой сброс нагрузки инициирован, до точки, когда напряжение устанавливается в пределах стабилизированной полосы допуска напряжения (см. рисунок 5)
	время восстановления напряжения при наброс нагрузки {voltage recovery time after load increase)	с	Временной интервал от точки, в которой наброс нагрузки иницшрован. до точки. когда напряжение устанавливается в пределах стабилизированной полосы допуска напряжения (см. рисунок 5)
	время запуска задержки (start delay time)	с	Временной интервал с момента появления характеристик, инициирующих запуск, до подачи команды на запуск, не зависящий от применяемой генераторной установки {для автоматически запускаемых генераторных модулей). Значение времени запуска задержки определяет потребитель. Например, это время устанавливают для того, чтобы запуск не происходил в случае очень короткого разрыва магистрали
	время запуска двигателя (cranking time)	с	Временной тгервал от начала запуска двигателя до достижения начальной скорости вращения двигателя
**0*	время предсмазочной подготовки (pre-lubricating time)	с	Время, необходимое для некоторых типов двигателей, чтобы убедиться, что необходимое давление установлено до запуска двигателя. Для малых злектроагрегатов. которые обычно не требует предварительной предемзэо+юй подготовки, это время равно нупо
	скорость изменения регулируемой частоты (rate of change of frequency setting)		Скорость изменения регулируемой частоты при дистанционном управлении, выражаемая в процентах диапазона изменения в секунду: ’100 1 1
**u*	коэффициент изменения регулируемого напряжения {rate of change of voltage setting)		Коэффициент изменения регулируемого напряжения при дистанционном управлении. выражаемый в процентах связанной амплитуды регулируемого напряжения: -'->'“■.100
	нижний предел регулируемого напряжения (downward adjustable voltage)	в	—
	верхний предел регулируемого напряжения (upward adjustable voltage)	В	—
u.	номинальное напряжение (rated voltage)	В	Межфазное напряжение в клеммах генератора при расчетной частоте и номинальной выходной мощности. Номинальное напряжение — напряжение. указываемое изготовителем для операционных и рабочих характеристик генератора

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
	регенерация напряжения (recovery voltage)	В	Максимальное доступное стабилизированное напряжение для расчетного состояния нагрузки. Регенерация напряжения обычно выражается в процентах номинального напряжения и находится в пределах стабилизированного допуска напряжения (полосы) Д(А Для нагрузок более номинагъного значения регенерация напряжения ограничивается насыщением и областью воэбудитель/сгабнлиэатор форсирования производительности (см. рисунок 5)
	регулируемое напряжение (set voltage)	В	Межфазное напряжение для определенного режима работы генератора, устанавливаемое путем настройки
Mcl.mex	максимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (maximum steady-state voltage)	В	Максимальное значение напряжения в установившемся режиме работы в соответствии со стабилизированными параметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности
^sl/nm	минимальное значение напряжения в установившемся режиме работы (minimum steady-state voltage)	В	Минимальное значение напряжения в установившемся режиме работы в соответствии со стабилизированными параметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности
4j	напряжение холостого хода (no4oad voltage)	В	Межфазное напряжение в клеммах генератора при расчетной частоте и в режиме работы генератора на холостом ходу
^Лл.тах	максимальное кратковременное повышающееся напряжение при уменьшении нагрузки (maximum upward transient voltage on load decrease)	В	Максимальное напряжение, которое может возникнуть при внезапном переходе от более высокой нагрузки *к* более низкой
^Лл.тт	минимальное понижающееся кратковременное напряжение при увеличении нагрузки (minimum downward transient voltage on load increase)	В	Минимальное напряжение, которое может возникнуть при внезапном переходе от более низкой нагрузки к более высокой
*Ua,t*t*	максимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (maximum peak value of set voltage)	В	
i^rnlnx	минимальное амплитудное значение регулируемого напряжения (minimum peak value of set voltage)	В	
(Лпаал.1	среднее арифметическое значение максимального и минимального амплитудных значений регулируемого напряжения (average value of the maximum and minimum peak value of set voltage)	В	

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
UrtMtf.4	модуляция напряжения {voltage modulation)	%	Квазипериодическое изменение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении, имеющее типичные частоты ниже фундаментальной генерации частоты, выражаемое 8 процентах среднего пика напряжения при расчетной частоте и постоянной скорости: inn Модуляция напряжения происходит при цжлических или случайных помехах, которые могут быть вызваны регуляторами, циклическими неравномерностями или периодическими нагрузками. Мерцающий свет — особый случай модуляции напряжения (см. рисумси 11. 12)
	максимальная амплитуда модуляции напряжения (maximum peak of voltage modulation)	в	Квазипериодическое максимальное изменение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении
tAnetf.i.min	минимальная амплитуда модуляции напряжения (minimum peak of voltage modulation)	в	Квазипериодическое минимальное изменение напряжения (полный размах) при стабилизированном напряжении
Л и	размах колебания напряжения (width of voltage oscillation)	в	—
*4*9*	отклонение частоты от линейной кривой в сторону уменьшения (downward frequency deviation from linear curve)	Гц	
	отклонение частоты от линейной кривой в сторону увеличения (upward frequency deviation from йпеаг curve)	Гц	
дг	диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы (steady-state frequency tolerance band)		Согласованная полоса частот при стабилизированной частоте, которую частота достигает в пределах данного периода управления после увеличения или уменьшения нагрузки
Ч	максимальное отклонение частоты от линейной кривой (maximum frequency deviation from a linear curve)	Гц	Наибольшие значения $ДГ_{д„}$ и гУдо. которые возникают при работе электроагрегата в режиме холостого хода и при номинальной нагрузке (см. рисунок 2)
Ч	диапазон регулирования частоты (range of frequency setting)	Гц	Полоса частот, ограниченная высшим и низшим значениями регулируемой частоты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (см. рисунок 1): ~ 6, ma* ~ 6.min
	диапазон снижения регулируемой частоты (downward range of frequency setting)	Гц	Полоса частот, ограниченная значениями номинальной частоты и наименьшей регулируемой частоты. при работе электроагрегата в режиме холостого хода (см. рисунок 1): Ч.Л> = *t.f*~ *tmm

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
Ч.цр	диапазон повышения регулируемой частоты {upward range of frequency setting)	Гц	Полоса частот, ограниченная высшим значением регулируемой частоты и значение*! номинальной частоты при работе электроагрегата в режиме холостого хода (см. рисунок 1): "^хор ~ — *Кг*
ди	стабилизированная полоса допуска напряжения (steady-state voltage tolerance band)	В	Согласованный диапазон напряжений, которого напряжение достигает в пределах данного регулируемого периода после установленного внезапного повышения или понижения нагрузки; ди«2ЫЛ,-^$_{*f}$ too
ду$_5$	амплитуда регулируемого напряжения (range of voftage setting)	В	Амплитуда максимагъно возможных возрастающей и убывающей корректировок напряжения в клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок между холостым ходом и номинальной выдаваемой мощностью в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности:
	понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения (downward range of voltage setting)	В	Ампштуда между номинальным напряжением и убывающим регулируемым напряжением в клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок режима холостого хода и номинальной выдаваемой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности: *4.*,=4-4.de
	повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения (upward range of voltage setting)	В	Амплитуда между номинальным напряжением и повышающимся регулируемым напряжением е клеммах генератора при расчетной частоте для всех нагрузок режима холостого хода и номинат>ной выдаваемой мощности в пределах согласованной амплитуды коэффициента мощности:
*4,	отклонение частотно-нагрузочной характеристики (frequency/power characteristic deviation)	%	Максимальное отклонение от линейной характеристики в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значения, выражаемое в процентах номинальной частоты (см. рисунок 2): Д8Г, =^.-100 *1*
	частотно-нагрузочная характеристика (frequency/power characteristic curve)		Кривая зависимости частоты от мощности нагрузки в диапазоне мощностей от холостого хода до номинального значения а условиях установившегося режима работы (см. рисунок 2)
□у	связанная стабилизированная полоса допуска напряжения (related steady-state voltage tolerance band)	%	Полоса допуска, выражаемая в процентах номинального напряжения: %~^{100}

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
«Г	относительный диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы {related frequency tolerance band)	%	Полоса допуска, выражаемая в процентах расчетной частоты: $a, = \frac{Л1}{} 100$
IV	диапазон частоты в установившемся режиме работы (steady-state frequency band)	%	Огра+межая ширина колебаний частоты f электроагрегата при постоянной мощности относительно номинальной частоты, выражаемая в процентах: $p, = i\text{-}ioo.$ Максимальное значение h/ указывают для диапазона мощностей от 20 % до номинального значения. Для мощностей менее 20 % номинального значения диапазон частоты в установившемся режиме монет иметь более высокие значежя (см. рисунок 3). но при этом должна обеспечиваться воэмомосгь синхронизации
ч	переходное отклонение частоты (от начального значения) при набросе нагрузки (transient frequency deviation (from initial frequency) on load increase {-) related to initial frequency]	%	Временная разность частот между значением падения частоты и начальной частотой е процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая в процентах номинальной частоты: Я/-*- — ^«Ф Знак минус ебмимвт падение частоты при набросе нагрузки, а знак плюс — увеличение частоты при сбросе нагрузки. Переходное отклонение частоты должно быть в пределе допускаемой погрешности
ч	переходное отклонение частоты (от начального значения) при сбросе нагрузки (transient frequency deviation (from initial frequency) on load decrease (+) related to initial frequency)	%	Временная разность частот между значением увеличения частоты и начальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая в процентах номинальной частоты: x ~° юр, Знак минус обозначает падение частоты при набросе нагрузки, а знак плюс — увеличение частоты при сбросе нагрузки. Переходное отклонение частоты должно быть в пределе допускаемой погрешности
	переходное отклонение частоты (от номинального значения) при появлении нагрузки (transient frequency deviation (from initial frequency) on load increase {-) related to rated frequency]	%	Временная разность частот между значением падения частоты и номинальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая е процентах номинальной частоты: $Sf_{ar/л}$ J од. (Пврвкдо» 0TNKWHN» чвяоты депкнэ быть в пределе допускаемой погрешности. Знак минус обозначает падение частоты при появлении нагрузки, а знак пгьос — увеличение частоты при снятии нагрузки

Продолжение таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
	переходное отклонение частоты {от номинального значения) при снятии нагрузки {transient frequency deviation (from initial frequency) on load decrease (+) related to rated frequency]	%	Временная разность частот между значением увеличения частоты и номинальной частотой в процессе регулирования при внезапном изменении нагрузки, выражаемая в процентах номинальной частоты: 8^„ ->400. Перявинов отклонение частоты дгаио быть в пределе допусхаемой погрешности. Знак минус обозначает падение частоты при появлении нагрузки, а знак плюс — увеличение частоты при снятии нагрузки
	девиация кратковременного напряжения при увеличивающейся нагрузке (transient voltage deviation on toad increase)	%	Падение налряжвмтя. когда генератор, работающий при расчетной частоте и номинальном напряженил при нормальном регулировании возбуждения, имеет отклонение от номинальной нагрузки, выражаемое в процентах номинального налряжеюня: *ц. -и* ' 1М- Дммаля фотмнрмямного нщлшепия должна быть в пределе допускаемой погрешности. Знак минус обозначает падение напряжения при увеличивающейся нагрузке, а знак плюс — увеличение напряжения при уменьшении нагрузки
	девиация кратковременного напряжения при уменьшении нагрузки (transient voltage deviation on load decrease)	%	Увеличение напряжения, когда генератор, который запускают с расчетной частотой и с номинальным напряжением при нормальном регулировании возбуждения, имеет внезапное отклонение от номинальной нагрузки, выражаемое е процентах номинального напряжения: *и и* = -'"7 '100- Дв>офи ги^жжуувгожрявыия должна быть в пределе допусхаемой погрешности. Знак минус обозначает падение напряжения при увеличивающейся нагрузке, а знак плюс — увеличение напряжения при умею>шении нагрузки
	относительный диапазон регулирования частоты (related range of frequency setting)	%	Изменение регулируемой частоты, выражаемое в процентах номинальной частоты: У, = С.л $_{10р}$ /
	относительный диапазон снижения регулируемой частоты {related downward range of frequency setting)	%	Снижение регулируемой частоты, выражаемое в процентах номинальной частоты: *t CO f*
«И	относительный диапазон повышения регулируемой частоты (related upward range of frequency setting)	%	Повышение регулируемой частоты, выражаемое е процентах номинальной частоты: Ч.$_{и}$, = ^-^-^{100} *г*

Окончание таблицы 1

Символ	Термин	Единица измерения	Определение
Ч.	коэффициент статизма по частоте (frequency droop)	%	Разность между номинальной частотой холостого хода и номинальной частотой при номинальной мощности, выражаемая в процентах номинальной частоты при фиксированном положении уставки частоты (см. рисунок 1): ^=^-1.100 е
Sq c C	коэффициент статизма по напряжению (grade of quadrature-current compensation droop)		
6_S	циклическая неравномерность (cycbc irregulanty)	—	—
6ʲim	высокочастотный фиксированный коэффициент (overfrequency setting ratio)	%	Разность между регулируемой частотой высокочастотного предела устройства и расчетной частотой, разделенная на расчетную частоту, вьфажаемая в процентах: $8C_п$=^-100
	девиация стабилизированного напряжения (steady-state voltage deviation)	%	Максимальное отклонение напряжения электроагрегата в соответствии со стабилизированными параметрами при расчетной частоте для всех мощностей между холостым ходом и номинагъной выдаваемой мощностью при точно установленном коэффициенте мощности, выражаемое в процентах номинального напряжения: 6U, = ± и и *' 2U 100
8Ц	связанная амплитуда регулируемого напряжения (related range of voltage setting)	%	Амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах расчетного напряжения: *SU* * *ли * ли. „„* ------- —100 $и_г$
	связанная понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения (related downward range of voltage setting)	%	Понижающаяся амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах номинального напряжения: *&Ц,ул-'* 0 *и - и* **-100 *е*
	связанная повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения (related upward range of voltage setting)	%	Повышающаяся амплитуда регулируемого напряжения, выражаемая в процентах расчетного напряжения: и *и* *г*
$\&u_{2л}$	дисбаланс напряжения (voltage unbalance)	%	Отношение отрицательной или нулевой составляющей напряжения узлов к положительной составляющей напряжения в режиме холостого хода, выражаемое в процентах номинального напряжения

’) Рабочая частота элвктроагрегвта зависит от полной инерции элвктроагрегвта и конструкции системы зашиты.
ᵇ) Предельное значение частоты (см. рисунок 3 ISO 8528-2:2005) — частота, которую двигатель и генератор злвктроагрегата могут выдерживать (обеспечивать) без риска быть поврежденными.

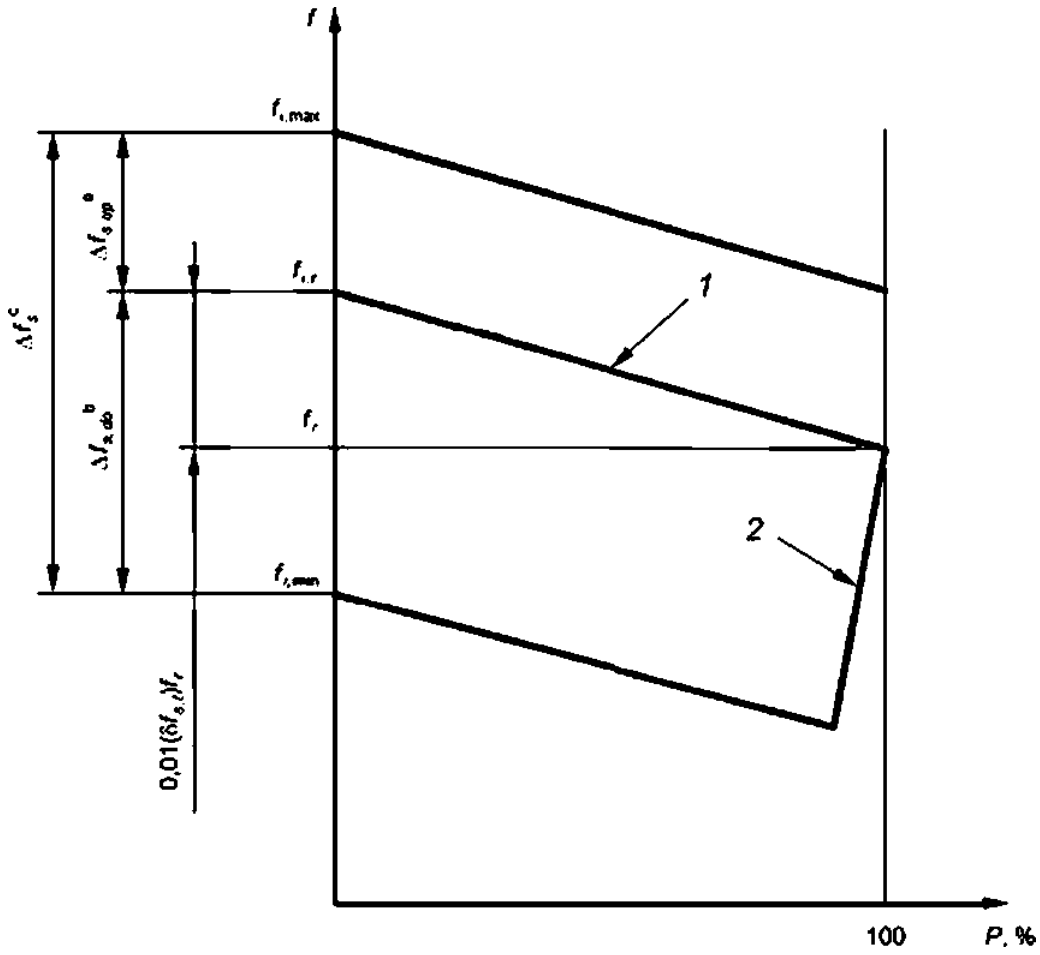

P — мощность: Т— частота: *1* — кривая частотно-энергетической кривой; *2* — предельная мощность (предельное значение мощности электроагрегата зависит от предельного значения мощности двигателя внутреннего сгорания <налример. прекращение подачи топпиеа). учитывая эффективность генератора переменного тока}

" — возрастающая амплитуда регулируемой частоты:
ь — убывающая амплитуда регулируемой частоты:
c — диапазон настройки частоты.

Рисунок 1 — Частотно-энергетическая характеристика диапазона регулируемой частоты

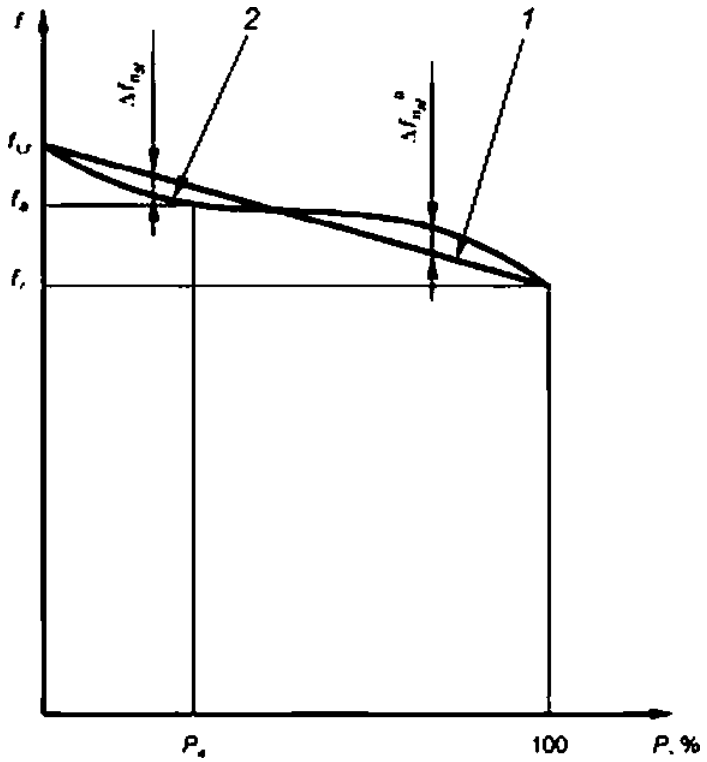

P — мощность; частота; } — линейная кривая характеристики быстродействия мощности;
2 — кривая частотно-энергетической характеристики

[a] — девиация частотно-энергетической характеристики.

Рисунок 2 — Частотно-энергетическая характеристика отклонения от линейной кривой

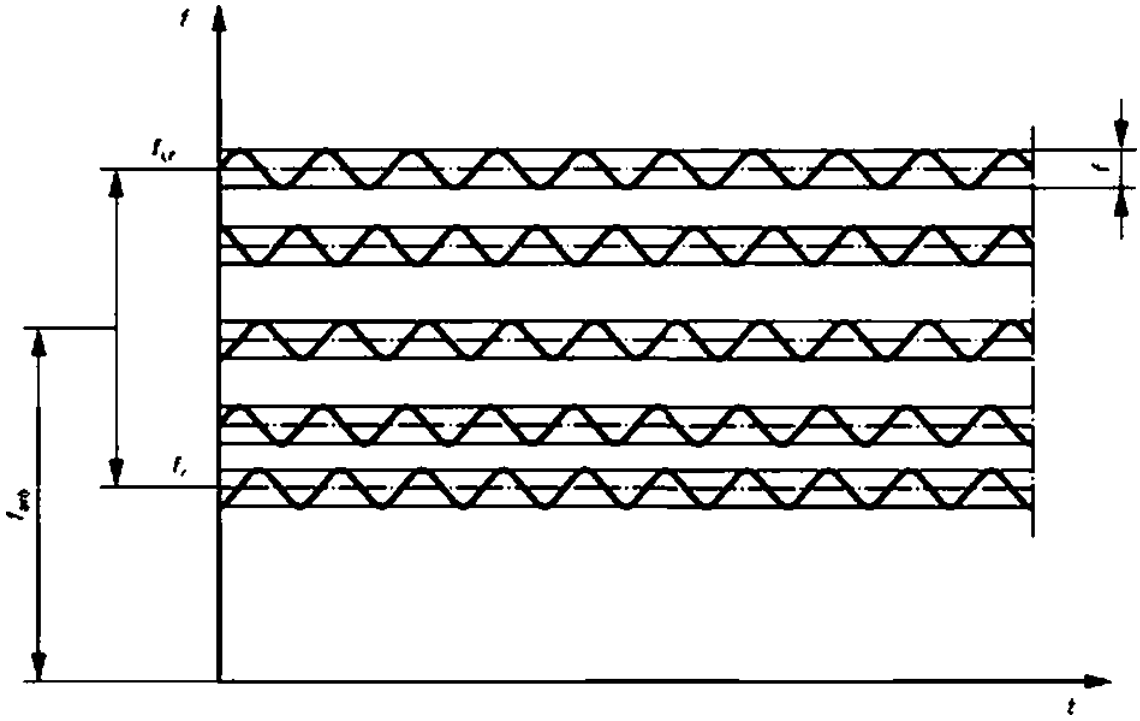

I — время. *f*~ частота

Рисунок 3 — Стабилизированная полоса частот

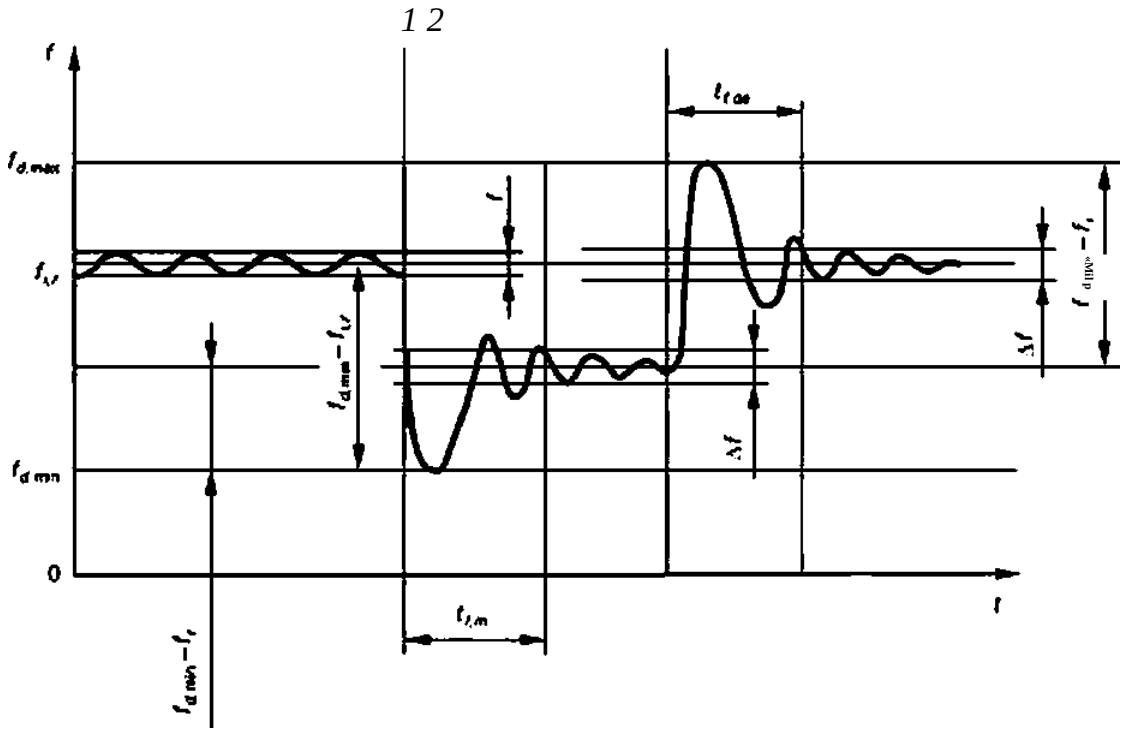

t —■ время; Г —■ частота; *i* — увеличение мощности; 2 — уменьшение мощности

Рисунок *4* — Динамический режим частоты

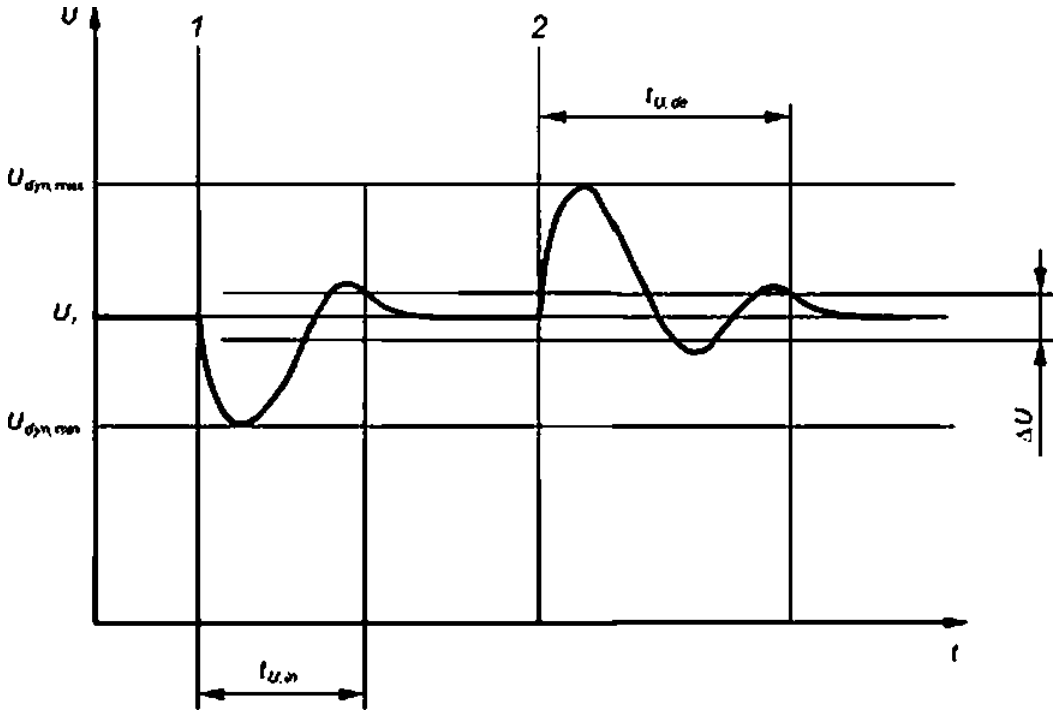

(— время; *U* — напряжение: J ■— повышение нагрузки. 2 — понижение нагрузки

Рисунок 5 — Характеристики кратковременного напряжения без квадратурнотекущего статического отклонения напряжения компенсации

4 Другие правила и дополнительные требования

Электроагрегаты, применяемые на судах и в прибрежных сооружениях, должны соответствовать дополнительным требованиям е соответствии с технической документацией, согласованной с заказчиком.

При необходимости выполнения специальных требований, предъявляемых другими организациями. например органами государственной или местной власти, инспектирующими организациями, обеспечение таких требований согласовывается между изготовителем и заказчиком.

Требования, не установленные в настоящем стандарте, должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

5 Характеристики частоты

5.1 Общие требования

В установившемся режиме работы характеристики частоты электроагрегатов зависят в основном от параметров регулятора частоты вращения двигателя.

Динамические характеристики частоты, т. е. реакции на изменения нагрузки, зависят от поведения всех составных частей электроагрегатов [например, от характеристик крутящего момента двигателя, включая тип системы турбонаддува, характеристик нагрузки, инерционных характеристик, демпфирования и т. п. (см. таблицу 1)] и. следовательно, от индивидуальных особенностей конструкции всех узлов электроагрегатов. Динамический режим частоты электроагрегата может быть непосредственно связан с частотой вращения генератора.

Термины, обозначения и определения характеристик частоты приведены в таблице 1 (см. рисунки 1.2. 3 и 4).

6 Параметры превышения частоты

Термины, определения и обозначения для высокочастотных характеристик приведены в таблице 1.

7 Характеристики напряжения

Характеристики напряжения электроагрегата определяют в соответствии с конструкцией генератора переменного тока и характеристиками стабилизатора напряжения. Значения как стабилизированной, так и кратковременной частот могут влиять на напряжение генератора (см. рисунок 5).

Термины, определения и обозначения характеристик напряжения приведены в таблице 1.

8 Установившийся ток короткого замыкания

Установившийся ток короткого замыкания который может быть важной характеристикой функционирующих защитных устройств, в процессе эксплуатации электроагрегата может быть ниже, чем значение, установленное изготовителем электроагрегата на случай неисправности клемм. На фактическое значение установившегося тока влияет полное сопротивление между генератором и точкой неисправности цепи согласно ISO 8528-3:2005, подраздел 10.3.

9 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

9.1 Общие положения

Характеристики электроагрегата по частоте и напряжению зависят от характеристик нагрузки и составных частей электроагрегата.

9.2 Мощность

Следующие характеристики электроагрегата должны быть учтены при выборе генераторной установки и распределительного устройства:

a) применение электроагрегата;

b) необходимая мощность подключаемой нагрузки;

c) коэффициент мощности нагрузки;

d) пусковые характеристики любых соединенных электрических двигателей;

e) коэффициент разнесения присоединенной нагрузки;

0 периодические нагрузки;

д) действие нелинейных нагрузок.

Эти характеристики должны учитываться при выборе двигателя внутреннего сгорания и генератора. если нагрузкой является распределительное устройство.

9.3 Частота и напряжение

кратковременная частота и характеристики напряжения генераторной установки при внезапном изменении нагрузки зависят от следующих условий:

a) системы турбонакопления заряда двигателя внутреннего сгорания;

b) торможения при эффективном давлении двигателя внутреннего сгорания при объявленной мощности;

c) режима регулятора скорости;

d) конструкции генератора;

e) характеристик системы возбуждения генератора переменного тока:

0 режима стабилизатора напряжения;

д) инерции вращения генераторной установки.

Для того чтобы определить частоту и характеристики напряжения электроагрегата, устанавливаемые по изменению нагрузки, необходимо установить максимальные включенные или выключенные нагрузки. дополнительно присоединенные к генератору.

9.4 Прилагаемая нагрузка

Так как невозможно определить количество всех влияний, возникающих в ответ на динамическую нагрузку, необходимо указать рекомендуемые значения прилагаемой нагрузки, основанные на допустимом понижении частоты. Более высокое значение торможения подразумевает эффективное давление при этом необходимо увеличивать нагрузку в несколько этапов. На рисунках 6 и 7 указаны ориентировочные значения этапов приложенной нагрузки в зависимости от при объявленной мощности.

Характеристики двигателей, работающих на газообразном топливе, существенно отличаются от характеристик дизельных двигателей из-за совершенно различных явлений горения топлива. Поэтому потребитель должен указать любые особенные типы нагрузки и согласовать их с изготовителем электроагрегата.

временные интервалы между последовательными шагами нагрузки зависят:

a) от размера двигателя внутреннего сгорания;

b) среднего значения тормозной эффективности;

c) системы турбоиаколления заряда;

d) вида регулятора;

e) стабилизатора напряжения:

0 вращательной инерции всей генераторной установки в целом.

При необходимости временные интервалы должны быть согласованы между изготовителем генераторной установки и потребителем.

Критериями заданной минимальной вращательной инерции являются:

a) допустимый слад частоты:

b) циклическая неравномерность:

c) работа в параллельном режиме, если возможно.

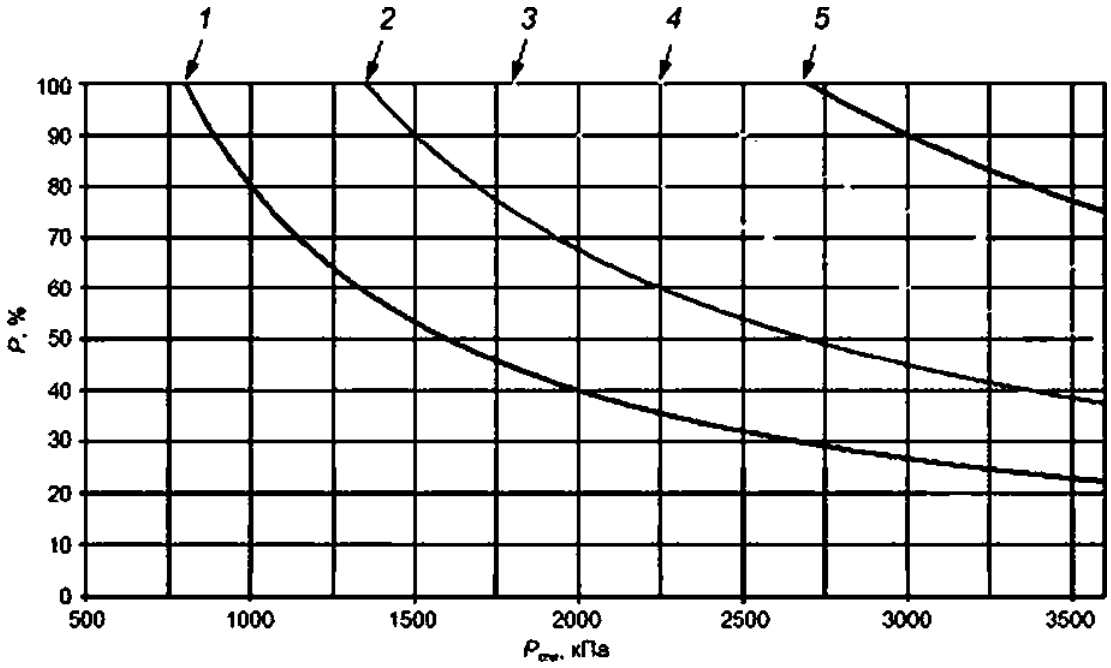

— среднее значение аффективною давления установлен нон мощности. *P* — повышение значения мощности, установленное в соответствии с условиями окружающей среды. 1 ~ первая ступень мощности. 2 — вторая ступень мощности; *3* — третья ступень мощности, *4* — четвертая ступень мощности; 5 — пятая ступень мощности

Рисунок B — **Ориентировочные значения внезапного максимального повышения мощности как фумсции тормозного эффективного среднего значения давления p^ при объявленной мощности (четырехтактные двигатели)**

Кривые, изображенные на рисунке 6. приведены для примера. При выборе режима мощности двигателя для эксплуатации см. ISO 3046-4:2009.

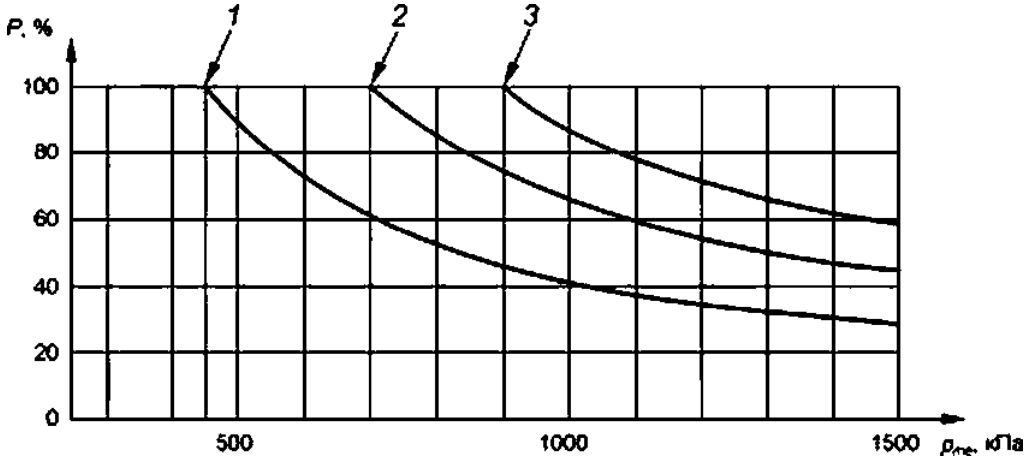

p_m ■— среднее значение аффективною давления установленной мощности, *P* — повышение значения мощности, установленное а соответствии с условиями окружающей среды: *t* — первая ступень мощности: 2 — вторая ступень мощности: *3* — третья ступень мощности

Рисунок 7 — Ориентировочные значения внезапных максимальных повышений мощности как функции тормозного эффективного среднего значения давления p^ при объявленной мощности (двухтактные высокоскоростные двигатели)

Кривые, изображенные на рисунке 7. приведены для примера. При выборе режима мощности двигателя для эксплуатации см. ISO 3046-4:2009.

10 Циклическая неравномерность

Циклической неравномерностью S, называют периодическое колебание скорости, вызванное неравномерностью частоты вращения двигателей поршневого типа первой ступени, которая выражается отношением разности между максимальной и минимальной угловой скоростью к среднему значению угловой скорости в шахте (вал) генератора при любой постоянной нагрузке. В случае единичной операции циклическая неравномерность возникает при соответствующей модуляции напряжения генератора и определяется измерением вариации (изменения) генерируемого напряжения по формуле

$$S = \frac{A}{A}$$

Примечание 1 — Циклическую неравномерность частоты вращения генератора можно изменить относительно измеренной циклической неравномерности частоты вращения двигателя внутреннего сгорания, установив упругую связь между двигателем внутреннего сгорания и генератором и/или изменив массовый момент инерции.

Примечание 2 — Особое внимание следует уделять устойчивости параллельной работы злекгроагрегэтов с двигателем внутреннего сгорания при частоте вращения от 100 до 180 мин *1 в целях исключения резонанса между частотой собственных колебаний генератора и частотой вынужденных колебаний, вызванных изменением крутящего момента (см. раздел 11 ISO 8528-3:2005).

11 Пусковые характеристики

Пусковые характеристики электроагрегата зависят от нескольких параметров, таких как:

a) температура окружающей среды;

b) рабочая температура двигателя внутреннего сгорания;

c) начальное давление:

d) состояние стартерной батареи;

e) вязкость масла;

0 общая инерция генераторной установки;

Д вид используемого топлива;

h) состояние пускового оборудования.

Пусковые характеристики устанавливают по соглашению между потребителем и изготовителем электроагрегата (см. рисунок 8).

Термины, определения и обозначения пусковых характеристик электроагрегатое приведены в таблице 1.

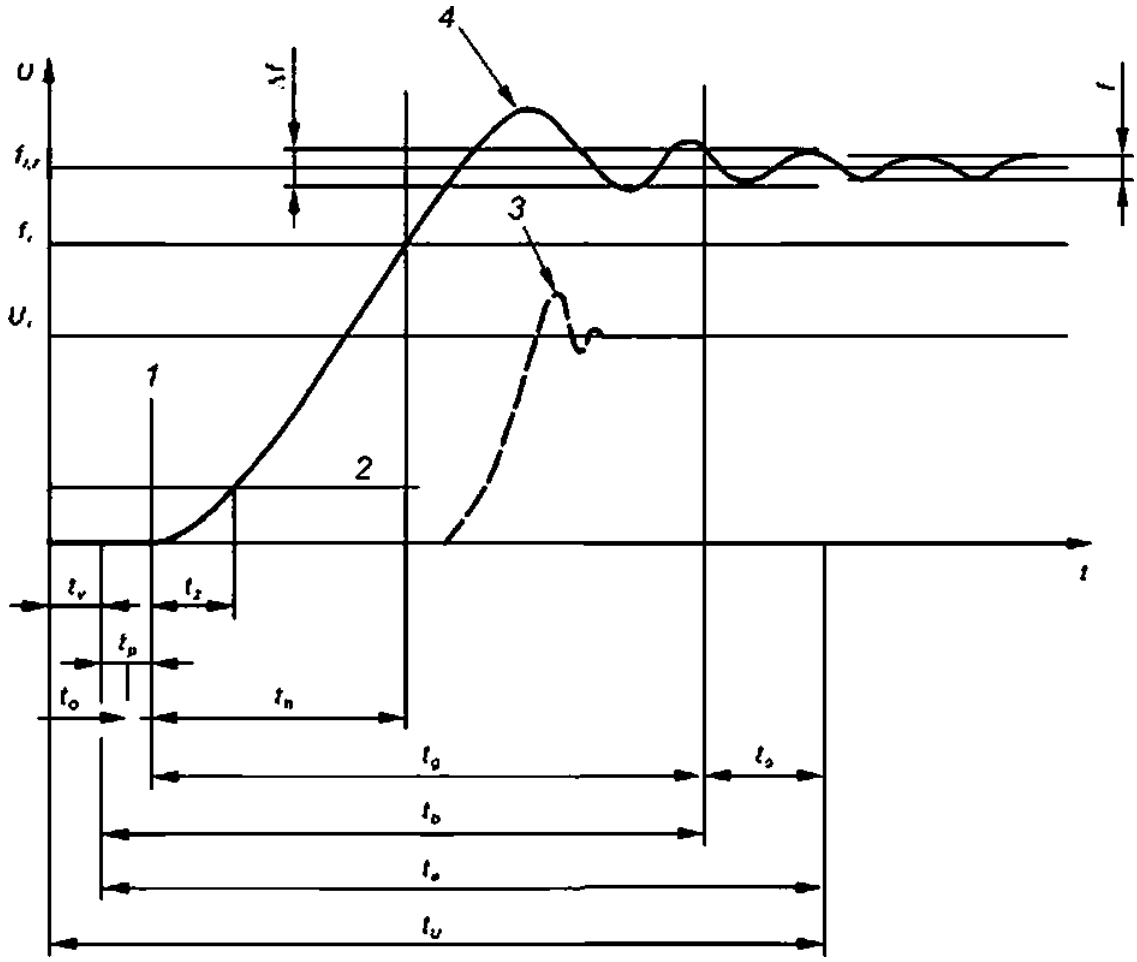

f — время: *l*— частота: О — напряжение генератора: *f* — стартовый импульс, *2* — сирость включения: 3 — кривая напряжения: *4* —■ кривая частоты

Рисунок 8 — Пусковые характеристики

12 Характеристики времени остановки

Термины, определения и обозначения остановочных временных характеристик электроагрегатов приведены в таблице 1 (см. рисунок 9).

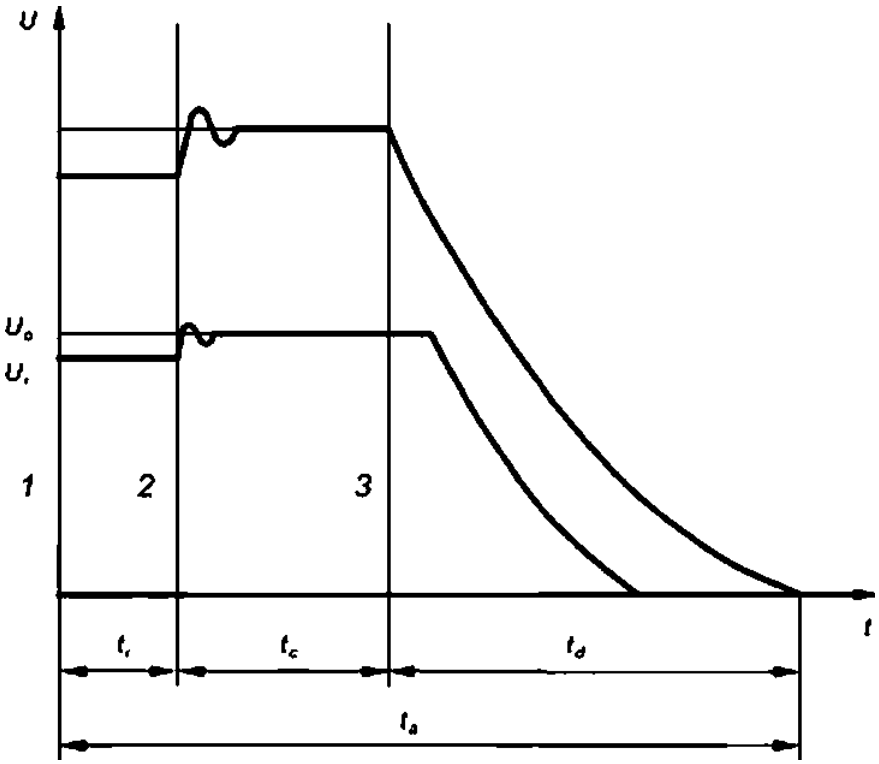

***t* — время, *f* — частота; *U* — напряжение. I — команда на остановку, *2* — перемещение мощности; 3 — сигнал остановки подачи топлива**

Рисунок 9 — Характеристики остановки

13 Параллельная работа

13.1 Распределение активной мощности

13.1.1 Характеристики, влияющие на распределение активной мощности

На распределение активной мощности (см. рисунок 10) можно влиять одним или несколькими из приведенных ниже способов:

a) характеристикой статического отклонения регулятора скорости;

b) динамическим режимом работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;

c) динамическим режимом работы сцепления;

d) динамическим режимом работы генератора, учитывая характеристики электрооборудования потребителя:

e) характеристикой стабилизатора напряжения.

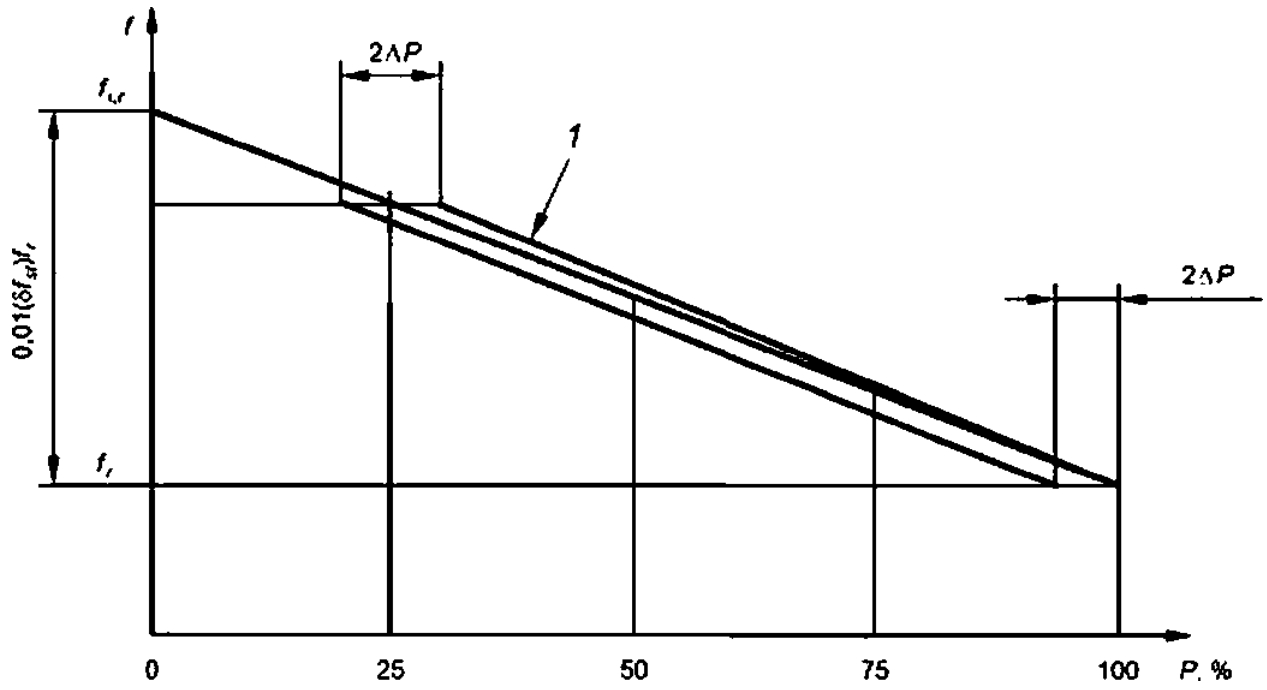

Р — нагрузка: f- частота; *1* допустимая полоса

Рисунок 10 — Распределение мощности при параллельной нагрузке

13.1.2 Методы вычисления активной нагрузки

Разность активной мощности выражаемая в процентах соотношения мощности, обеспечиваемой одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами, работающими параллельно при заданных характеристиках частоты, определяют по формуле

$$\text{ДР}_{fj} = \frac{P_{.1}}{y^{n} P} 100.$$

где л — число электроагрегатов, работающих параллельно;

***/*—обозначение испытуемого электроагрегата, который входит в состав группы электроагрегатов. работающих параллельно;**

Р. — частичная активная мощность испытуемого электроагрегата;

$P_{г1}$ — расчетная активная мощность испытуемого электроагрегата;

VP, — сумма частичной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно;

ХС.у — сумма расчетной активной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно.

Если оптимальное распределение активной мощности достигнуто при общей расчетной активной мощности, то максимальная девиация при распределении активной мощности для отдельной генераторной установки в диапазоне активной мощности от 20 до 100 % произойдет, если установки регулятора скорости останутся неизменными. При использовании автоматической активной мощности распределительных систем можно уменьшить девиацию активной мощности по сравнению с полученными значениями путем регулирования скорости регулятора электроагрегата. Чтобы избежать возникновения режима генерации при энергетических отклонениях между электроагрегатами, работающими параллельно, необходимо принимать меры предосторожности, например реверсировать реле мощности.

13.1.3 Примеры распределения активной мощности

Примеры распределения активной мощности при coscp = 0.8 приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Примеры распределения активной мощности

Номер примере	Обозначение электро-агрегата	Расчетная активная мощность $P_{t.t}$ квт	кВт	Частичная активная мощность Р,» квт	квт	P '* р (p . %	х:.л. %	ДР$_г$%
1	1	400	1200	275	900	68.7	75	-6,3
	2	400		300		75		0
	3	400		325		81,3		+ 6.3
2	1	400	900	335	675	83.7	75	+ 8.7
	2	300		210		70		-5
	3	200		130		65		- 10

Примечание — Отклонение мощности вследствие постоянных колебаний включено е допуски распределения активной мощности. При внезапных изменениях нагрузки отклонения в распределении активной мощности могут быть превышены.

13.2 Распределение реактивной мощности

13.2.1 Факторы, влияющие на распределение реактивной мощности

Распределение реактивной мощности достигается одним (или несколькими) способами:

a) по степени статического отклонения напряжения компенсации $б_{осс}$;

b) стабилизацией с помощью эвена компенсатора:

c) с помощью автоматической реактивной мощности, распределяющей управление:

d) по автоматической характеристике стабилизатора напряжения.

13.2.2 Метод вычисления реактивной нагрузки

Разность реактивной мощности ДО,, выражаемая в процентах соотношения реактивной мощности. обеспечиваемой одним электроагрегатом, и мощности, обеспечиваемой всеми электроагрегатами, работающими параллельно при заданной характеристике статического отклонения напряжения, определяют по формуле

ДО; А Ч, Г Q Х/-А/ юо.

где *п* — число электроагрегатов, работающих параллельно:

i — обозначение электроагрегата, характеристику которого определяют:

Q; — частичная реактивная мощность испытуемого электроагрегата:

Q_{rj} — раечынан реамиьнан мощнишь nciibnyeMuiu ajieKipoatp«faia,

£Q_y — сумма частичной реактивной мощности всех электроагрегатов, работающих параллельно:

$_f$ — сумма расчетной реактивной мощности всех электроагрегагов. работающих параллельно.

Если оптимальное распределение реактивной мощности достигнуто при общей расчетной реактивной мощности, то устанавливается максимальная девиация распределения реактивной мощности испытуемого электроагрегата в диапазоне реактивной мощности от 20 до 100 % расчетного значения, а напряжение остается неизменным. Точное распределение реактивной мощности достигается одним или несколькими способами:

a) по степени статического отклонения напряжения компенсации:

b) с помощью связи (перемычки) компенсатора:

c) с помощью автоматической реактивной мощности управления распределения.

13.2.3 Примеры распределения реактивной мощности

Примеры распределения активной мощности при cost? = 0.8 приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Примеры распределения реактивной мощности

Номер примера	Обозначение электро-агрегата	Мастичная реактивная мощность кВАр	Vя о ■ сВАр	Расчетная реактивная мощность О,. квАр	т* О . квАр	- 100. %	л ° 100. %	ДО,. К
1	1	300	900	206	675	68.7	75	-6.3
	2	300		225		75		0
	3	300		244		81.3		♦ 6.3
2	1	300	675	251	507	83,7	75	♦8.7
	2	225		158		70,2		-4.8
	3	150		98		65.3		-9.7
Примечание — При внезапных изменениях мощности отклонения и колебания в распределении реактивной мощности могут быть временно превышены.								

13.3 Факторы, влияющие на режим параллельной работы

На режим параллельной работы электроагрегатоа могут оказывать влияние следующие факторы:

a) характеристика статического отклонения регулятора скорости;

b) динамический режим работы двигателя внутреннего сгорания и его регулятора скорости;

c) динамический режим работы муфты;

d) динамический режим работы электроагрегата с учетом воздействия связанной магистрали или других электроагрегатов, работающих параллельно;

e) характеристика стабилизатора напряжения;

f) степень статического отклонения напряжения компенсации $б_{осс}$ стабилизатора напряжения AVR.

14 Маркировка

На электроагрегатах должны быть следующие таблички с маркировкой:

a) таблички с параметрами электроагрегата, содержащие следующую информацию:

1) обозначение настоящего стандарта:
2) наименование или заводской знак предприятия-изготовителя;
3) серийный номер изделия;
4) год выпуска изделия:
5) номинальную мощность в киловаттах. кВт. с обозначением COP (длительная мощность}, PRP (основная мощность). LTP (ограниченная по времени мощность) или ESP (аварийная резервная мощность) в соответствии с разделом 13 ISO 8528-1:2005:
6} класс характеристик электроагрегата в соответствии с разделом 7 ISO 8528-1:2005;
7) расчетный коэффициент мощности;
8) расчетную частоту. Гц;
9) номинальное напряжение. В;
10) расчетный ток. А;
11) массу, кг;

Ь} таблички с параметрами двигателя внутреннего сгорания:

c) таблички с параметрами генераторов в соответствии с IEC 60034-1:2004 и разделом 14 ISO 8528-3:2005:

d) таблички с параметрами коммутационного устройства, если коммутационное устройство является неотъемлемой частью электроагрегата.

Примечание 1 — Пример таблички с параметрами эпектроагрвгата приведен на рисунке 13.

Примечание 2 — При номинальной мощности эпектроагрвгата менее 10 кВт вся информация может быть приведена на одной табличке.

Примечание 3 — Информацию, касающуюся максимальной высоты места монтажа, м. и максимальной температуры окружающей среды. °С. допускается не указывать в маркировочной табличке при условии, что данная информация приведена е технической документации.

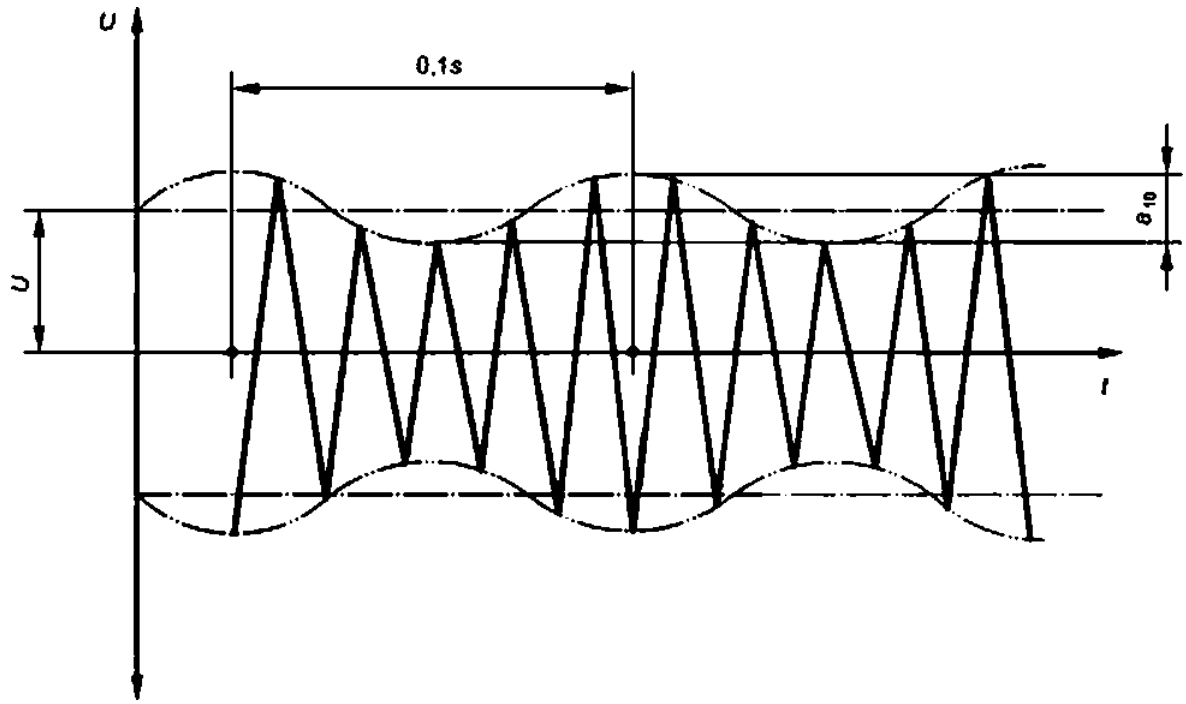

t — ареыя: I/ — напряжение

Рисунок 11 — Синусоидальная модуляция напряжения амплитудой $a_{1<3}$ и регулярной частотой 10 Гц

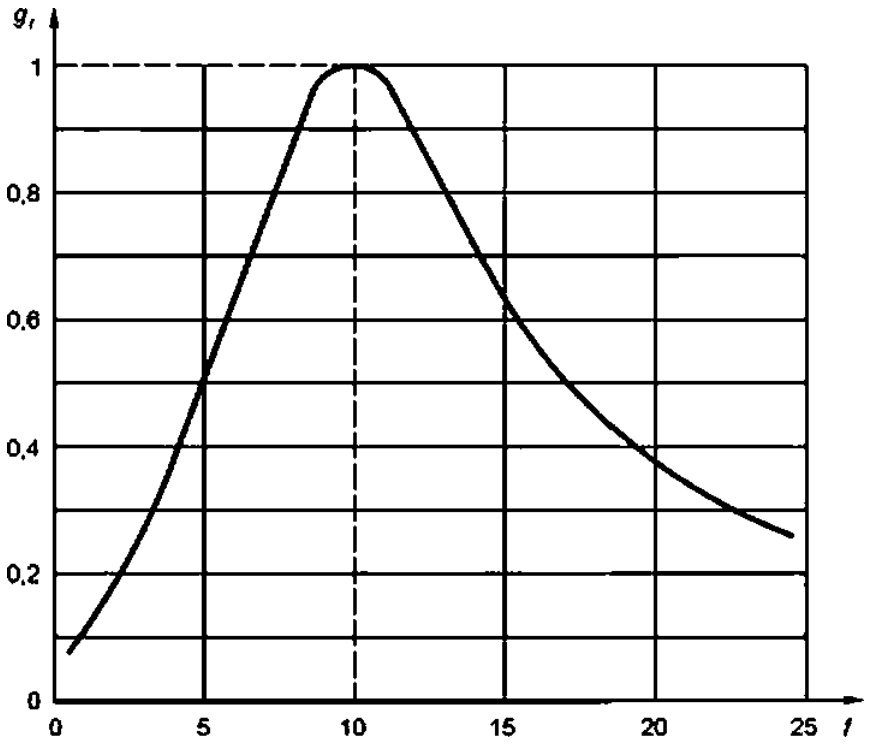

Л— частота. g_f — весовой фактор для частоты, соответствующей a_z

Рисунок 12 — Кривая эквивалентной восприимчивости в зависимости от изменения яркости

Электроагрегат

Предприятие-изготовитель		—
Серийный номер		-
Дата выпуска		-
Номинальная мощность |" "| I J		кВт
Расчетный коэффициент мощности		—
Максимальная высота места монтажа		м
Максимальная температура окружающей среды		°С
Расчетная частота		Гц
Номинальное напряжение		В
Расчетный ток		А
Масса		кг
Класс характеристик		-

j - место для префикса индикации типа выходной мощности {см. ISO 6528-1:2005}:

COP — длительная мощность: PRP — основная мощность. LTP — ограниченная по времени мощность: ESP — аварийная резервная мощность

Рисунок 13 — Пример маркировочной таблички для злеюроагрвгата переменного тока с поршневыми двигателями внутреннего сгорания

15 Факторы, влияющие на характеристики электроагрегата

15.1 Способы запуска

В зависимости от размера, конструкции и применения электроагрегата используют различные способы запуска, соответствующие источнику питания:

a) механический (например, рычаг);

b) электрический (например, электрический пусковой двигатель);

c) пневматический (например, сжатый воздух в цилиндре или двигателе пневматического пуска).

15.2 Способы отключения

В зависимости от конструкции и применения используют различные методы отключения электроагрегата:

a) механический;

b) электрический:

c) пневматический:

d) гидравлический.

15.3 Подача и хранение топлива

Подача топлива должна осуществляться так. чтобы эпектроагрегат при всех условиях эксплуатации работал в соответствии с требованиями настоящего стандарта при соблюдении правил техники безопасности (например, правил пожаро- и взрывобезопасности). Топливо следует хранить в условиях, соответствующих инструкциям законодательных органов власти.

15.4 воздух для сгорания топлива

При определении степени фильтрации необходимо учитывать качество воздуха, предназначенного для сгорания (окисления).

15.5 Система выпуска отработавшего газа

Система выпуска должна соответствовать требованиям к отработавшим газам обратного давления. устанавливаемым изготовителями электроагрегатов. и требованиям к ограничению шума. Соответствие системы выпуска этим требованиям обеспечивают с помощью:

a) конструкции поддерживания звукоизоляции;

b) теплоизоляции и покрытия;

c) компенсации экспансии;

d) дренажа:

e) сигнализации о попадании в систему выпуска воды;

0 мер. обеспечивающих защиту от взрыва отработавшего газа;

д) соответствующей конфигурации отверстия для выхода отработавшего газа (например, конфигурации. меняющей свой вид в зависимости от направления ветра, имеющей защиту от попадания птиц);

h) крепления;

i) выброса газообразных веществ.

15.6 Охлаждение и вентиляция помещения

Типы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, генератора и коммутационного устройства, так же как устройств для вентиляции и отсасывания воздуха, имеют особенное значение при проектировании места установки электроагрегатов на стационарных электростанциях. Для определения места монтажа изготовитель Должен указать Технические Данные злектроагрегата.

15.7 Контроль работы

Степень контроля электроагрегата зависит:

a) от применения:

b) режима работы;

c) размера и типа электроагрегата:

d) требований к электрооборудованию потребителя;

e) требования производителя;

f) требования потребителя.

Применяемое контролирующее оборудование должно обеспечивать надежный контроль работы электроагрегатов.

15.8 Шумовые излучения

Требования к ограничению шума устанавливают по соглашению между изготовителем и потребителем на стадии проектирования электроагрегата.

Значение уровня шума для передвижных электроагрегатов должно быть установлено изготовителем по соглашению с потребителем в соответствии с требованиями, рассчитанными на работу электроагрегатов в зоне ближнего действия.

Прим еча нив 1 — Метод огибающей поверхности — по ISO 8528-10:1998.

Прим еча н и е 2 — На практике между результатами дорогостоящих измерений в зоне дальнего звукового поля и измерений а зоне ближнего звукового поля существенной разницы нет.

Для электроагрегатов. работающих на фиксированном месте, обработка показателей уровня шума обычно проводится на месте монтажа, поэтому измерения уровня шума проводят без учета коэффициента ограничения шума. Если для измерений уровня шума электроагрегата требуется учитывать коэффициент ограничения шума, измерения проводят так же. как и для передвижных электроагрегатов.

15.9 Соединительные муфты

При выборе муфты необходимо учитывать значения напряжения, образованного крутильным колебанием. которые влияют:

a) на мощность остановки электроагрегата при заправке топливом;

b) инерцию двигателя внутреннего сгорания и генератора:

c) момент короткого замыкания (КЗ);

d) непрямолинейность (смещение осей);

e) перебои в работе двигателя внутреннего сгорания.

Самый большой момент КЗ возникает в результате двухфазного межфазного КЗ в клеммах генератора. Однако отношение инерции генератора к машинной инерции настолько велико, что момент на муфте может быть немного больше или меньше непрерывного энергетического момента.

15.10 вибрация

15.10.1 Общие требования

Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую характеристику вибрации в нормальном рабочем диапазоне генератора, которая будет находиться вне диапазона критических значений.

Должны также учитываться колебания, вызываемые другими частями электроагрегата, например системой отработавшего газа.

15.10.2 Крутильные колебания

Анализ крутильных колебаний электроагрегата — по ISO 3046*5:2001.

15.10.3 Линейные колебания

15.10.3.1 Динамическая наклонная деформация

Динамическая наклонная деформация может произойти из-за воздействия сил инерции двигателя и/или силы магнитного поля генератора во вращающейся системе, состоящей из муфты машинного генератора (которая должна быть учтена при проектировании отдельных узлов) и основания.

15.10.3.2 Структурные колебания

15.10.3.2.1 Общие требования

Колебания электроагрегата могут произойти из-за воздействия поршневой силы и крутящего момента двигателя внутреннего сгорания. Изготовитель электроагрегата должен обеспечить такую совместимость узлов электроагрегата друг с другом, чтобы максимальная допустимая скорость вибрации отдельных узлов не превышала установленного значения.

15.10.3.2.2 Условия проведения измерений

Измерения должны проводиться в горизонтальном и/или вертикальном направлении при пеленгации. Когда пеленгация недоступна или электроагрегат имеет единственную опору, измерения должны быть выполнены при закреплении защитного кожуха на опоре. Измерение скорости вибрации пред-почтительно приводить на испытательном стенде предприятия — изготовителя электроагрегата при **номинальной мощности и по возможности при предполагаемых условиях монтажа. В случае, если номинальная мощность не может быть применена для этого испытания, испытания проводят в наиболее приближенных условиях.**

15.11 Основание

Данные о статических и динамических нагрузках должен предоставить изготовитель электроагрегата.

Чтобы уменьшить воздействие свободных сил инерции среды, применяют соответствующую упругую установку, при этом необходимо предусмотреть необходимые отверстия для кабелей, трубопроводов и т. д.

Если испытания проводят с помощью упругой установки, то соединения должны быть осуществлены с помощью гибких кабелей и трубопроводов.

16 Предельные значения параметров электроагрегатов

16.1 Общие требования

Предельные значения параметров, необходимые для определения главных характеристик напряжения и частоты электроагрегата по ISO 8528-1:2005. должны соответствовать указанным в таблице 4.

Числовые значения отдельных классов характеристик должны быть такими, чтобы они могли быть взаимно увязаны по совместимости их отдельных компонентов.

Класс характеристик для электроагрегата выбирают в соответствии с предельными значениями характеристик этого класса.

Рекомендуется выбирать электроагрегаты более низкого класса, характеристики которого соответствуют его требованиям.

16.2 Рекомендуемые предельные значения параметров электроагрегатов с газовыми двигателями

Предельные значения параметров электроагрегатое с газовыми двигателями устанавливают по СИП {соглашению между изготовителем и потребителем). В данном соглашении должны учитываться влияние метанового числа топливного газа и пониженная теплота сгорания топлива в переходных процессах. **Также следует учитывать влияние условий окружающей среды.**

Таблица 4 — Предельные значения параметров

Наименование пара негра		Символ	Единица измерения	Предельное значение для класса характеристик			
				G1	62	G3	G4
Коэффициент статизма по частоте			%	S8	S5	S ЗИ	СИП»'
Диапазон частоты в установившемся режиме работы		Рг	%	S2.5	S 1.5Ы	S0.5	СИП
Относительный диапазон снижения регулируемой частоты			%	> (2.5 + 6Г*)			СИП
Относительный диапазон повышения регулируемой частоты			%	> +2.5[Cl]			СИП
Скорость изменения регулируемой частоты			%/с	от 0.2 до 1			СИП
Переходное отклонение частоты (от начального значения)	Внезапное 100%-ное падение мощности[01]		%	S+18	S *12	S+10	СИП
	Внезапное возрастание мощности^ •1.4)			S415 + S/$_{s'}$)[d]>	S-{1Q*8y[d]>	s-(7+V	
Переходное отклонение частоты (от номинального значения)	Внезапное 100%-ное падение мощности[01]		%	S*18	S *12	S+10	СИП
	Внезапное возрастание мощности'*' •ХЧ»			S— 15[й]»	S-10[6]»	S-74)	
				«-25[e]»	S-20®»	S—1Э®>	
Время восстановления частоты			с	S 10**>	S5[1])	«3^	СИП
		[t.do		S 10*>	S 5[й]'	S3[d]>	
Относительный диапазон допустимых отклонений частоты в установившемся режиме работы			%	3.5	2	2	СИП

Продолжение таблицы 4

Наименование параметра		Символ	Единица измерения	Предельное значение для классе характеристик			
				G1	G2	G3	G4
Девиация стабилизированного напряжения			%	S±5	S ±2.5	S±1	СИП
				S ±109»	S±1[h]>		
Дисбаланс напряжения		»Ц.О	%	1**	1[!]*	1»»	1‘>
Связанная амплитуда регулируемого напряжения		$8U_S$	%	S ±5			СИП
Коэффициент изменения регулируемого напряжения			%/с	от 0 J до 1			СИП
Деениаиия кратковременного напряжения	Внезапное 100 %-ное падение мощности		%	S *35	S *25	S *20	СИП
	Внезапное возрастание мощности[0'®]*	*%*		S-25[d]*	5-20*”	S-I^[1]	
Время восстановления напряжения)! (см. рисунок 5)		*hjjn*	с	S 10	S6	S4	СИП
				s 10[e]*	S6°>	S4[d]*	
Модуляция напряжения*[1]*- ** (см. рисунок 11)		*Утеал*	%	СИП	0,3[m]* [n]>	о.3[n]»	СИП
Распределение активной мощности[01]	Между 60 и 100% номинального значения	*АР*	%	—	S *5	S+5	СИП
	Между 20 и 80 % номинального значения				S+10	S+10	СИП
Распределение реактивной мощности	Между 20 и 80 % номиюльного значения	ДО	%	—	S*10	S 10	СИП

[a]* СИП — значение показателя устанавливают по соглашению между изготовителем и потребителем.

W Для генераторных установок с одно- или двухцилиндровыми двигателями значение может возрасти до 2.5.

[e]*В случав, если нет необходимости в параллельной работе электроагрегатов, допускается фиксированная скорость или напряжение.

[d]* Для элекгроагрегагое с турбинным двигателем эти данные применяют с использованием максимально возможного энергетического увеличения согласно рисункам 6 и 7.

[a]*Для газовых двигателей искрового зажигания.

Указанные значения типичны только при снятии 100 % нагрузки; момент прерывания осуществляется только механическими потерями электроагрегата, поэтому время повторной готовности будет зависеть только от полной инерции и механического КПД генераторной установки, который может изменяться в широком диапазоне в соответствии с назначением н/или типом двигателя.

9* Для небольших устройств до ЮкВ-А.

[h]* Минимальные требования для элекгроагрегагое с синхронными генераторами параллельного действия, когда должна быть учтена реактивная составляющая тока, амплитуда колебания полосы частот будет меньше или равна 0,5 %.

■* В случае параллельной работы электроафвгатое необходимо уменьшить эти значения до 0.5.

J* Если не указано иное, полоса допуска, используемая для вычисления времени регенерации напряжения.

будет равна 2 bU_{tl} --Jj-.^{u}

Окончание таблицы 4

к* Предельные значения, не включенные в стабилизированные пределы.

В случае, если из-за крутильных колебаний генератора, вызванных двигателем, будут превышены предельные значения модуляции напряжения, изготовитель генератора должен уменьшить вибрацию или обеспечить генератор специальным устройством контроля возбуждения.

Для элвктроатрегатов с одно- или двухцилиндровым двигателем значение может быть с допуском ± 2.

[n] В случае мерцания света вследствие изменения яркости для самого высокого восприятия глаза колебание напряжения составляет 10 Гц с порогом раздражительности *UmotHO* < 0.3%.

Данные операционные предельные значения для Umotfio относятся к синусоидальным колебаниям напряжения с частотой 10 Гц.

Для колебаний напряжения с частотой/и амплитудой а,эквивалентом 10 Гц будет

где *д,*— весоеой фактор для частоты, соответствующей *а,* {см. рисунок 12).

Принимая во внимание все гармоники колебания напряжения, ниже приведена амплитуда, соответствующая эквиваленту 10 Гц модуляции напряжения

t/raotfiO =

°> При использовании предельных значений характеристик величина эффективной номинальной нагрузки или номинальной реактивной нагрузки параллельно работающих генераторных установок уменьшается на значение допуска.

[p>] Предельные рабочие значения применимы только для = f_f при снятии нагрузки.

Предегъные рабочие значения применимы только для = *f,* при появлении нагрузки.

[r>] В некоторых режимах использования коэффициент стагизма по частоте равен 0 % (иэосинхронный).

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДАЛ

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соо таете таи ■	Обозначение и наименование соответствующего межгосударс таенного стандарта
ISO 3046-5	—	
ISO 8528-1	—	[2]»
ISO 8528-3	ЮТ	ПОСТ ISO 8528-3—2011 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока»
IEC 60034-1	ЮТ	ГОСТ IEC 60034-1—2014 аМашины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»

*** Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.**

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

'' На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3046-5—2004 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 5. Крутильные колебания».

[2]> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53987—2010 (ИСО 8528-1:2005) «Электроагрегаты генераторные переменного тока *с* приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характеристики и параметры».

Библиография

[1]	ISO 3046-4:2009	Reciprocating internal combustion engines — Performance — Pari 4: Speed governing (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуатационные характеристики. Часть 4. Регулирование скорости}
[2]	ISO 6528-2:2005	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 2: Engines (Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели внутреннего сгорания)
[3]	ISO 6528-10:1998	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method {Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 10. Измерение шума методом охватывающей поверхности)
[4]	ISO 8528-12:1997	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12: Emergency power supply to safety services {Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники питания для служб обеспечения безопасности)

УДК 621.311.28:006.354 **МКС 27.020** **ЮТ**

Ключевые слова: электроагрегаты, двигатель внутреннего сгорания, термины, определения, испытания. требования безопасности, предельные отклонения, маркировка

БЗ 11—2018/41

Редактор ЯС. *Зимипова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Комгъютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 10.10.2016. Подписано в печать 24.10.2016. Формат 60 ’ 64^{1}/g. Гарнитура Ариал.
Усл. леч. л. 4.65. Уч.-иад. л. 4 Л
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция». 115410. Москва, ул. Орджоникидзе. 11.
wwwjunsizdal.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационною фонда стандартов.
117416 Москва. Нахимовский пр-т, д. 31. к. 2.
www.goslmfo.ru mfo@gosbnfo.nj