ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР МЭК 60840— 2017

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И АРМАТУРА К НИМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 30 кВ (U_m = 36 кВ) ДО 150 кВ (U_m = 170 кВ)

Методы испытаний и требования к ним

(IEC 60840:2011, ЮТ)

Издание официальное

Москва
Стандартиформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 «Кабельные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 1Мб 1147-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60840:2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ {U_m = 36 кВ) до 150 кВ (U_m - 170 кВ). Методы испытаний и требования к ним» (IEC 60840:2011 «Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (U_m - 36 kV) up to 150 kV {U_m -170 kV). Test methods and requirements». IDT).

Международный стандарт МЭК 60840:2011 разработан Техническим комитетом ТК 20 «Электрические кабели» Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются е Федеральном информационном фонде стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 60840—2011

6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4. могут являться объектом патентных прав. МЭК не несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав

Правила применения настоящего стандарта установлены е *статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N? 162-ФЗ «О стандартизации е Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1* января *текущего года) информационном указателе* «Национальные *стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае* пересмотра *(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также е информационной системе общего* пользования *— на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)*

Содержание

ГОСТ Р МЭК 60840—2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И АРМАТУРА К НИМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 30 кВ (U_m « 36 кВ) ДО 150 кВ (U_m « 170 кВ)

Методы испытаний и требования к ним

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (U_m = 36 kV) up to 150 kV (V_m = 170 kV). Test methods and requirements

Дата введения — 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное переменное напряжение свыше 30 кВ (U_m - 36 кВ) и до 150 кВ [U_m = 170 кВ) включительно и арматуру к ним и устанавливает требования к методам испытаний для кабелей и для кабельной арматуры.

Настоящий стандарт устанавливает требования к одножильным и трехжильным кабелям с отдельно экранированными жилами и арматуре к ним для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей.

Настоящий стандарт не распространяется на кабели и арматуру для подводной прокладки, а также на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание, для недатированных — последнее издание указанного стандарта, включая все изменения и поправки к нему:

При м е ч а н и е — В настоящее время проводится пересмотр стандартов МЭК серии 60811, который приведет к реструктуризации ее частей. Описание этого процесса и таблица перекрестных ссылок между действующими 8 настоящее время и будущими частями указаны в МЭК 60811-100.

IEC 60060-1, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements (Испытания высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям)

IEC 60183, Guide to the selection of high-voltage cables (Руководство no выбору высоковольтных кабелей)

IEC 60228. Conductors of insulated cables (Токопроводящие жилы изолированных кабелей)

IEC 60229. Electric cables — Tests on extruded oversheaths with a special protective function (Электрические кабели. Испытания наружных экструдированных оболочек кабелей, выполняющих специальную защитную функцию)

IEC 60230. Impulse tests on cables and their accessories (Испытания импульсным напряжением кабелей и арматуры к ним)

IEC 60287-1*1:2006. Electric cables — Calculation of the current rating — Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses — General (Электрические кабели. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100-процентный коэффициент токовой нагрузки) и расчет потерь. Общие положения)

Издание официальное

IEC 60332-1-2. Tests on electric and optical fibre cables underfire conditions — Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable — Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытания электрических и оптических кабелей е условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламени газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов)

IEC 60811-1-1:19934 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Section 1-1: Methods for general application — Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties. Amendment 1 (2001) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-1. Методы общего применения. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств)

IEC 60811-1-2:19854 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 2: Thermal ageing methods. Amendment 1 (1989). Amendment 2 (2000) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 2. Методы теплового старения)

IEC 60811-1-3:19934 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1-3: General application — Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test. Amendment 1 (2001) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытание на влаго* поглощение. Испытание на усадку)

IEC 60811 -1-4:1985[41]. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 4: Tests at low temperature. Amendment 1 (1993). Amendment 2 (2001) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 4. Испытания при низкой температуре)

IEC 60811-2-1:19984 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds — Ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests. Amendment 1 (2001) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на озоностойкость. тепловую деформацию и маслостойкость)

IEC 60811 -3-1:1985[e']. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 1: Pressure test at high temperature — Tests for resistance to cracking. Amendment 1 (1994), Amendment 2 (2001) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 1. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию)

IEC 60811-3-2:1985[7)]. Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 3: Methods specific to PVC compounds — Section 2: Loss of mass test — Thermal stability test. Amendment 1 (1993). Amendment 2 (2003) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических кабелей. Часть 3. Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов. Раздел 2. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность)

IEC 60811-4-1:20044 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables — Common test methods — Part 4-1: Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds — Resistance to environmental stress cracking — Measurement of the melt flow index — Carbon black and/or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion — Measurement of carbon black content by thermo gravimetric analysis (TGA) — Assessment of carbon black dispersion in polyethylene using a microscope) (Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых компо-

[ь] Действует МЭК 60811. части 201—203. 501.
[2]> Действует МЭК 60611. части 401.412.
3) Действует МЭК 60811. части 402. 502, 503, 606.
Действует МЭК 60611. части 504—506.
[s]> Действует МЭК 60611. части 403.404, 507.
[в]> Действует МЭК 60811. части 508. 509.
[?]) Действует МЭК 60811. части 405.409.
3) Действует МЭК 60611. части 406. 511. 605.

зиций. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя е полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом термо* гравиметрического анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микро* скопа)

IEC 60885-3. Electrical test methods for electric cables — Part 3: Test methods for partial discharge measurements on lengths of extruded power cables (Методы электрических испытаний электрических кабелей. Часть 3. Методы испытаний по измерению частичных разрядов на длинах силовых экструдированных кабелей)

ISO 48. Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10IRHD and 100 IRHD) (Резина вулканизированная или термопластичная. Определение твердости (твердость в пределах 10-100 IRHD)

3 Термины и определения

6 настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Определения размерных параметров (толщины, сечения и т. д.)

3.1.1 номинальное значение (nominal value): Значение, определяющее параметр, которое часто используется в таблицах.

Примечание — Приведенные в настоящем стандарте номинальные значения — это значения, которые проверяют измерениями с учетом установленных предельных отклонений.

3.1.2 медианное значение (median value): Полученные результаты, расположенные в ряд в порядке возрастания (или убывания) числовых значений и определяющие медианное значение, которое находится в середине ряда, если число полученных результатов нечетное, или усредненное из двух, находящихся в середине ряда, если число результатов четное.

3.2 Определения, относящиеся к испытаниям

3.2.1 приемо-сдаточные испытания (routine tests): Испытания, проводимые изготовителем на каждой строительной длине кабеля или на каждом виде арматуры с целью проверки соответствия установленным требованиям.

3.2.2 испытания на образцах (sample tests): Испытания, проводимые изготовителем на образцах готового кабеля или конструктивных элементах, взятых от готового кабеля, или арматуры с установленной периодичностью с целью проверки соответствия готового изделия установленным требованиям.

3.2.3 типовые испытания (type tests): Испытания, проводимые изготовителем на стадии постановки на производство кабеля по настоящему стандарту с целью обеспечения гарантии соответствия его эксплуатационных характеристик установленным требованиям.

Примечание — После проведения типовых испытаний нет необходимости в их повторении до тех пор. пока не будут внесены изменения в применяемые материалы, конструкцию кабеля или технологию изготовления, которые могут повлиять на его эксплуатационные характеристики.

3.2.4 предкеалификационные испытания (prequalification tests): Испытания, проводимые на соответствие настоящему стандарту перед поставкой на общей коммерческой основе какого-либо типа кабеля или кабельной системы для подтверждения, что готовый кабель или кабельная система способны сохранять удовлетворительные технические характеристики в течение длительного времени.

3.2.5 испытания, проводимые с целю расширения предквалификационных испытаний (extension of prequalification tests): Испытания, проводимые перед поставкой на коммерческой основе типа кабеля или кабельной системы по требованиям настоящего стандарта для подтверждения, что готовый кабель или кабельная система сохраняют характеристики удовлетворительными в течение длительного времени, с учетом того, что кабели или кабельная система выдержали лредквалификационные испытания.

3.2.6 электрические испытания после прокладки (electrical tests after installation): Испытания, проводимые с целью проверки качества кабеля и его арматуры после прокладки.

3.3 Другие определения

3.3.1 кабельная система (cable system): Кабель, оснащенный арматурой, включая элементы, используемые только в качестве концевых и соединительных муфт для термомеханического ограничения систем.

3.3.2 номинальное электрическое напряжение (nominal electrical stress): Электрическое напряжение. рассчитанное при U_0 с использованием номинальных размеров.

4 Обозначение напряжений и материалов

4.1 Номинальные напряжения

В настоящем стандарте использованы условные обозначения U_0, U и U_m для того, чтобы дать представление о номинальных значениях напряжения кабелей и арматуры; значения этих условных обозначений приведены в МЭК 60183.

4.2 Материалы изоляции кабелей

Изоляционные материалы кабелей, на которые распространяются требования настоящего стандарта. приведены в таблице 1 с указанием максимальной рабочей температуры на жиле для каждого изоляционного материала, которая является основанием для установленных условий испытаний.

4.3 Металлические экраны/оболочки кабелей

Настоящий стандарт распространяется на кабели различных конструкций, в том числе на конструкции. обеспечивающие радиальную водонепроницаемость кабеля.

Конструкции, обеспечивающие радиальную водонепроницаемость кабелей, состоят в основном из следующих элементов.

- металлических оболочек,
- продольно наложенных металлических лент или фольги, имеющих адгезию к наружной оболочке.
- композитных экранов, включающих в себя повив из проволок и дополнительно металлическую оболочку либо металлическую ленту или фольгу, имеющие адгезию к наружной оболочке и служащие водонепроницаемым барьером (см. раздел 5). и другие конструкции, например, металлические ленты или фольгу, не имеющие адгезию к наружной оболочке, или только повив из металлических проволок.

Примечание — Во всех случаях металлические экран/оболочка должны выдерживать суммарный ток короткого замыкания.

4.4 Материалы наружных оболочек кабелей

Испытания установлены для следующих четырех типов материалов наружных оболочек:

- ST, и ST_2 на основе поливинилхлоридного пластиката:
- ST_3 и ST_7 на основе полиэтилена.

Тип наружной оболочки выбирают в зависимости от конструкции кабеля, механических и тепловых воздействии на него в процессе прокладки и эксплуатации.

Максимально допустимые температуры нагрева жил кабелей для нормальных условий эксплуатации для разных типов материалов наружной оболочки кабелей приведены в таблице 2.

Примечание — В некоторых случаях наружная оболочка может быть покрыта функциональным слоем (например, полупроводящим).

5 Защита кабелей от проникновения влаги

Для кабельных систем, проложенных в грунте, легко затапливаемых туннелях или воде, рекомендуется радиальная герметизация кабеля.

Примечание — В настоящее время испытаний на радиальное проникновение влаги в кабель не существует.

Допускается применение продольной герметизации во избежание замены больших отрезков кабеля в случае его повреждения при наличии воды.

Испытание на водопроницаемость приведено в 12.5.14.

6 Параметры кабеля

Для проведения испытаний кабелей и кабельных систем, рассматриваемых в настоящем стандарте. и регистрации результатов испытаний кабели следует идентифицировать. Должны быть известны или заявлены следующие параметры:

a) наименование изготовителя, тип кабеля, его обозначение и дата изготовления или датированный код;

b) номинальное напряжение — должны быть указаны значения U_0, U, U_m (см. 4.1 и 8.4);

c) тип жилы, ее материал и номинальное сечение, мм^2; конструкция жилы; возможное наличие и характер мер. принятых для уменьшения поверхностного эффекта; возможное наличие и характер мер. принятых для обеспечения продольной герметизации: если номинальное сечение жил не соответствует требованиям МЭК 60228, то должно быть указано электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С;

d) материал и номинальная толщина (t_n) изоляции (см. 4.2). Если изоляция выполнена из сшитого полиэтилена, то должны быть указаны специальные добавки, если значение tg 6 более значения, указанного в таблице 3;

e) способ наложения изоляции:

f) возможное наличие и характер мер для обеспечения герметичности экрана;

д) материал и конструкция металлического экрана (при наличии), например, число и диаметр проволок. Должно быть указано сопротивление металлического экрана постоянному току. Материал, конструкция и номинальная толщина металлической оболочки или продольно наложенных металлической ленты или фольги, имеющих адгезию к наружной оболочке:

h) материал и номинальная толщина наружной оболочки:

i) номинальный диаметр токопроводящей жилы (d):

j) номинальный наружный диаметр кабеля (О);

k) номинальный внутренний (dj и номинальный расчетный наружный (Д^) диаметры изоляции;

l) номинальная емкость между жилой и экраном или металлической оболочки, приведенная к 1 км длины кабеля:

т) расчетная номинальная электрическая напряженность на экране по жиле (Е,) и экране по изоляции (E_0):

$$E \bullet \frac{2u_g}{2} \quad . \qquad (1)$$

$$E^{\circ} * 4 \ln(D_w / d_{rt}\} \qquad (2)$$

где $O_в = d^* \blacklozenge 2t_{„}$:

D_n — расчетный номинальный наружный диаметр по изоляции;

d_u — номинальный внутренний диаметр по изоляции;

$t_{„}$ — номинальная толщина изоляции.

Значение U_0 приведено в таблице 4.

7 Параметры арматуры

Для проведения и регистрации испытаний кабельных систем или арматуры, рассматриваемых в настоящем стандарте, арматура должна быть идентифицирована. Должны быть известны или заявлены следующие параметры.

a) кабели, используемые для испытания арматуры, должны быть идентифицированы, как указано в разделе 6;

b) информация о следующих параметрах соединений жил, используемых в арматуре;

- техника монтажа;
- инструмент, матрицы и необходимое оборудование;
- подготовка контактных поверхностей:
- тип. ссылочный номер и любая другая характеристика соединения:
- подробное изложение процедуры подтверждения соответствия при типовых испытаниях соединителей, если они используются:

c) испытуемая арматура должна иметь следующую информацию:

- наименование шгитивителя;
- тип. обозначение, дата изготовления или код этой даты:
- номинальное напряжение [см. раздел 6. перечисление Ь)];
- инструкции по монтажу (ссылка и дата).

8 Условия испытаний

8.1 Температура окружающей среды

Испытания необходимо проводить при температуре окружающей среды (20 ± 15) ВС, если в кон» кретном методе испытания не указано иное.

8.2 Частота и форма волны испытательного напряжения промышленной частоты

Если в настоящем стандарте не указано иное, частота испытательного напряжения переменного тока должна находиться в диапазоне 49—61 Гц. Форма волны этого напряжения должна быть практически синусоидальной. Указанные значения являются среднеквадратичными.

8.3 Форма волны грозового импульсного испытательного напряжения

В соответствии с МЭК 60230 длительность фронта волны стандартного грозового импульса напряжения должна быть в диапазоне 1—5 мкс. Длительность до половины значения должна быть (SO **1**10) мкс. как установлено в МЭК 60060-1.

8.4 Зависимость между испытательным и номинальным напряжением

Если испытательное напряжение нормировано в настоящем стандарте как кратное номинальному напряжению u_o, то значение U_0 для определения испытательного напряжения должно соответствовать указанному в таблице 4.

Для кабелей и арматуры, номинальное напряжение которых не приведено в таблице 4. значение U_0 для определения испытательного напряжения может быть выбрано ближайшее из ряда при условии, что значение U_m для кабеля и арматуры не превышает соответствующего значения из таблицы 4. В противном случае, в частности если номинальное напряжение не приближается к одному из значений в таблице 4. значение U_0, являющееся основой испытательного напряжения, должно быть равно номинальному значению, то есть значению U, деленному на $\sqrt{2}$.

Испытательные напряжения, приведенные в настоящем стандарте, основаны на предположении, что кабели и арматуру используют в сетях категории А или 8 по МЭК 60183.

8.5 Определение температуры токопроводящей жилы кабеля

Для определения фактической температуры токопроводящей жилы кабеля рекомендуется использовать один из методов испытаний, приведенных в приложении А.

9 Приемо-сдаточные испытания кабелей и основной изоляции предварительно изготовленной арматуры

9.1 Общие положения

На всех строительных длинах кабеля должны быть проведены следующие испытания:

a) измерение частичных разрядов по 9.2:

b) испытание напряжением по 9.3;

c) электрическое испытание наружной оболочки (если требуется) по 9.4.

Последовательность проведения испытаний устанавливает изготовитель.

Основная изоляция каждой предварительно изготовленной арматуры должна выдерживать испытания на частичные разряды по 9.2 и напряжением по 9.3 в соответствии с одним из вариантов испытаний. приведенных в перечислениях:

1) на арматуре, смонтированной на кабеле;

2) используя другую арматуру, в которую введен испытуемый элемент вместо элемента, соответствующего этой арматуре:

3) используя моделирующее устройство арматуры, е котором воспроизведены электрические условия элемента основной изоляции.

Для перечислений 2) и 3) испытательное напряжение следует выбирать так. чтобы получить электрические поля, по крайней мере равные тем. которые будут приложены к элементу в готовой арматуре, к которой приложено испытательное напряжение по 9.2 и 9.3.

Примечание — Элементы основной изоляции предварительно изготовленной арматуры, находящиеся в непосредственном контакте с изоляцией кабеля, требуют обязательного контроля распределения электрического поля в арматуре. Примерами могут служить изоляционные компоненты из эластомера или эпоксидной смолы, предварительно изготовленные или отлитые на пред приятии-изготовителе, которые можно использовать отдельно или в сочетании для того, чтобы обеспечить восстановление изоляции или экрана арматуры.

9.2 Измерение частичных разрядов

Измерение частичных разрядов проводят в соответствии с МЭК 60885-3 для кабелей, за исключением того, что значения чувствительности, определенные по МЭК 60885-3. должны быть 10 пКл или выше. Испытание арматуры проводят тем же методом, но чувствительность должна быть 5 пКл или выше.

Испытательное напряжение постепенно поднимают до значения $1.75U_0$, выдерживают на этом значении е течение 10 с и затем постепенно снижают до уровня $1.5U_Q$ (см. графу 5 таблицы 4).

На уровне 1.5Ц, не должен быть зафиксирован разряд от испытуемого объекта, превышающий заявленную чувствительность.

9.3 Испытание напряжением

Испытание должно быть проведено при температуре окружающей среды напряжением переменного тока промышленной частоты.

Испытательное напряжение постепенно поднимают до уровня $2.5U_0$, выдерживают на этом уровне в течение 30 мин. между жилой и экраном или металлической оболочкой (см. графу 4 таблицы 4).

Не должно произойти пробоя изоляции.

9.4 Электрическое испытание наружной оболочки кабеля

Если такое требование содержится е контракте, то должно быть проведено испытание напряжением наружной оболочки кабеля по МЭК 60229 (раздел 3).

10 Испытания на образцах кабелей

10.1 Общие положения

Следующие испытания проводят на образцах, отобранных в качестве представителей, изготовленных партий кабелей, при этом испытания по перечислениям Ь) и д) могут быть проведены на строительных длинах кабеля, намотанных на барабан:

a) проверка токопроводящей жилы по 10.4;

Ь} измерение электрического сопротивления жилы и металлического экрана по 10.5:

c) измерение толщины изоляции и наружной оболочки по 10.6:

d) измерение толщины металлической оболочки по 10.7:

e) измерение диаметров (если требуется) по 10.8:

0 испытание на тепловую деформацию изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE). этиленпропиненовой резины (EPR) и высокомодульной этиленпропиленоеой резины (HEPR) по 10.9;

д) измерение емкости по 10.10;

h) определение плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE) по 10.11;

i) испытание грозовым импульсным напряжением для кабеля с расчетной номинальной электрической напряженностью по жиле > 8.0 кВ/мм при расчете в соответствии с разделом 6. перечисление т). проводят по 10.12;

j) испытание на водонепроницаемость (если требование предъявляется) по 10.13;

k) испытания на элементах конструкции кабеля с продольно наложенными металлической лентой или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке, по 10.14.

10.2 Периодичность испытаний

Испытания на образцах по перечислениям a)—h) и перечислению к) 10.1 проводят на одной строительной длине от каждой изготовляемой партии (промышленной серии) кабелей одного типа и номинального сечения. При этом число испытуемых длин должно быть не более 10 % от общего числа длин, поставляемых по одному контракту. Число длин округляется до ближайшего большего числа.

Испытания по перечислениям i) и j) 10.1 проводят с периодичностью, указанной в нормативных документах по контролю качества. Если такие документы отсутствуют, следует проводить одно испытание. если заказанная длина кабеля, поставляемого по контракту, свыше 20 км.

10.3 Повторные испытания

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из перечисленных в 10.1 испытаний должны быть отобраны новые образцы от двух других строительных длин кабеля той же партии, которые должны быть подвергнуты тем же испытаниям, при которых на первых образцах были получены неудовлетворительные результаты. Если результаты испытаний на новых образцах будут удовлетворительны, то всю партию кабелей, от которой они были отобраны, рассматривают как соответствующую требованиям настоящего стандарта. При получении неудовлетворительного результата хотя бы на одном образце, отобранном от одной из этих строительных длин, партию кабелей рассматривают как не соответствующую требованиям настоящего стандарта.

10.4 Проверка токопроводящей жилы

Соответствие конструкции токопроводящих жил требованиям МЭК 60226 или конструкции жилы, приведенной в нормативном документе на конкретное изделие, проверяют внешним осмотром или (если возможно) измерением.

10.5 Измерение электрического сопротивления жилы и металлического экрана

Строительную длину кабеля или отобранный от нее образец размещают в испытательной камере и выдерживают до начала испытания при постоянной температуре в течение не менее 12 ч. Если нет уверенности в том. что температура жилы или металлического экрана сравнялась с температурой в испытательной камере, сопротивление следует измерять после выдержки в испытательной камере в течение не менее 24 ч. Допускается измерять электрическое сопротивление жилы или металлического экрана на образце после выдержки в течение не менее 1 ч в жидкой ванне с регулируемой температурой.

Электрическое сопротивление жилы постоянному току должно быть пересчитано на температуру 20 *С и длину 1 км с использованием формул и коэффициентов, приведенных в МЭК 60228. Для экранов не из меди или алюминия температурные коэффициенты и поправки к формулам следует выбирать из МЭК 60287-1-1 (пункт 2.1.1. таблица 1).

Значение электрического сопротивления жилы постоянному току при температуре 20 *С должно быть не более максимального значения сопротивления, приведенного в МЭК 60228. или значения, указанного в нормативном документе на конкретный кабель.

Значение электрического сопротивления металлического экрана постоянному току при температуре 20 °С должно быть не более значения, указанного в нормативном документе на конкретный кабель.

10.6 Измерение толщины изоляции и наружной оболочки кабеля

10.6.1 Общие положения

Метод измерения должен соответствовать МЭК 60811-1-1 (раздел 8).

От одного конца каждой отобранной для испытания строительной длины кабеля отбирают образец после удаления при необходимости поврежденных частей.

10.6.2 Требования к изоляции

Наименьшее значение толщины, полученное при измерении, должно быть не менее 90 % номинальной толщины

$$t_{min} \geq 0{,}90 t_n. \quad (3)$$

кроме того.

$$\frac{t_{max} - t_{min}}{t_{max}} \le 0{,}15, \qquad (4)$$

где t_{max} — максимальная толщина, мм;

t_{min} — минимальная толщина, мм;

t_n — номинальная толщина, мм.

Примечание — и t_n являются значениями, измеренными на одном срезе изоляции.

Значение толщины электропроводящих экранов по жиле и ло изоляции не должно включаться в значение толщины изоляции.

10.6.3 Требования к наружной оболочке кабеля

Наименьшее значение толщины, полученное при измерении, не должно быть менее 85 % номинальной толщины более чем на 0.1 мм

$$f_{min} \ge 0.85 f_{mm} - 0.1, \qquad (5)$$

где f_{min} — минимальная толщина, мм;

f_n — номинальная толщина, мм.

Для оболочек, наложенных на практически гладкую поверхность, среднее значение измерений, округленное до 0.1 мм в соответствии с приложением 8. должно быть не менее номинальной толщины.

Это требование не распространяется на оболочки, наложенные на неровную поверхность, например. на проволочные или ленточные металлические экраны или металлические гофрированные оболочки.

10.7 Измерение толщины металлической оболочки

Если кабель имеет металлическую оболочку из свинца, свинцового сплава или алюминия, проводят следующие измерения.

10.7.1 Оболочка из свинца или свинцового сплава

Минимальная толщина оболочки должна быть не менее 95 % номинальной толщины более чем на 0.1 мм

$$f_{mm} \ge 0.95 f_n - 0.1. \qquad (6)$$

Измерение толщины свинцовой оболочки по выбору изготовителя проводят одним из следующих методов.

10.7.1.1 Метод измерения на плоском образце

Измерение проводят микрометром с плоскими щечками, диаметром щупов 4—8 мм и с погрешностью ± 0,01 мм.

Измерение проводят на образце оболочки длиной около 50 мм. отобранном от готового кабеля. Образец разрезают продольно оси. затем тщательно выпрямляют. После очистки образца толщину образца измеряют вдоль окружности оболочки не менее чем в 10 мм от края выпрямленного образца в достаточно большом числе точек, чтобы была уверенность в том, что определена минимальная толщина.

10.7.1.2 Измерение на образце в виде кольца

Измерение проводят микрометром либо с одной плоской и другой сферической щечкой, либо с одной плоской и другой прямоугольной щечкой шириной 0.8 мм и длиной 2.4 мм. Сферическая или прямоугольная щечка должна быть приложена к внутренней поверхности кольца. Погрешность микрометра должна быть ± 0.01 мм.

Измерения проводят на кольце оболочки, тщательно отобранном от образца. Толщину измеряют в достаточном числе точек по окружности кольца, чтобы была уверенность в том. что определена минимальная толщина.

10.7.2 Гладкая или гофрированная алюминиевая оболочка

Минимальная толщина оболочки должна быть не менее 90 % номинальной толщины более чем на 0.1 мм для гладкой алюминиевой оболочки

$$t_{min} \ge 0.9 t_n - 0.1 \qquad (7)$$

и не менее 85 % номинальной толщины более чем на 0.1 мм для гофрированной алюминиевой обо* яички

$$L_{nta}S0_i85f_e\text{-}0.1. \quad (8)$$

Измерения проводят микрометром со сферическими щечками радиусом, равным приблизительно 3 мм. Погрешность измерения — ± 0,01 мм.

Измерения проводят на образце оболочки кабеля в виде кольца шириной около 50 мм. тщательно отобранном от готового кабеля. Ширину измеряют в достаточном числе точек по окружности кольца, чтобы была уверенность в том. что определена минимальная толщина.

10.8 Измерение диаметров

По требованию заказчика должны быть измерены диаметр жилы и/или наружный диаметр кабеля, измерения проводят по МЭК 60811-1*1 (подраздел 8.3).

10.9 Испытание изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE), этиленпропиленовой резины (EPR) и высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR) на тепловую деформацию

10.9.1 Метод испытания

Отбор образцов и метод испытания — по МЭК 60811*2*1 (раздел 9). условия испытания приведены в таблице 8.

Образцы должны быть отобраны в той части изоляции, где степень сшивки рассматривается самой слабой для используемого процесса сшивки.

10.9.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям таблицы 8.

10.10 Измерение емкости

Емкость измеряют на образце кабеля между жилой и экраном или металлической оболочкой при температуре окружающей среды. Температура окружающей среды должна регистрироваться вместе с данными испытания.

Измеренное значение емкости должно быть пересчитано на 1 км длины кабеля и не должно превышать заявленное изготовителем номинальное значение более чем на 8 %.

10.11 Определение плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HOPE)

10.11.1 Метод испытания

Проверку плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и отбор образцов проводят по МЭК 60811*1*3 (раздел 8).

10.11.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям таблицы 8.

10.12 Испытание грозовым импульсным напряжением

Испытание распространяется только на кабели с номинальной напряженностью электрического поля на жиле > 8.0 кВ/мм.

Испытание проводят на образце кабеля длиной не менее 10 м. отобранном от готового кабеля, исключая арматуру при температуре нагрева токопроводящей жилы, превышающей на 5—10 °С максимально допустимую температуру на жиле при нормальных условиях эксплуатации.

Кабельную сборку нагревают пропусканием тока по токопроводящей жиле до тех пор. пока кабель не достигнет требуемой температуры.

Примечание — Если на практике не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

Импульсное напряжение должно быть приложено методом в соответствии с МЭК 60230.

Кабель должен выдержать без пробоя 10 положительных и 10 отрицательных импульсов при соответствующем напряжении, указанном в графе 8 таблицы 4.

Не должно произойти пробоя изоляции.

10.13 Испытание на водонепроницаемость

Отбирают образцы от готового кабеля. Испытание проводят по 12.5.14.

10.14 Испытание элементов конструкции кабеля с продольно наложенными металлической лентой или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке

От строительной длины готового кабеля отбирают образец длиной не менее 1 м и проводят испытания по 12.5.15.

11 Испытания на образцах арматуры

11.1 Испытания элементов конструкции арматуры

Соответствие характеристик каждого элемента конструкции арматуры техническим условиям изготовителя арматуры проверяют по протоколам испытаний поставщика данного элемента арматуры либо внутренними испытаниями.

Изготовитель данной арматуры должен представить перечень испытаний, проводимых на каждом элементе арматуры, с указанием периодичности проведения каждого испытания. Элементы конструкции арматуры проверяют на соответствие чертежам.

Не должно быть отклонений за пределы установленных допусков.

Примечание — Поскольку элементы конструкции арматуры разных поставщиков отличаются друг от друга, в настоящем стандарте не представляется возможным установить общие требования к испытаниям на образцах элементов.

11.2 Испытания готовой арматуры

Если на основной изоляции арматуры нельзя провести приемо-сдаточные испытания (см. 9.1), изготовителем должны быть проведены следующие электрические испытания на смонтированной арматуре:

a) измерение частичных разрядов по 9.2;

b) испытание напряжением по 9.3.

Последовательность проведения испытаний устанавливает изготовитель.

Примечание — Примерами основной изоляции, на которой не проводят приемо-сдаточные испытания, являются: термо усаживаемая изоляция и ленточная и/или литая на месте установки изоляция.

Испытания проводят на одном образце каждого типа арматуры, указанного в контракте, если число типов арматуры, указанное в контракте, более 50.

Если образец арматуры не выдержал испытания по одному из двух вышеуказанных испытаний, должны быть отобраны два новых образца арматуры того же типа, поставляемой по контракту, и проведены повторные испытания. Если результаты испытаний на этих двух дополнительных образцах будут удовлетворительными, то остальную арматуру того же типа, указанного в контракте, рассматривают как соответствующую требованиям настоящего стандарта. Если арматура одного из типов имеет дефекты, то арматуру этого типа рассматривают как несоответствующую требованиям настоящего стандарта.

12 Типовые испытания кабельных систем

12.1 Общие положения

Испытания, установленные в настоящем разделе, предназначены для подтверждения соответствия эксплуатационных характеристик кабельных систем.

Типовые испытания кабельных систем приведены е приложении С.

Примечание — Испытания концевых муфт на сгожость к ктматическим воздействиям 8 настоящем стандарте не рассматриваются.

12.2 Диапазон применения типовых испытаний по подтверждению соответствия

Если типовые испытания успешно проведены на одной или нескольких кабельных системах установленного сечения, одинакового номинального напряжения и конструкции, то процедура подтверждения соответствия должна распространяться также и на кабельные системы с другими сечениями, номинальным напряжением и конструкциями по настоящему стандарту, если выполнены следующие условия по перечислениям a)—f):

Примечание — Типовые испытания, которые были успешно проведены в соответствии с предыдущим изданием настоящего стандарта, считаются действующими.

a) группа напряжения должна быть не более группы напряжения испытанной кабельной системы (систем);

Примечание — Кабельные системы одной группы номинального напряжения являются системами, значение номинального напряжения которых U_m является самым высоким для оборудования и имеющими те же значения исгытательного напряжения (см. графы 1 и 2 таблицы 4).

b) сечение жилы должно быть не более сечения испытанного кабеля;

c) кабель и арматура должны иметь ту же конструкцию или конструкцию, подобную конструкции испытанной кабельной системы (систем);

Примечание — Кабели и арматуру рассматривают как имеющие подобную конструкцию, если тип и процесс наложения изоляции и электропроводящих экранов те же. Типовые электрические испытания из-за различий в типе или материале жилы или в соединениях, или в защитных покрытиях, наложенных на экранированные жилы или по основной изоляции арматуры, если эти различи не могут оказать значительного воздействия на результаты испытания, не повторяют. В некоторых случаях, например при подключении трехжильных кабелей, будет необходимо повторить одно или несколько типовых испытаний (например, испытание на изгиб, испытание циклами нагрева и/или испытание на совместимость).

d) расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране по токопроводящей жиле не превышает значение электрической напряженности на экране по жиле испытанной кабельной системы (систем) более чем на 10 %;

e) расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране по изоляции не превышает значение электрической напряженности на экране по изоляции испытанной кабельной системы (систем);

f) расчетные значения номинальной электрической напряженности на частях основной изоляции арматуры и на границах кабеля и арматуры не превышают значений, установленных для испытанной кабельной системы (систем).

Типовые испытания элементов конструкции кабеля по 12.5 не следует проводить на образцах кабеля различных номинальных напряжений и/или сечений жилы, если только для их изготовления не использованы различные материалы и/или разные технологические процессы. Однако при необходимости могут быть повторены испытания на старение готового кабеля для определения совместимости материалов по 12.5.4. если сочетание материалов, наложенных по изолированной жиле, отличается от сочетания материалов кабеля, на котором ранее были проведены типовые испытания.

Доказательной базой проведения типовых испытаний является сертификат типового испытания, подписанный представителем компетентного контрольного органа, или отчет, составленный изготовителем. е котором представлены результаты испытаний, и подписанный ответственным лицом, или сертификат типового испытания, выданный независимой испытательной лабораторией.

12.3 Типовые испытания

В типовые испытания должны быть включены электрические испытания на готовой кабельной системе по 12.4 и неэлектрические испытания на элементах конструкции кабеля и готовом кабеле по 12.5.

Неэлектрические испытания на элементах конструкции кабеля и готовом кабеле для каждого типа материала изоляции и наружной оболочки приведены в таблице 5. Испытание на нераспространение горения проводят только в случае, если изготовитель намерен получить подтверждение соответствия кабеля требованиям этого испытания как особую характеристику типа кабеля.

Испытания по 12.4.2 проводят на одном или нескольких образцах готового кабеля в зависимости от числа используемой арматуры. Длина образца — не менее 10 м. исключая арматуру.

Длина кабеля между смонтированной арматурой должна быть не менее 5 м.

Арматура должна быть смонтирована после испытания кабеля на изгиб. Испытание проводят на образце каждого типа арматуры.

Арматура должна быть смонтирована на кабеле и в соответствии с инструкциями изготовителя, качеством и количеством материалов, входящих в поставку, включая смазочные материалы (при их наличии).

Наружная поверхность арматуры должна быть сухой и чистой. Кабели и арматура должны быть упакованы е соответствии с требованиями, предусмотренными инструкциями изготовителя, во избежание изменения электрических, термических или механических параметров.

При испытаниях по перечислениям c)—д) 12.4.2 соединительная муфта должна иметь наружную защиту. Если подтверждено, что наружная защита не оказывает влияния на характеристики изоляции

соединительной муфты, например отсутствует термомехамичесхое воздействие или опасность несовместимости, то дещиту не применяют.

Измерение удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов по 12.4.9 должно быть проведено на отдельном образце.

12.4 Типовые электрические испытания готовых кабельных систем

12.4.1 Значения испытательного напряжения

Перед проведением типовых электрических испытаний должна быть измерена толщина изоляции в соответствии с методом по МЭК 60811-1-1 (подраздел 8.1) на отрезке кабеля длиной, необходимой для испытаний, с тем чтобы подтвердить то. что среднее значение толщины изоляции не превышает номинального значения.

Если средняя толщина изоляции не превышает номинальное значение более чем на 5 %, то значение испытательного напряжения должно быть равно значению, приведенному в таблице 4 для номинальное напряжение кабеля.

Если средняя толщина изоляции превышает номинальное значение более чем на 5 %. не выходя за пределы 15 %, то испытательное напряжение кабеля должно быть отрегулировано так. чтобы электрическая напряженность на экране по токопроводящей жиле была равна электрической напряженности, которая была бы получена при средней толщине изоляции, равной номинальному значению, и испытательное напряжение имело бы стандартное значение, нормированное для номинального напряжения кабеля.

Значение средней толщины изоляции отрезка кабеля, используемого для типовых электрических испытаний, не должно превышать номинальное значение более чем на 15 %.

12.4.2 Испытания и последовательность испытаний

Испытания по перечислениям a>—h) должны быть проведены в последовательности:

a) испытание кабеля на изгиб по 12.4.3 с последующим монтажом арматуры и измерением частичных разрядов при температуре окружающей среды по 12.4.4;

b) измерение тангенса угла диэлектрических потерь по 12.4.5;

Примечание — Данное испытание может быть проведено на другом образце кабеля, имеющем отдельные концевые муфты для испытаний, а не на том. который был использован для остальных испытаний.

c) испытание циклами нагрева под напряжением по 12.4.6:

d) измерение частичных разрядов по 12.4.4:

- при температуре окружающей среды и
- при высокой температуре.

Измерение должно быть проведено после последнего цикла нагрева по перечислению c) или после испытания грозовым импульсным напряжением по перечислению e);

e) испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты по 12.4.7;

0 измерение частичных разрядов, если оно не было проведено по перечислению d);

g) испытание наружной защиты соединительных муфт в соответствии с приложением G;

Примечания

1 Эти испытания могут быть проведены на соединительной муфте, которая выдержала испытание циклами нагрева под напряжением по перечислению c}, или на отдельной соединительной муфте, которая выдержала испытание не менее нем тремя термическими циклами в соответствии с приложением G.

2 Если кабель и соединительная муфта в процессе эксплуатации не подвергаются воздействию влаги (то есть их не прокладывают непосредственно в грунте или не погружают время от времени или постоянно в воду), испытания по G.3 и G.4.2 можно не проводить.

h) внешний осмотр кабельной системы, включающей в себя кабель и арматуру, после выполнения комплекса испытаний проводят по 12.4.8;

i) удельное электрическое сопротивление электропроводящих экранов должно быть измерено на отдельном образце по 12.4.9.

Испытательные напряжения должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующей графе таблицы 4.

12.4.3 Испытание на изгиб

Образец кабеля навивают при температуре окружающей среды на стержень для испытания (например. на шейку барабана) не менее чем одним полным витком и разматывают без осевого вращения. Затем образец поворачивают на 180° и указанную операцию повторяют.

Цикл операций выполняют три раза.

Диаметр стержня для испытания должен быть не более:

- для кабелей с гладкой алюминиевой оболочкой:

36(4 + D) ♦ 5 % — для одножильных кабелей.

25(d + O) ♦ 5 % — для трехжильных кабелей:

- для кабелей с оболочкой из свинца, свинцового сплава, с металлической гофрированной обо* ломкой или оболочкой из металлической ленты, наложенной продольно (с перекрытием или сваренной) и имеющей адгезию к наружной оболочке:

2S(d + D) + 5 % — для одножильных кабелей.

20(d + D) ♦ 5 % — для трехжильных кабелей:

- для прочих кабелей:

20(d + D) ♦ 5 % — для одножильных кабелей.

15(d + D) + 5 % — для трехжильных кабелей,

где d — номинальный диаметр жилы, мм [см. перечисление i). раздел 6];

D — номинальный наружный диаметр кабеля, мм [см. перечисление j). раздел 6].

Примечание — Отрицательный допуск не нормируется, проведение испытания на стержне диаметром менее установленного должно быть согласовано с изготовителем.

12.4.4 Измерение частичных разрядов

Испытание проводят в соответствии с МЭК 60885-3. чувствительность должна быть не менее 5 пКл.

Испытательное напряжение повышают постепенно и поддерживают на уровне 1.75Ц, в течение 10 с. затем медленно снижают до 1.5U_0 (см. графу 5 таблицы 4).

При высокой температуре измерение должно быть проведено на сборке при температуре жилы кабеля на 5—10 ВС выше максимальной температуры нагрева жилы при обычных условиях эксплуатации. Температура жилы должна поддерживаться в указанных температурных пределах в течение не менее 2 ч.

Кабельную сборку нагревают пропусканием тока по жиле кабеля до тех пор. пока сборка не достигнет требуемой температуры.

Примечание — Если на практике не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

При испытательном напряжении на уровне 1.5U_0 не должен быть обнаружен разряд от испытуемого объекта, превышающий заявленную чувствительность.

12.4.5 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Образец должен быть нагрет соответствующим способом, температуру на жиле измеряют сопротивлением либо термопарами, установленными на поверхности экрана или оболочки, либо термопарами. установленными на жиле другого образца того же кабеля, нагретого тем же способом.

Образец должен быть нагрет так. чтобы жила была на S—10 *С выше максимальной температуры нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации.

Примечание — Если на практике не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

Значение tg 5 должно быть измерено при напряжении U_Q промышленной частоты и при вышеуказанной температуре (см. графу 6 таблицы 4).

Измеренное значение tg *5* должно быть не более значения, приведенного в таблице 3.

12.4.6 Испытание циклами нагрева под напряжением

Кабель должен быть изогнут в виде буквы *и* диаметром, указанным в 12.4.3.

Сборка должна быть нагрета путем пропускания тока по жиле до достижения температуры, которая удерживается в диапазоне на 5—10 ®С выше максимальной температуры нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации.

Примечания:

1 Если на практика не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

2 Цикл нагрева, при котором температура токопроводящей жилы превышает максимальную температуру токопроводящей жилы при нормальных условиях эксплуатации болев чем на 10 *С. считают удовлетворяющим условиям испытания.

Нагрев проводят в течение не менее 8 ч. Температура жилы должна удерживаться в указанных температурных пределах в течение не менее 2 ч во время каждого периода нагрева. Затем сборку оставляют остывать естественным путем в течение не менее 16 ч до достижения температуры жилы 30 *С или не превышающей температуру окружающей среды более чем на 10 *С. в зависимости от того, какое значение больше. Регистрируют ток в жиле в течение двух последних часов каждого периода нагрева.

Должно быть проведено 20 иикпое нагрева и охлаждения.

в течение всего периода испытания к сборке должно быть приложено напряжение $2U_0$ (см. графу 7 таблицы 4).

Допускается прерывание испытания при условии проведения в общей сложности полных 20 циклов нагрева под напряжением.

12.4.7 Испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты

Испытание проводят на сборке при температуре нагрева жилы на 5—10 °С выше максимальной температуры нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации. Температура на жиле должна удерживаться в указанных температурных пределах в течение не менее 2 ч.

Примечание — Ест на практике не мажет быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

Импульсное напряжение должно быть приложено в соответствии с МЭК 60230.

Сборка должна выдержать без пробоя или перекрытия 10 положительных и 10 отрицательных импульсов напряжения, приведенного в графе 8 таблицы 4.

После испытания грозовым импульсным напряжением сборка должна выдержать испытание напряжением промышленной частоты $2.5(J_0$ в течение 15 мин. в соответствии с графой 9 таблицы 4. По выбору изготовителя испытание может быть проведено во время охлаждения либо при температуре окружающей среды.

Не должно произойти пробоя изоляции или перекрытия.

12.4.8 Внешний осмотр

12.4.8.1 Система и арматура кабеля

При внешнем осмотре кабеля и по возможности арматуры не должно быть обнаружено следов повреждений (например, электрических разрушений, утечки, коррозии или небезопасной усадки), которые могли бы повлиять на эксплуатационные свойства системы. Внешний осмотр проводят без применения увеличительных приборов.

12.4.8.2 Кабели с продольно наложенными металлической лентой или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке

От строительной длины кабеля отбирают образец длиной не менее 1 м и испытывают по 12.5.15.

12.4.9 Удельное электрическое сопротивление электропроводящих экранов

Измерение удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов кабеля проводят на отдельном образце.

Удельное электрическое сопротивление экструдированных электропроводящих экранов, наложенных на жилу и изоляцию, должно быть измерено на образцах изолированной жилы, отобранных от готового кабеля и кабеля, прошедшего испытание на старение по 12.5.4. предназначенного для проверки совместимости материалов, используемых в конструкции.

12.4.9.1 Проведение испытания

Испытание проводят в соответствии с приложением О.

Измерения должны быть проведены при максимальной температуре нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации с допуском ± 2 *С.

12.4.9.2 Требования

Удельное электрическое сопротивление, измеренное до и после старения, должно быть не более следующих значений:

- экран по жиле — 1000 Ом м.
- экран по изоляции — 500 Ом м.

12.5 Типовые неэлектрические испытания элементов кабеля и готового кабеля

К типовым относятся следующие испытания:

a) проверка конструкции кабеля по 12.5.1:

b) определение механических характеристик изоляции до и после старения по 12.5.2:

c) определение механических характеристик наружных оболочек до и после старения по 12.5.3;

d) испытание на старение образцов готового кабеля для проверки совместимости материалов по 12.5.4;

e) испытание на потерю массы наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типа ST_2 по 12.5.5;

f) испытание наружных оболочек под давлением при высокой температуре по 12.5.6;

д) испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типов ST, и ST_2 при низкой температуре по 12.5.7;

h) испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типов ST, и ST_2 на тепловой удар по 12.5.8;

i) испытание изоляции из этиленлропиленовой (EPR) и высокомодульной этиленпропиленовой (HEPR) резины на оэоностойкость по 12.5.9;

j) испытание изоляции из этиленпропиленовой резины (EPR). высокомодульной этиленпропиле* новой резины (HEPR) и сшитого полиэтилена (XLPE) на тепловую деформацию по 12.5.10;

k) определение плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE) по 12.5.11;

l) определение содержания сажи в наружных оболочках из полиэтилена (PE) типов ST_a и ST_7 черного цвета по 12.5.12;

т) испытание на нераспространение горения по 12.5.13;

п) проверка на водонепроницаемость по 12.5.14;

о) испытание на элементах конструкции кабеля с продольно наложенными металлической лен* той или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке по 12.5.15;

p) проверка изоляции из полиэтилена (PE), полиэтилена высокой плотности (HDPE) и сшитого полиэтилена (XLPE) на усадку по 12.5.16;

q) проверка наружных оболочек из полиэтилена (PE) типов ST_3 и ST_7 на усадку по 12.5.17;

г) определение твердости изоляции из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR) по 12.5.18;

s) определение модуля эластичности изоляции из высокомодульной этиленпропиленовой рези- ны (HEPR) по 12.5.19.

12.5.1 Проверка конструкции кабеля

Внешний осмотр жилы и измерения толщин изоляции, наружной оболочки и металлической обо- лочки проводят по 10.4,10.6 и 10.7.

12.5.2 Определение механических характеристик изоляции до и после старения

12.5.2.1 Отбор образцов

Отбор и подготовку образцов проводят по МЭК 60811-1-1 (подраздел 9.1).

12.5.2.2 Тепловое старение

Тепловое старение проводят по МЭК 60811-1-2 (подраздел 8.1) в соответствии с условиями, при- веденными в таблице 6.

12.5.2.3 Кондиционирование и определение механических характеристик

Кондиционирование и определение механических характеристик проводят по МЭК 60811-1-1 (под- раздел 9.1).

12.5.2.4 Требования

Результаты испытания образцов до и после старения должны соответствовать требованиям, ука- занным в таблице 6.

12.5.3 Определение механических характеристик наружных оболочек до и после старения

12.5.3.1 Отбор образцов

Отбор и подготовку образцов проводят по МЭК 60811-1-1 (подраздел 9.2).

12.5.3.2 Тепловое старение

Тепловое старение образцов кабелей проводят по МЭК 60811-1-2 (подраздел 8.1) в соответствии с условиями, приведенными в таблице 7.

12.5.3.3 Кондиционирование и определение механических характеристик

Кондиционирование и определение механических характеристик проводят по МЭК 60811-1-1 (под- раздел 9.2).

12.5.3.4 Требования

Результаты испытания до и после старения образцов должны соответствовать требованиям, ука- занным в таблице 7.

12.5.4 Испытание на старение на образцах готового кабеля для проверки совместимости материалов

12.5.4.1 Общие положения

Испытание на старение на образцах готового кабеля проводят с целью проверки того, что изоляция. экструдированные электропроводящие слои и наружная оболочка не могут разрушаться в процессе эксплуатации вследствие контакта с другими элементами конструкции кабеля.

Испытание проводят на кабелях всех типов.

12.5.4.2 Отбор образцов

Образцы для испытания изоляции и наружной оболочки отбирают от готового кабеля по МЭК 60811-1-2 (пункт 8.1.4).

12.5.4.3 Тепловое старение

Тепловое старение образцов кабеля проводят в термостате с циркуляцией воздуха по МЭК 60811-1-2 (пункт 8.1.4} при следующих условиях:

• температура на (10 ± 2) *С выше максимальной температуры нагрева жилы кабеля при нормальных условиях эксплуатации, указанной в таблице 1;

- продолжительность — 7 сут.

12.5.4.4 Определение механических параметров

Образцы изоляции и наружной оболочки, предварительно прошедшие старение, должны быть подготовлены и испытаны с целью определения механических характеристик по МЭК 60811-1-2 (пункт 8.1.4).

12.5.4.5 Требования

Отношение разности между средними значениями прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве после старения в термостате с циркуляцией воздуха и соответствующими значениями. полученными до старения (см. 12.5.2 и 12.5.3), к соответствующим значениям после старения не должны превышать отклонений, приведенных в таблице 6 для изоляции и таблице 7 — для наружных оболочек.

12.5.5 Испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типа ST_2 на потерю массы

12.5.5.1 Проведение испытания

Испытание на потерю массы наружных оболочек типа ST_2 проводят в соответствии с МЭК 60811-3-2 (подраздел 8.2) и требованиями, приведенными в таблице 9.

12.5.5.2 Требования

Результаты должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 9.

12.5.6 Испытание наружных оболочек под давлением при высокой температуре

12.5.6.1 Проведение испытания

Испытание наружных оболочек типов ST_V ST_2 и ST_7 под давлением при высокой температуре проводят по МЭК 60811-3-1 (подраздел 8.2) при условиях, указанных в таблице 7.

12.5.6.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям МЭК 60811-3-1 (подраздел 8.2).

12.5.7 Испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типов ST, и ST_2 при низкой температуре

12.5.7.1 Проведение испытания

Испытание наружных оболочек типов ST, и ST_2 при низкой температуре проводят по МЭК 60811-1-4 (раздел 8). температура испытания — по таблице 9.

12.5.7.2 Требования

Результаты испытаний должны соответствовать требованиям МЭК 60811-1-4 (раздел 8).

12.5.8 Испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката (PVC) типов ST, и ST_2 на тепловой удар

12.5.8.1 Проведение испытания

Испытание наружных оболочек из поливинилхлоридного пластиката типов ST, и ST_2 на тепловой удар проводят по МЭК 60811-3-1 (подраздел 9.2), температура испытания и продолжительность нагрева — по таблице 9.

12.5.8.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям по МЭК 60811-3-1 (подраздел 9.2).

12.5.9 Испытание изоляции из этиленпропиленовой резины (EPR) и высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR) на озоностойкость

12.5.9.1 Проведение испытания

Изоляция из этиленпропиленовой резины (EPR) и высокомодульной этиленлропиленовой резины (HEPR) должна выдержать испытание на озоностойкость. отбор образцов и метод испытания — по МЭК 60811-2*1 (раздел 6). Концентрация озона и продолжительность испытания — по таблице 8.

12.5.9.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям МЭК 60811*2*1 (раздел 8).

12.5.10 Испытание изоляции из этиленлропиленовой резины (EPR), высокомодульной эти* ленпропиленовой резины (HEPR) и сшитого полиэтилена (XLPE) на тепловую деформацию

Изоляция из этиленпропиленовой резины (EPR), высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR) и сшитого полиэтилена (XLPE) должна выдержать испытание на тепловую деформацию по 10.9.

12.5.11 Определение плотности изоляции из полиэтилена высокой плотности (HOPE)

Плотность изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE) определяют по 10.11.

12.5.12 Определение содержания сажи в наружных оболочках из полиэтилена (PE) типов ST_3 и ST_7 черного цвета

12.5.12.1 Проведение испытания

Содержание сажи в наружных оболочках типов ST_3 и ST_7 определяют по МЭК 60811*4*1 (раз* дел 11).

12.5.12.2 Требования

Номинальное значение содержания сажи должно быть (2.5 ± 0.5) %.

Примечание — Допускаются бопее низкие значения содержания сажи в особых случаях, когда оболочка не подвержена влиянию ультрафиолетового излучения.

12.5.13 Испытание кабелей на нераспространение горения

Испытание кабелей на нераспространение горения проводят по МЭК 60332*1 *2. Испытание долж* но быть проведено на образце готового кабеля, если изготовитель намерен подтвердить, что данный тип кабеля специальной конструкции соответствует заданным требованиям.

Результаты испытания должны соответствовать требованиям МЭК 60332-1*2.

12.5.14 Испытание на водонепроницаемость

Испытание на водонепроницаемость проводят на кабелях, е конструкции которых имеются барье- ры. препятствующие продольному проникновению влаги, как указано в перечислениях с) и 0 раздела 6. Испытание распространяется на кабели, проложенные е грунте, и не распространяется на кабели под- водной прокладки.

Требования к аппаратуре, отбору образцов и методу испытания — по приложению Е.

12.5.15 Испытания на элементах конструкции кабеля с продольно наложенными металли- ческой лентой или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке

На образце проводят следующие испытания:

a) внешний осмотр — по F.1, приложение F:

b) проверку прочности адгезии металлической фольги — по F.2. приложение F;

c) проверку стойкости к отслаиванию металлической фольги, наложенной с перекрытием. — по F.3. приложение F.

Требования к аппаратуре, методу испытания приведены в приложении F.

12.5.16 Испытание изоляции из полиэтилена (PE), полиэтилена высокой плотности (HOPE) и сшитого полиэтилена (XLPE) на усадку

12.5.16.1 Проведение испытания

Проверку изоляции из полиэтилена (PE), полиэтилена высокой плотности (HDPE) и сшитого поли* этилена (XLPE) на усадку проводят на образцах по МЭК 60811*1*3 (раздел 10); условия испытания — по таблице 8.

12.5.16.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать указанным в таблице 8.

12.5.17 Испытание наружной оболочки из полиэтилена (PE) типов ST_3 и ST_7 на усадку

12.5.17.1 Проведение испытания

Проверку наружной оболочки из полиэтилена (PE) на усадку проводят на образцах по МЭК 80811 *1 *3 (раздел 10): условия испытания — по таблице 7.

12.5.17.2 Требования

Результаты испытаний должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

12.5.18 Определение твердости изоляции из высокомодульной этиленпропилековой рези* иы (HEPR)

12.5.18.1 Проведение испытания

Требования к отбору образцов и метод испытания изоляции указаны в приложении Н.

12.5.18.2 Требования

Результаты испытания должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.

12.5.19 Определение модуля эластичности изоляции из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR)

12.5.19.1 Проведение испытания

Отбор, подготовку образцов и испытание проводят по МЭК 60811-1-1 (раздел 9).

Измеряют нагрузку при 150-процентном относительном удлинении. Значение напряжения определяют делением значения нагрузки на поперечное сечение нерастянутого образца. Для получения значения модуля эластичности при 150-процентном относительном удлинении определяют отношение значения напряжения к значению деформации.

За значение модуля эластичности принимают его медианное значение.

12.5.19.2. Требования

Результаты испытания должны соответствовать значениям, указанным в таблице 8.

13 Предквалификационное испытание кабельной системы

13.1 Общие положения предквалификационных испытаний по подтверждению соответствия

Если предквалификационные испытания на одной или более кабельных системах дали положительные результаты, это означает, что изготовитель может поставлять кабельные системы напряжением менее или равным номинальному при условии, что расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране по изоляции не превысит значение электрической напряженности испытуемого кабеля.

Предквалификационные испытания проводят на кабельных системах, для которых расчетные значения номинальной электрической напряженности на экране по токопроводящей жиле превышают 8.0 к8/мм и/или на экране по изоляции — 4.0 кв/мм.

Предквалификационные испытания кабельной системы не проводят в следующих случаях:

- если предквалификационные испытания дали положительные результаты на кабельной системе, имеющей ту же конструкцию и арматуру того же типа, но на более высокое номинальное напряжение:
- или если изготовитель может подтвердить положительный опыт эксплуатации кабельных систем с равными или более высокими расчетными значениями напряженности электрического поля на экранах по токопроводящей жиле и по изоляции, в основных элементах изоляции арматуры и в граничных областях при условии конструкции арматуры одного типа;
- или если изготовитель выполнил требования другого эквивалентного длительного испытания в соответствии с требованиями национальных стандартов или технических условий или на кабельных системах в соответствии с техническими условиями заказчика, имеющих ту же конструкцию и арматуру того же типа.

Если в кабельной системе, прошедшей предквалификационное испытание, кабель и/или арматура заменены на другой кабель и арматуру, уже прошедшие предквалификационное испытание в составе другой кабельной системы при равной или большей номинальной электрической напряженности на экране по изоляции этой системы, в дополнение к текущему предквалификационному испытанию проводят еще одно испытание, распространяющееся на этот или другой кабель и/или арматуру при условии соответствия требованиям 13.3.

Если кабельную систему, прошедшую предквалификационное испытание, изменяют путем замены кабеля и/или арматуры на другие кабель и арматуру, которые являются частью кабельной системы. не прошедшей предквалификационное испытание, или на прошедшие испытание в составе другой кабельной системы при меньшем значении номинальной электрической напряженности на экране по изоляции, то на новой кабельной системе проводят предквалификационное испытание на соответствие требованиям 13.2.

Перечень предквалификационных и расширенных предквалификационных испытаний приведен в приложении С.

Примечания

1 Пред квалификационные испытания проводят только один раз. за исключением случаев существенного изменения кабельной системы (материалов, процесса производства, конструкции или конструктивных уровней электрической напряженности}.

2 Существенным изменением считают изменение, которое может отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики кабельной системы. При внесении изменений в кабельную систему поставщик представляет детальный отчет, включающий описание испытания, показывающий, что внесенные изменения не являются существенными.

3 Рекомендуется проводить предкватфикационныв испытания с использованием кабеля большого сечения токопроводящей жилы с учетом термомеханических аспектов.

Документом, подтверждающим проведение предквалификационного испытания, является сертификат о предкеалификационном испытании, подписанный представителем компетентного органа, или отчет о результатах испытания, составленный изготовителем и подписанный правомочным ответственным лицом, который засвидетельствовал результат испытания, или сертификат о предкеалификационном испытании, выданный независимой испытательной лабораторией.

13.2 Предквалификационное испытание готовой кабельной системы

13.2.1 Обзор предквалификационных испытаний

В прсдквалификационные испытания должны быть включены электрические испытания на готовой кабельной системе, которые должны быть проведены на кабеле длиной не менее 20 м и не менее чем с одним образцом арматуры каждого типа. Минимальная длина кабеля между смонтированной арматурой должна быть 10 м. Испытания проводят в последовательности:

a) испытание циклами нагрева под напряжением по 13.2.4:

b) испытание напряжением грозового импульса по 13.2.5;

c) внешний осмотр кабельной системы после проведения испытаний по 13.2.6.

Возможны случаи, когда один или более образцов арматуры не отвечают всем требованиям предквалификационных испытаний по 13.2. Тогда после ремонта испытательной установки испытания могут быть продолжены на оставшейся кабельной системе (кабель с оставшейся арматурой). Если оставшаяся кабельная система соответствует всем требованиям 13.2. то она считается прошедшей предквалификационное испытание. На арматуру, не соответствующую данным требованиям, предкеалификационное испытание не распространяется. Однако испытание может быть продолжено на кабеле с замененной арматурой до тех пор, пока не будут выполнены все требования по 13.2. Если изготовитель решает включить отремонтированную арматуру в предквалификационное испытание кабельной системы. то предквалификационное испытание готовой кабельной системы проводят после ремонта.

13.2.2 Значение испытательного напряжения

Перед предкеалификационным испытанием кабельной системы следует измерить толщину изоляции кабеля и при необходимости отрегулировать значение испытательного напряжения, как указано в 12.4.1.

13.2.3 Испытательная установка

Кабели и арматура должны быть смонтированы в соответствии с инструкциями изготовителя с учетом качества и количества материалов, входящих в поставку, включая смазочные материалы (при наличии).

Испытание может быть проведено е лаборатории, соблюдение условий, моделирующих реальные условия прокладки кабельной системы, не обязательно.

Если соединительная муфта предназначена для использования и при гибкой, и при стационарной прокладке, то одна муфта устанавливается в гибкую конфигурацию, а другая — а жесткую конфигурацию. как показано на рисунке 1. Если соединительная муфта предназначена для использования только при стационарной прокладке, то она устанавливается неподвижно на обеих сторонах кабельной системы. Если соединительная муфта предназначена для использования только при гибкой прокладке, то она устанавливается в гибкой конфигурации на обеих сторонах кабельной системы.

Испытательная сборка должна иметь U-обраэный изгиб диаметром, указанным е 12.4.3.

Примечание — Испытательную сборку, представленную на рисунке 1. реализовать проще, чем проеести полное моделирование реальных условий прокладки. Термомвхакические аспекты данной конструкции не испытывают на данном испытательном оборудовании.

В особых случаях, а которых должны учитываться термомеханические аспекты, должна быть предусмотрена специальная схема испытательного оборудования с учетом условий прокладки. Уело-

вия окружающей среды могут изменяться от одной испытательной установки к другой и во время испытания. но считается, что они не оказывают решающего влияния.

Так как испытание может проводиться на открытом воздухе, то нет общепринятых ограничений на температуру окружающей среды (20 ± 15) °С.

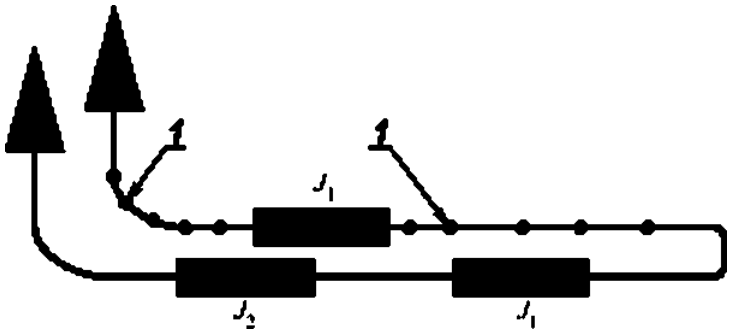

I — зажим; J, — соединительная муфта для негибкого (стационарною) и гибкою крепления:

— соединительная муфта только для гибкою крепления

Рисунок 1 — Пример испытательной установки для проведения пред квалификационного испытания

13.2.4 Испытание циклами нагревом под напряжением

Сборку кабеля и арматуры нагревают, пропуская ток по токопроводящей жиле кабеля, до температуры на 0—5 °С выше максимальной температуры жилы при нормальных условиях эксплуатации. Изменяющиеся условия окружающей среды могут потребовать регулирования тока в жиле в процессе испытания.

Установка, используемая для нагрева сборки, должна быть выбрана так. чтобы жила кабеля достигала установленной повышенной температуры помимо арматуры. Значения температуры на поверхности кабеля регистрируют в информационных целях.

Нагрев должен проводиться в течение не менее 8 ч. Температура на жиле должна удерживаться в указанных температурных пределах в течение не менее 2 ч во время каждого периода нагрева. Затем сборку оставляют остывать естественным путем в течение не менее 16 ч до достижения температуры на жиле 30 *С или значения, не превышающего температуру окружающей среды более чем на 10 *С, а зависимости от того, какое значение больше. Следует регистрировать ток а жиле в течение двух последних чесов каждого периода нагрева.

Примечание — Есгы на практике не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

Проводят 180 циклов нагрева и охлаждения. В течение всего периода испытания к сборке должно быть приложено напряжение 1,7U_0.

Не должно произойти пробоя изоляции.

Примечания

1 Измерение частичных разрядов рекомендуется проводить для раннего предупреждения возможных разрушений кабеля и возможности проведения ремонта.

2 Допускается при высоких и/или низких температурах некоторое число циклов, не более 10 циклов, длительность которых не полностью соответствует требованию.

3 Общее число циклов должно быть выполнено независимо от возможных перерьеов.

4 В расчет принимаются циклы нагрева с температурой токопроводящей жилы, превышающей на 5 *С максимальную температуру нагрева токопроводящей жилы при нормальных условиях эксплуатации.

13.2.5 Испытание напряжением грозового импульса

Испытание проводят на одном или нескольких образцах кабеля, отобранных от испытательной сборки, длиной не менее 10 м. при температуре на жиле на 0—5 *С выше максимальной температуры на жиле при нормальных условиях эксплуатации. Температура токопроводящей жилы должна удерживаться в указанных температурных пределах в течение не менее 2 ч.

Примечания

1 Испытание может быть проведено на полной испытательной сборке.

2 Если на практике не может быть достигнута температура испытания, допускается наложение дополнительной термоизоляции.

Импульсное напряжение прикладывают е соответствии с МЭК 60230.

Сборка должна выдержать без пробоя или перекрытия испытание десятью положительными и десятью отрицательными импульсами напряжения соответствующего значения, приведенного в графе 6 таблицы 4.

13.2.6 Внешний осмотр

Внешний осмотр кабельной системы, состоящей из кабеля и арматуры, и требования к нему должны соответствовать 12.4.8.

13.3 Испытания, проводимые для расширения предкеалификационных испытаний кабельной системы

13.3.1 Обзор испытаний, проводимых для расширения предкеалификационных ислыта* ний кабельной системы

С целью расширения предкеалификационных испытаний должны быть включены электрические испытания на готовой кабельной системе, как указано в 13.3.2, и неэлектрические испытания на кабеле, как указано в 12.5.

13.3.2 Электрические испытания, проводимые для расширения предквалификациокных испытаний на готовой кабельной системе

13.3.2.1 Общие положения

Испытания по 13.3.2.3 проводят на одном или нескольких образцах кабеля кабельной системы, в зависимости от количества используемой арматуры, прошедшей предквалификационные испытания. Образец кабельной системы должен иметь не менее одного образца арматуры каждого типа, для которого проводят испытание для расширения предкеалификационных испытаний. Испытание можно проводить в лаборатории, соблюдение условий, моделирующих реальные условия прокладки, не обязательно.

Длина кабеля между испытуемой арматурой должна быть не менее S м. Общая длина кабеля должна быть не менее 20 м.

Кабель и арматура должны быть смонтированы в соответствии с инструкциями изготовителя с учетом качества и количества материалов, включенных в поставку, включая смазочные материалы (при наличии).

Если для соединительной муфты, используемой как для гибкой, так и для негибкой (стационарной) прокладки, должны быть проведены испытания для расширения предкеалификационных испытаний, то одна соединительная муфта должна быть установлена в гибкой конфигурации, а другая соединительная муфта — в стационарной конфигурации, как показано на рисунке 2.

Испытательная сборка должна иметь U-образный изгиб диаметром, указанным в 12.4.3.

За исключением условий по 13.3.2.2 все испытания, указанные в 13.3.2.3, проводят последовательно на одном и том же образце. Арматуру монтируют на кабеле после испытания кабеля на изгиб.

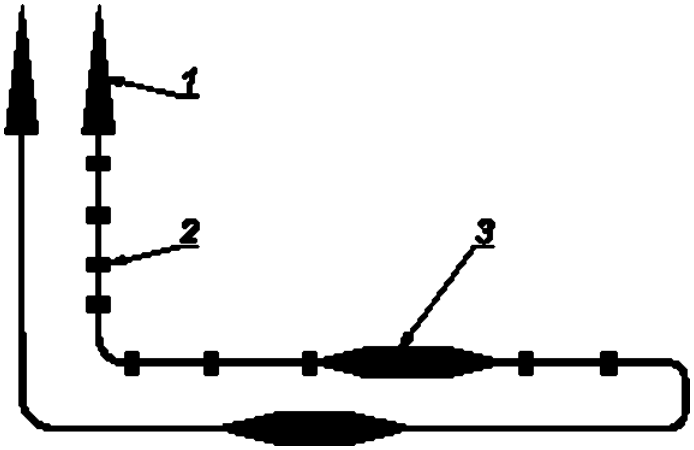

1 — концевая муфта: *2* — зажим; 3 — соединительна* муфта

Рисунок 2 — Пример испытательного устройства для расширения предквалификациокного испытания системы с другой соединительной муфтой, предназначенной для стационарной и гибкой прокладки

Измерение удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов по 12.4.9 проводят на отдельном образце.

Проведение измерения удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов кабеля не требуется, если испытание для расширения предквалификационного испытания проводят юлько для арматуры.

13.3.2.2 Значение испытательного напряжения

Перед проведением электрических испытаний для расширения предквалификационных испытаний измеряют толщину изоляции кабеля и при необходимости регулируют значение испытательного напряжения.

Требования к номинальной толщине изоляции приведены в 12.4.1.

13.3.2.3 Последовательность электрических испытаний, проводимых для расширения предквалификационных испытаний

Испытания проводят в поеледоватега.ности:

a) испытание кабеля на изгиб по 12.4.3 без последующего измерения частичных разрядов по 12.4.4 и с последующим монтажом арматуры;

b) измерение частичных разрядов по 12.4.4 после испытания кабеля на изгиб с целью проверки качества смонтированной арматуры;

c) испытание циклами нагрева без подачи напряжения по 13.3.2.4;

d) измерение тангенса угла диэлектрических потерь по 12.4.5;

Примечание — Настоящее испытание мажет быть проведено на другом образце кабеля, имеющем отдельные концевые муфты для испытаний, а не на том. который был использован для остальных испытаний.

e) испытание циклами нагрева под напряжением по 12.4.6:

0 измерение частичных разрядов по 12.4.4:

- при температуре окружающей среды и
- при высокой температуре.

Измерение должно быть проведено после последнего цикла нагрева по перечислению e) или после испытания грозовым импульсным напряжением по перечислению д);

д) испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты по 12.4.7;

h) измерение частичных разрядов, если оно не было проведено по перечислению e);

i) испытания наружной защиты соединительных муфт в соответствии с приложением G:

Примечания

1 Эти испытания могут быть проведены на соединительной муфте, которая выдержала испытание циклами нагрева год напряжением по перечислению c), или на отдельной соединительной муфте, которая выдержала испытание не менее чем тремя термическими циклами в соответствии с приложением G.

2 Если кабель и соединительная муфта в процессе эксплуатащш не подвергаются воздействию влаги {то есть их не прокладывают непосредственно в грунте или не погружают время от времени или постоянно в веду), испытания по G.3 и G.4.2 можно не проводить.

j) проверку внешнего вида кабельной системы, включающей в себя кабель и арматуру, после комплекса испытаний проводят по 12.4.8;

k) проверку удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов проводят на отдельном образце по 12.4.9.

Испытательные напряжения должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих графах таблицы 4. с учетом требований, указанных в 13.3.2.2.

13.3.2.4 Испытание циклами нагрева без подачи напряжения

Сборку кабеля и арматуру нагревают, пропуская ток по токопроводящей жиле кабеля, до температуры на 0—5 'С выше максимальной температуры нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации.

Нагрев должен проводиться в течение не менее 8 ч. Температура на жиле должка выдерживаться в указанных температурных пределах а течение не менее 2 ч во время каждого периода нагрева. Затем сборку оставляют остывать естественным путем в течение не менее 16 ч до достижения температуры на жиле 30 *“С* или значения, не превышающего температуру окружающей среды более чем на 10 X. в зависимости от того, какое значение температуры больше. Следует регистрировать ток в жиле в течение двух последних часов каждого периода нагрева.

Сборку подвергают 60 циклам нагрева и охлаждения.

Примечание — Цикл нагрева считается удовлетворяющим условиям испытания, если температура токопроводящей жилы превышает максимальную температуру токопроводящей жилы при нормальных условиях эксплуатации более чем на 5 *С.

14 Типовые испытания кабелей

14.1 Общие положения

Испытания, установленные в настоящем разделе, предназначены для подтверждения соответствия эксплуатационных характеристик кабелей.

Испытания проводят на кабелях, для которых расчетная номинальная электрическая напряженность на экране по токопроводящей жиле не превышают 8.0 к8/мм и/или на экране по изоляции — 4.0 к8/мм. 8 других случаях типовые испытания кабельных систем проводят в соответствии с разделом 12.

Типовые испытания кабелей приведены е приложении С.

14.2 Диапазон применения типовых испытаний по подтверждению соответствия

Если типовые испытания успешно проведены на одном или более кабеле (кабелях) установленного сечения, одинакового номинального напряжения и конструкции, то процедура подтверждения соответствия должна распространяться также и на кабели по настоящему стандарту с другими сечениями, номинальным напряжением и конструкциями, если выполнены все условия по перечислениям а)—е):

Примечание — Типовые испытания, которые были успешно проведены в соответствии с предыдущим изданием настоящего стандарта, считаются действительными.

а) группа напряжения должна быть не более группы напряжения испытанного кабеля (кабелей):

Примечание — Кабели одной группы номинального напряжения — это кабели, значение номинального напряжения которых U_m является самым высоким для оборудования, и имеющие те же значения испытательного напряжения (см. графы 1 и 2 таблицы 4).

b) сечение жилы должно быть не более сечения испытанного кабеля (кабелей);

с) кабель должен иметь ту же конструкцию или конструкцию, подобную конструкции испытанною кабеля (кабелей);

Примечание — Кабели рассматривают как имеющие подобную конструкцию, если тип и процесс наложения изоляции и электропроводящих экранов те же. Нет необходимости повторять проведение типовых электрических испытаний из-за различий в типе или материале жилы или защитных покрытий, налаженных на экранированные жилы, если эти различия не могут оказывать значигвгьного воздействия на результаты испытания. В некоторых случаях, например для трехжипьных кабелей, могут быть повторены одно или нескогько типовых испытаний (например, испытание на изгиб, испытание циклами нагрева и/или испытание на совместимость).

d) расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране ло жиле кабеля (кабелей) не должно превышать значение электрической напряженности на экране по жиле испытанною кабеля (кабелей) более чем на 10 %;

е) расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране по изоляции не превышает значение электрической напряженности на экране ло изоляции испытанного кабеля (кабелей).

Типовые испытания элементов конструкции кабеля по 12.5 не следует проводить на образцах кабеля различных номинальных напряжений и/или сечений жилы, если только для их иэютовления не использованы различные материалы и/или разные технологические процессы. Однако при необходимости могут быть повторены испытания на старение готовою кабеля для определения совместимости материалов по 12.4.4. если сочетание материалов, наложенных по изолированной жиле, отличается от сочетания материалов кабеля, на котором ранее были проведены типовые испытания.

Доказательной базой проведения типовых испытаний является сертификат типовою испытания, подписанный представителем компетентного контрольного органа, или отчет, составленный изготовителем. в котором представлены результаты испытаний, и подписанный ответственным лицом, или сертификат типового испытания, выданный независимой испытательной лабораторией.

14.3 Типовые испытания

В типовые испытания должны быть включены электрические испытания на готовом кабеле по 12.4.1 и 14.4 и неэлектрические испытания на элементах конструкции кабеля и на готовом кабеле по 12.5.

Неэлектрическхие испытания на элементах конструкции кабеля и готовом кабеле представлены для каждого типа материала изоляции и наружной оболочки, см. таблицу 5. Испытание кабелей на нераспространение горения проводят только в случае, если изготовитель намерен подтвердить, что данный тип кабеля специальной конструкции соответствует заданным требованиям.

14.4 Типовые электрические испытания готовых кабелей

Испытания по перечислениям а>—0 должны быть проведены последовательно на одном образце готового кабеля длиной не менее 10 м. исключая арматуру:

а) испытание на изгиб по 12.4.3 с последующим монтажом концевых муфт для испытания и измерением частичных разрядов по 12.4.4;

b) измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg 5 по 12.4.5;

Примечание — Данное испытание может быть проведено на другом образце кабеля, не на том. который используется для остальных испытаний.

с) испытание циклами нагрева под напряжением по 12.4.6 с последующим измерением частичных разрядов по 12.4.4 при температуре окружающей среды. Испытание должно быть проведено после последнего цикла нагрева или после испытания грозовым импульсным напряжением [см. перечисление d)]:

d) испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты по 12.4.7:

е) измерение частичных разрядов по 12.4.4 при температуре окружающей среды, если оно не было проведено по перечислению с);

0 внешний осмотр кабеля после вышеприведенных испытаний проводят по 12.4.8:

д) удельное электрическое сопротивление электропроводящих экранов должно быть измерено на отдельном образце по 12.4.9.

Испытательные напряжения должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих графах таблицы 4.

15 Типовые испытания арматуры

15.1 Общие положения

Испытания, установленные в настоящем разделе, предназначены для подтверждения соответствия эксплуатационных характеристик самой арматуры.

Испытания проводят на кабельной арматуре в тех случаях, когда расчетная номинальная электрическая напряженность на экране по жиле не превышают 8,0 кВ/мм и/или на экране по изоляции — 4.0 к8/мм. В других случаях типовые испытания кабельных систем проводят в соответствии с разделом 12.

Типовые испытания арматуры приведены в приложении С.

Примечание — Испытания концевых муфт на стойкость к климатическим воздействиям 8 настоящем стандарте не рассматриваются.

15.2 Диапазон применения типовых испытаний по подтверждению соответствия

Если типовые испытания успешно проведены на одном или более образцах арматуры, на одном или более образцах кабеля установленного сечения (сечений), одинакового номинального напряжения и конструкции, то процедура подтверждения соответствия должна распространяться также на арматуру по настоящему стандарту с другими номинальными напряжениями и конструкциями и другими кабелями. если выполнены все условия по перечислениям а)—d):

а) группа напряжения должна быть не более группы напряжения испытанной арматуры;

Примечания

1 Типовые испытания, которые были успешно проведены в соответствии с предыдущим изданием настоящего стандарта, считаются действительными;

2 Арматура одной группы номинального напряжения — это арматура, значение номинального напряжения которой U_m является самым высоким для оборудования, и имеющая те же значения испытательного напряжения (см. графы 1 и 2 таблицы 4);

3 Арматуру рассматривают как имеющую подобную конструкцию, если тип и процесс наложения изоляции и электропроводящих экранов те же. Типовые электрические испытания из-за различий в типе соединения или материале. или защитных покрытий, наложенных по основной изоляции арматуры, если эти различия не могут оказать значительного воздействия на результаты испытания, не повторяют. В некоторых случаях может быть необходимо повторить одно или несколько типовых испытаний (например, испытание по измерению частичных разрядов).

b) для кабелей с другим сечением жил. номинальным напряжением и конструкцией, находящихся а пределах диапазона распространения типовых испытаний для подтверждения соответствия, как установлено в 14.2. Если расчетное значение номинальной электрической напряженности на экране по изоляции кабеля не превышает 2.5 кВ/мм. то процедура подтверждения соответствия должна распространяться на арматуру, смонтированную на всех кабелях в этом диапазоне;

c) арматура должна иметь ту же конструкцию или конструкцию, подобную конструкции испытанной арматуры;

d) расчетное значение номинальной электрической напряженности в основной изоляции арматуры и границах раздела кабеля и арматуры не превышает значение испытанной арматуры.

Доказательной базой проведения типовых испытаний является сертификат типового испытания, подписанный представителем компетентного контрольного органа, или отчет, составленный изготовителем. в котором представлены результаты испытаний, и подписанный ответственным лицом, или сертификат типового испытания, выданный независимой испытательной лабораторией.

15.3 Обзор типовых испытаний

Арматура должна выдержать испытания по 15.4.1 и 15.4.2.

Длина кабеля между смонтированной арматурой должна быть не менее 5 м.

Испытания проводят на одном образце каждого типа арматуры.

Арматуру монтируют перед первым испытанием по измерению частичных разрядов.

Арматура должна быть смонтирована на кабеле в соответствии с инструкциями изготовителя, качеством и количеством материалов, входящих в поставку, включая смазочные материалы (при их наличии).

Наружная поверхность арматуры должна быть сухой и чистой. Кабели и арматура должны быть защищены от воздействий, не предусмотренных инструкциями изготовителя, во избежание изменения электрических, термических или механических параметров.

При испытаниях по перечислениям а)—е) 15.4.2 соединительная муфта должна иметь наружную защиту. Если подтверждено, что наружная защита не оказывает влияния на характеристики изоляции соединительной муфты, например отсутствует термомеханическое воздействие или опасность несовместимости с другими элементами конструкции муфты, то защиту не применяют.

15.4 Типовые электрические испытания арматуры

15.4.1 Значения испытательных напряжений

Перед проведением типовых электрических испытаний арматуры следует измерить толщину изоляции используемого кабеля и при необходимости отрегулировать значения испытательных напряжений по 12.4.1.

15.4.2 Испытания и последовательность испытаний

Испытания арматуры проводят в последовательности;

a) измерение частичных разрядов при температуре окружающей среды ло 12.4.4;

b) испытание циклами нагрева под напряжением по 12.4.6;

П р и м е ч а н и е — Кабель мажет иметь U-образный изгиб диаметром, указанным в 12.4.3.

c) измерение частичных разрядов по 12.4.4:

- при температуре окружающей среды и
- при высокой температуре:

Измерение должно быть проведено после последнего цикла испытания по перечислению Ь) или после испытания грозовым импульсным напряжением по перечислению d);

d) испытание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты по 12.4.7;

e) измерение частичных разрядов, если оно не было проведено по перечислению c);

f) испытание наружной защиты соединительных муфт, проложенных в грунте, е соответствии с приложением G.

Примечания

1 Эти испытания могут быть проведены на соединительной муфте, которая выдержала испытание циклами нагрева под напряжением по перечислению Ь). или на отдельной соединительной муфте, которая выдержала испытание не менее чем тремя термическими циклами в соответствии с приложением G.

2 Если соединительная муфта в процессе эксплуатации не подвергается воздействию влаги (то есть не прокладывается непосредственно в грунте или не погружается время от времени или постоянно в воду}, испытание по перечислению f) можно не проводить.

д) проверку внешнего вида арматуры после комплекса испытаний проводят по 12.4.8.1.

Испытательные напряжения должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих графах таблицы 4.

16 Электрические испытания после прокладки

16.1 Общие положения

Испытания новых линий проводят после завершения монтажа кабеля и арматуры к нему.

Рекомендуется проводить испытание наружной оболочки напряжением постоянного тока по 16.2 и/или испытание изоляции напряжением переменного тока по 16.3.

Относительно установок, где проводят только испытание наружной оболочки по 16.2. процедуры обеспечения качества при монтаже арматуры по соглашению между изготовителем и подрядчиком могут заменить испытание изоляции, проводимое в соответствии с 16.3.

16.2 Испытание наружной оболочки постоянным напряжением

Уровень испытательного напряжения, продолжительность испытания и условия его проведения — в соответствии с МЭК 60229 (раздел 5). Испытательное напряжение должно быть приложено между каждой металлической оболочкой или металлическим экраном и землей.

Для того чтобы испытание было результативным необходимо, чтобы земля была е хорошем контакте со всей внешней поверхностью наружной оболочки. Для этой цели допускается нанесение проводящего слоя по наружной оболочке.

16.3 Испытание изоляции напряжением переменного тока

Прикладываемое испытательное напряжение переменного тока согласовывают изготовитель и заказчик. Форма волны должна быть синусоидальной, а частота — в диапазоне 20—300 Гц. Напряжение должно быть приложено е течение не менее 1 ч. Значение испытательного напряжения — е соответствии с графой 10 таблицы 4.

Допускается приложение испытательного напряжения U_0 в течение 24 ч.

Примечание — Для кабельных пиний (установок), которые уже были в эксплуатации, допускается проводить испытание при более низких напряжениях *Уили меньшей продолжительностью. Параметры испытания должны быть приняты с учетом срока эксплуатации, условий окружающей среды, предшествующих пробоев и цели испытания.

Таблица 1 — Материалы изоляции кабелей

Материал изоляции	Максимальная температура на жиле. *С	
	при нормальных условиях эксплуатации	при коротком замыкании продолжительностью но более S с
Термопластичный полиэтилен низкой плотности (PE)	70	130[1]»
Термопластичный полиэтилен высокой плотности (HOPE)	80	160[1]»
Сшитый полиэтилен (XLPE)	90	250
Этилеклропиленовая резине (ЕРЯ)	90	250
Высокомодульная или повышенной твердости этилен-пропиленовая резина (HEPR)	90	250

По согласованию с заказчиком для полиэтилена низкой плотности (PE) и полиэтилена высокой плотности (HOPE) значения температур короткого замыкания, указанные в таблице, могут быть увеличены на 20 *С. если по жиле и изоляции наложены электропроводящие слои.

Т а б л и ц а 2 — Материалы наружной оболочки кабелей

Материал наружной оболочки	Обозначение материала (типа)	Максимальная температура нагрева жилы при нормальных условиях оксппуатаиии. 'С
Поливинилхлоридный пластикат (PVC)	ST, ST_2	80 90
Полиэтилен {PE)	ST_a ST_7	80 90

Т а б л и ц а 3 — Значения tg 6 для материалов изоляции кабелей

Обозначение материала (см. 4.2}	PE	HOPE	EPR.HEPR	XLPE
Максимальное значение tg *6* Ю"[4]	10	10	50	10[1)]
Для кабелей с изоляцией на основе композиций из сшитого полиэтилена (XLPE). содержащих специальные добавки, максимальное значение tg б — 50 10"[4].				

Т а б л и ц а 4 — Испытательные напряжения. кВ

Номинальное напряжение. *и*	Медеи* мальноа напряхе ние для оборудования. У...	Значение M_0 для опрелсни* испытательного напряжения. "о	Ислы* тайне напряжением по 9.3. $2.5V_0$	Намерение частичных разрядов по 9.2 и 12.4.4. $1.5U_„$	Измерение 19 б ло 12.4,5.	Испытание циклами нагреea под напряжением по 12.4.6. $2l/_w$	Испытание трозоаым импульсным напряжением по 10.12. 12.4.7 и 13.2 S	Ислы' тание напряжением по 12.4.7. *2.SU**	Испытание напряжением после прокладки по 16.3
1	2	3	4')	5[1]>	6[1]»	7[1]>	8[1]>	э'>	ю[2]>
От 45 до 47	52	26	65	39	26	52	250	65	52
От 60 до 69	72.5	36	90	54	36	72	325	90	72
От 110 до 115	123	64	160	96	64	128	550	160	128
От 132 до 138	145	76	190	114	76	152	650	190	132
От 150 до 161	170	87	218	131	87	174	750	218	150
При необходимости значения испытательных напряжений могут быть скорректированы, как указано в 12.4.1. [2]> При необходимости значения испытательного напряжения могут быть скорректированы, как указано в 16.3.									

Т а б л и ц а 5 — Типовые неэлектрические испытания материалов изоляции и наружной оболочки кабелей

Обозначение материала (см. 4.2 и 4.3)	Изоляиия					Наружная оболочка			
	PE	HOPE	EPR	HEPR	XLPE	ST,		ST_3	ST_7
Проверка конструкции; испытание на водонепроницаемость[1']	Применяют независимо от материалов изоляции и наружной оболочки								
Механические параметры (прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве); а) до старения Ь) после старения е термостате с) после старения в воздушной бомбе d) после старения готового кабеля (испытание на совместимость) Испытание под давлением при высокой температуре	 X X — X —	 X X — X —	 X X X X —	 X X X X —	 X X — X —	 X X — X X	 X X — X X	 X X — X —	 X X — X X

Окончание таблицы 5

Обеспечение материала {см. 4.2 и 4.3}	Изоляция					Наружная оболочка			
	PE	HOPE	EPR	HEPR	XLPE	ST,	ST_2	S^T3	ST_T
Стойкость к воздействию низкой температуры:									
а) испытание на удлинение при низкой температуре						X	X		
Ь) испытание на удар при низкой температуре						X	X		
Испытание на потерю массы в термостате							X		
Испытание на тепловой удар	—	—	—	—	—	X	X	—	—
Испытание на озоностойкость	—	—	X	X	—	—	—	—	—
Испытание на тепловую деформацию			X	X	X				
Измерение плотности	—	X	—	—	—	—	—	—	—
Определение содержания сажи[2]*	—	—	—	—	—	—	—	X	X
Испытание на усадку	X	X	—	—	X	—	—	X	X
Определение твердости	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Определение модуля эластичности	—	—	—	X	—	—	—	—	—

') Требование распространяется на кабели, в конструкциях которых предусмотрены барьеры, препятствующие продольному проникновению воды.

[2]* Только для наружных оболочек черного цвета.

Примечание — Знак «х» означает необходимость проведения типового испытания: знак я—* — отсутствие необходимости проведения типового испытания.

Таблица б — Механические характеристики материалов изоляции (до и после старения)

Обозначение материала (см. 4.2)	Единице измерение	PE	HOPE	XLPE	EPR	HEPR
Максимальная температура нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации	•C	70	80	90	90	90
До старения по МЭК 60811-1-1[11] (подраздел 9.1):						
- прочность при разрыве, не менее	Н/мм^2	10,0	12.5	12.5	4.2	8.5
- относительное удлинение при разрыве, не менее	%	300	350	200	200	200
После старения в термостате по МЭК 60811-1-2[1]) (подраздел 8.1):						
Условия испытания:						
• температура	*C	100	110	135	135	135
- допуск	*C	12	±2	±3	13	13
- продолжительность	ч	240	240	168	168	168
Прочность при разрыве:						
а) значение после старения, не менее	Н/мм^2					
Ь) отклонение[2]*, не более	%			125	130	130
Относительное удлинение при разрыве:						
а) значение после старения, не менее	%	300	350	—	—	—
Ь) отклонение[2]*, не более	%	—	—	125	130	130
После старения в воздушной бомбе при (55 ± 2) Н/см^2 по МЭК 60811-1-2[11] (подраздел 8.2):						
Условия испытания:						
- температура	*C				127	127
- допуск	'C				11	1 1
- продолжительность	ч				40	40

Окончание таблицы 6

Обозначение материала (см. 4.2)	Единица измерения	PE	HOPE	XLPE	EPR	HEPR
Отклонение[21], не более: a) прочность при разрыве b) относительное удлинение при разрыве	 % %	 —	 —	 —	 130 ±30	 ±30 ±30

[1]* Все стандарты, указанные в датой таблице, перечислены в разделе нормативных ссылок.

[2] Отклонение — разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением. полученным до старения, выраженная в процентах.

Т а б л и ц а 7 — Механические характеристики материалов для наружной оболочки (до и после старения)

Обозначение материала (см. 4.3)	Единица измерения	ST_1	ST_2	ST_3	ST_T
До старения по МЭК 60811-1 -I[1]) (подраздел 9.2): - прочность при разрыве, не менее • относительное удлинение при разрыве. не менее	 Н/мм^2 %	 12.5 150	 12.5 150	 10,0 300	 12.5 300
После старения е термостате по МЭК 60811-1-2[1]) (подраздел 8.1): Условия испытания: • температура • допуск • продолжительность Прочность при разрыве: а) значение после старения, не менее Ь) отклонение[21], не более Относительное удлинение при разрыве: а) значение после старения, не менее Ь) отклонение[21], не болев	 "С •С ч Н/мм^2 % % %	 100 ±2 168 12.5 ±25 150 ±25	 100 ±2 168 12.5 ±25 150 ±25	 100 ±2 240 — 300 —	 110 ±2 240 — 300 —
Испытание под давлением при высокой температуре по МЭК 60811-3-1[1]* (подраздел 8.2): Условия испытания: • температура • допуск	 'С *С	 80 ±2	 90 ±2	 —	 110 ±2
Испытание на усадку по МЭК 60811-1-3[1>] (раздел 11): Условия испытания: • температура • допуск • продолжительность - число циклов нагрева • усадка, не более	 *С *С ч %	 — — — —	 — — — —	 80 ±2 5 5 3.0	 80 ±2 5 5 3.0

[11] Все стандарты, указанные в данной таблице, перечислены в разделе нормативных ссылок.

[21] Отклонение — разность между средним значением, полученным после старения, и средним значением. полученным до старения, выраженная е процентах.

Т а б л и ц а 8 — Специфические характеристики изоляционных материале»

Обозначение материала (см. 4.2)	Единица измерения	PE	HOPE	XLPE	EPR	HEPR
Испытание на озоностойкость по МЭК 69811-2-1[1]) (раздел 6):						
- концентрация аз она (объемная)	%				От 0.025 до 0.030	От 0.025 до 0.030
- продолжительность испытания без растрескивания	ч				24	24
Испытание на тепловую деформацию по МЭК 60811-2-1' > (раздел 9):						
Условия испытания:						
• температура воздуха	*С			200	250	250
- допуск	•С	—	—	13	13	13
• время под нагрузкой	мин	—	—	15	15	15
• растягивающее усилие	Н/скИ	—	—	20	20	20
- относительное удлинение под нагрузкой, не более	%			175	175	175
- остаточное относительное удлинение после охлаждения, не более	%	—	—	15	15	15
Испытание на усадку по МЭК 60811-1-3[1'] (раздел 10):						
- расстояние *L* между отметками	мм	200	200	200		
- температура	*С	100	115	130	—	—
- допуск	*С	±2	12	13	—	—
• продолжительность	ч	6	б	6	—	—
• допустимое значение усадки, не более	%	4.5	4.5	4.5	—	—
Плотность по МЭК 60811-1-3[1'] (раздел 8):						
- плотность, не менее	г/СМ[J]	_	0.94	—	—	—
Определение твердости (в соответствии с приложением Е):						
• IRHD[2']. не менее						ВО
Определение модуля эластичности (см. 12.5.15)						
Модуль эластичности при 150-процентном относительном удлинении, не менее	Н/мм[2]					4.5
Все стандарты, указанные в данной таблице, перечислены 8 разделе нормативных ссылок. IRHO — международная единица твердости резины.						

Т а б л и ц а 9 — Специфические характеристики поливжилхлоридной композиции для наружных оболочек кабелей

Обозначение материала (ем. 4.4)	Единица измерения	ST,	ST_2
Потеря массы в термостате по МЭК 60811-3-2" (подраздел 8.2):			
Условия испытания:			
- температура	”С	—	100
- допуск	•С	—	12
- продолжительность	ч	—	158
• допустимая потеря массы, не более	мг/см[2]	—	1.5

Окончание таблицы 9

Обозначение материала (см. 4.4)	Единица измерения	ST,	ST,
Испытание при низкой температуре[21] по МЭК 60811-1-4^(раздел 8): Испытания, проводимые без предварительного старения: а) относительное удлинение при низкой температуре на образцах в виде двусторонней лопатки: • температура испытания • допуск Ь) механический удар при низкой температуре: • температура испытания • допустимые отклонения	 •С ♦С •С •С	 -15 ±2 -15 ±2	 -15 12 -15 12
Испытание на тепловой удар по МЭК 60811-3-1[1]) (подраздел 9.2): • температура испытания • допуск - продолжительность испытания	•С •С ч	150 ±3 1	150 13 1
'1 Все стандарты, указанные в данной таблице, перечислены в разделе нормативных ссылок. При особых климатических условиях в национальных документах на конкретные кабели мажет быть установлена более низкая температура испытания.			

Приложение А
(обязательное)

Определение температуры токопроводящей жилы кабеля

А.1 Назначение

При проведении некоторых испытаний необходимо повысить температуру токопроводящей жилы до заданного значения, обычно на 5—10 *С выше максимально допустимой температуры жилы при нормальных условиях эксплуатации при приложении к кабелю напряжения промышленной частоты или импугъсного напряжения. Возможность доступа к токопроводящей жиле для непосредственного измерения ее температуры отсутствует.

Кроме того, температура жилы должна поддерживаться в ограниченном диапазоне (5 'С), в то время как температура окружающей среды может изменяться в более широком диапазоне.

Хотя сначала предварительная калибровка испытуемого кабеля или расчеты могут быть удовлетворительными. изменение условий окружающей среды в течение всего испытания может привести к отклонениям температуры жилы за допустимые пределы.

Поэтому следует использовать методы, при которых температуру жилы можно постоянно регистрировать и контрогмровать в течение всего испытания.

Ниже приведено руководство по общепринятым методам измерения.

А.2 Калибровка температуры основного испытательного контура

А.2.1 Общие положения

Назначение калибровки состоит в определении температуры токопроводящей жилы путем непосредственного измерения при заданном значении тока в требуемом для испытания диапазоне температур.

Используемый для калибровки кабель (здесь и далее называемый стандартный кабель) должен быть идентичен используемому в основном испытательном контуре.

А.2.2 Монтаж кабеля и термопар

Калибровку проводят на отрезке кабеля длиной не менее 5 м. отобранном от такого же кабеля, что и испытуемый. Длина должна быть такой, чтобы передача тепла вдоль кабеля к его концам не изменяла температуру центральной двухметровой части кабеля болев чем на 2 *С.

В середине стандартного кабеля помещают две термопары: одну — на токопроводящей жиле $ТС_{1с}$, а другую — на внешней поверхности или непосредственно лсд внешней поверхностью $ТС_{1s}$.

Две другие термопары $ТС_{2с}$ и ТС^ устанавливают на токопроводящей жиле стандартного кабеля (см. рисунок А.1): каждую термопару крепят на расстоянии около 1 м от центра кабеля.

Термопары крепят к токопроводящей жиле с помощью механических приспособлений, так как они могут перемещаться вследствие вибрации кабеля при нагреве. Следует применять меры по обеспечению хорошего температурного контакта во время испытаний и по предотвращению утечки тепле в окружающую среду. Рекомендуется крепить термопары, как показано на рисунке А.2. между двух поеивов многопроволочной жилы или между жилой (сплошной) и экраном по жиле. Для обеспечения доступа к жиле в середине эталонного кабеля проделывают небольшой проем путем осторожного удаления слоев, лежащих выше токопроводящей жилы. После установки термопары (термопар) удаленные слои можно вернуть на место. Это может восстановить температурные характеристики стандартного кабеля.

Примечание — При передаче незначительного количества тепла в направлении концов кабеля разность между показаниями $ТС_{1с}$. $ТС_{2С}$ и $ТС_2$ должна быть менее 2 *С.

Если основной испытательный контур состоит из нескольких отдельных отрезков кабеля, смонтированных близко друг к другу, эти отрезки подвержены тепловому эффекту близости. Поэтому калибровку следует проводить с учетом фактической испытательной установки, при этом измерения выполняют на самом горячем участке кабеля (обьг-мо 8 средней части).

А.2.3 Метод калибровки

Калибровку проводят в помещении без сквозняков при температуре (20115) *С.

Для одновременного измерения температуры токопроводящей жилы, недужной оболочки и окружающей среды следует использовать записывающие устройства.

Кабель нагревают до тех пор. пока температура токопроводящей жилы по показаниям термопары $ТС_{1с}$ (см. рисунок А.1) не стабилизируется и не достигнет значения на 5—10 *С выше максимальной температуры нагрева жилы кабеля при нормальных условиях эксплуатации, как ухазано в таблице 1.

После достижения стабилизации фиксируют следующие параметры:

- температуру токопроводящей жилы: сроднее значение е точках *1. 2* и 3:
- температуру наружной оболочки в точке $ТС_{1s}$;
- температуру окружающей среды:
- ток нагрева.

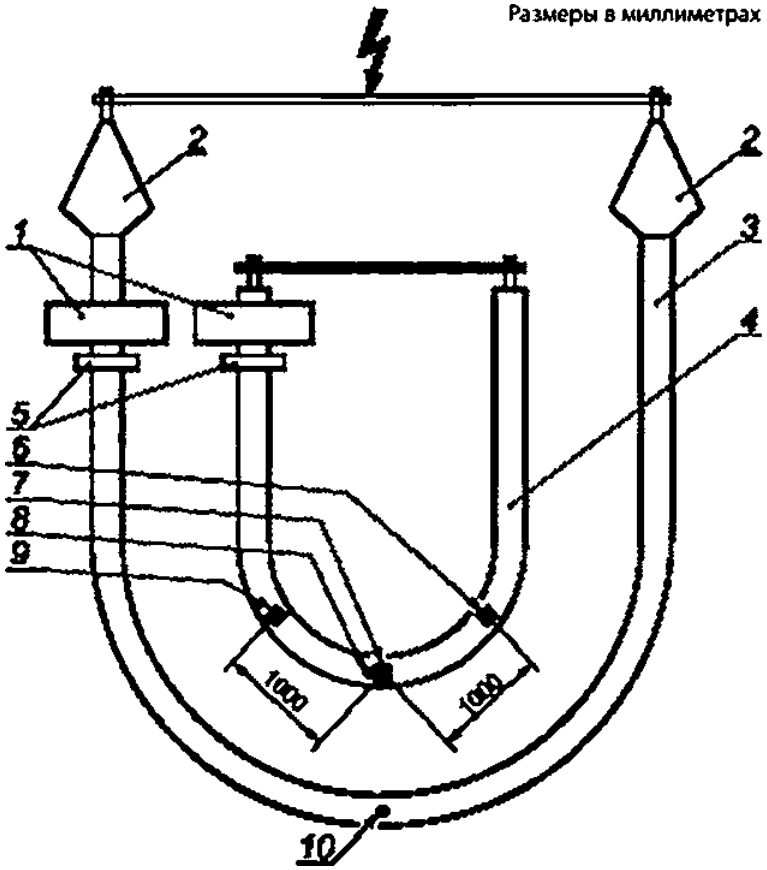

Т — трансферы агоры, дающие ток; *2* — концевые муфты. *3* — испытуемый кабель. *4* — стандартный кабель (2 б ы);
S — измерительные трансформаторы. *6* — TCjj (токопроводящая жила); *7* — TC^ (токопроводящая жила);
в — $TC_{ц}$ (оболочка); *9* — TC^ (токопроводящая жила): *}0* — TC, (оболочка)

Рисунок А.1 — Типовая испытательная установка для стандартного контура и основного испытательного контура

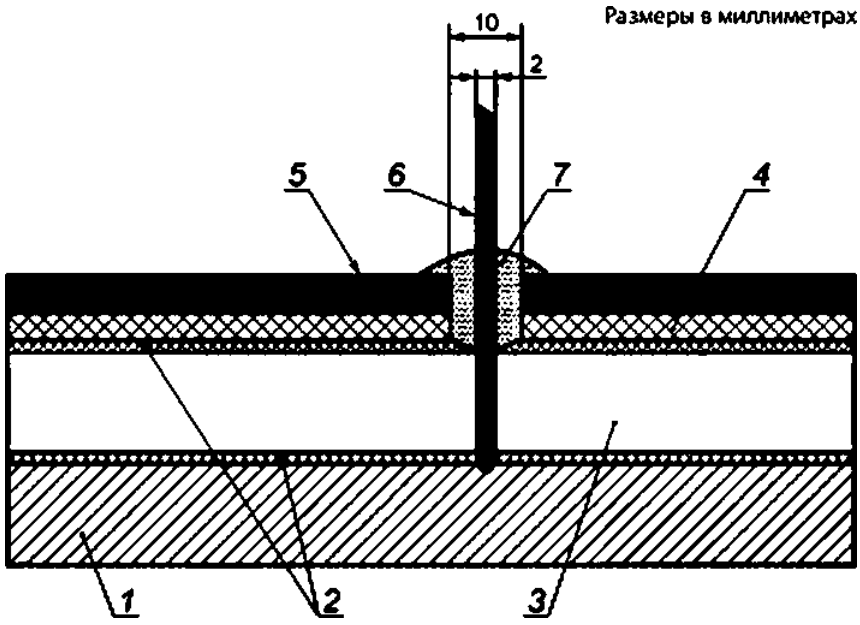

Т — токопроводящая жила. *2* — электропроводящие экраны: *3* — изоляция, *4* — металлическая оболочка:
S — наружная оболочка кабеля. *6* — термопара. *7* — эластичный теплоизолирующий компаунд

Рисунок А.2 — Пример расположения термопар на токопроводящей жиле стандартного контура

А.3 Нагрев при испытании

А.3.1 Метод 1: испытание с использованием стандартного кабеля

При этом методе стандартный кабель, идентичный кабелю, используемому при испытании, нагревают тем же током, который проходит по основному испытательному контуру.

Монтаж кабеля и термопар для обоих контуров должен соответствовать указанному в А.2.

Порядок испытания должен быть таким, при котором:

• по стандартному кабелю постоянно проходит тот же ток. что в основном испытательном контуре:

• монтаж выполнен таким образом, что взаимное тепловое воздействие учитывается 8 течение всего испытания.

Ток нагрева должен быть отрегулирован так. чтобы температура жилы поддерживалась а установленных пределах.

Термопару ТС, крепят на или под наружной поверхностью основного испытательного контура в наиболее горячей точке, обычно в его середине, аналогичным образом крепят термопару $ТС_{1s}$ а наиболее горячей точке стандартного кабеля.

Примечания

1 Температуры, измеренные термопарами на или под наружной оболочкой основного испытательного контура ТС, и на стандартном контуре $ТС_{?1}$. используют для проверки того, что наружная оболочка обоих контуров имеет одинаковую температуру.

2 Температура жилы основного испытательного контура мажет быть немного выше температуры стандартного конгура вследствие диэлектрических потерь. При необходимости следует ввести поправку.

Температуру, измеренную термопарой $ТС_{5с}$ на токопроводящей жиле стандартного контура, можно принять за температуру жилы испытательного контура под напряжением.

Все термопары должны быть соединены с записывающим устройством для обеспечения мониторинга температуры. Ток нагрева каждого конгура должен быть также зафиксирован для того, чтобы проверить, что оба значения тока одинаковы в течение всего испытания. Разность между токами нагрева должна быть в пределах ± 1 %.

Стандартный кабель мажет быть подсоединен последовательно к испытуемому кабелю, если температуру измеряют через оптоволоконную связь или аналогичным способом.

А.3.2 Метод 2: испытание с использованием расчета температуры токопроводящей жилы и измерения температуры поверхности

А.3.2.1 Калибровка температуры токопроводящей жилы испытуемого кабеля

Цель данной калибровки — определить температуру токопроводящей жилы путем непосредственного измерения при заданном значении тока в пределах диапазона температур, требуемых для испытания.

Используемый для калибровки кабель должен быть идентичен испытуемому, и способ нагрева должен быть также идентичен.

Монтаж кабеля и термопар для калибровки должен соответствовать указанному е А.2.

Калибровку проводят в соответствии с А.2.Э для стандартного кабеля.

А.3.2.2 Испытание на основе измерения внешней температуры

При калибровке и проведении испытания основного конгура температура токопроводящей жилы кабеля основного испытательного контура должна быть рассчитана по МЭК 60853-2 на основе измеренной температуры наружной оболочки ТС,. Измерение проводят в наиболее горячем месте с помощью термопары, установленной на или под наружной поверхностью, аналогичным образом, как для стандартного кабеля.

Примена ние — В качестве альтернативы может использоваться МЭК 60287-1-1, если указано, что время достижения асимптотической переходной температуры находится в указанном интервале.

Ток нагрева должен быть отрегулирован для получения требуемого значения расчетной температуры жилы, основанной на измеренной температуре наружной оболочки.

Приложение В
(обязательное)

Округление чисел

Если необходимо округлить значение до определенного знака после запятой, например при расчете среднего значения нескольких измерений, или минимального значения, используя допуск в процентах от заданного номинального значения, то порядок действий должен быть следующим:

- если до округления последнего знака, который должен быть оставлен после запятой, являются цифры 0.1. 2. 3 или 4. то цифра остается без изменения (округление в сторону уменьшения):
- если до округления последнего знака, который должен быть оставлен после запятой, являются цифры 9.8. 7. 6 или 5. то цифра увеличивается на единицу (округление в сторону увеличения).

Примеры:

2.449 = 2.45 округление до двух знаков после запятой.
2.449 ■ 2.4 округление до одного знака после запятой.
2.453 « 2.45 округление до двух знаков после запятой.
2.453 в 2.5 округление до одного знака после запятой.
25.0478 • 25.048 округление до трех знаков после запятой.
25.0478 * 25,05 округление до двух знаков после запятой.
25.0478 в 25.0 округление до одного знака после запятой.

Приложение С
(справочное)

Перечень типовых испытаний, предквалификационных испытаний и испытаний, проводимых в расширение предквалификационных испытаний кабельных систем, кабелей и арматуры

Типовые испытания кабегъных систем, кабелей и арматуры приведены а разделах 12,14 и 15 соответствен но.

Типовые испытания кабельных систем, кабелей и арматуры и ссылки на указанные разделы приведены в таблице С.1.

Пред квалификационные испытания кабельных систем на расчетное значение номинальной электрической напряженности на токопроводящей жиле свыше 8,0 к8/мм или расчетное значение номинальной элехтрическсой напряженности на изоляции свыше 4.0 кВ/мм указаны в 13.1 и 13.2.

Испытания, проводимые в расширение предквалификационных испытаний кабельных систем на расчетное значение номинальной элехтрическсой напряженности на токопроводящей жиле свыше 8.0 кВ/мм или расчетное номинальное значение элехтрическсой напряженности по изолядии свыше 4.0 кВ/мм. приведены а 13.1 и 13.3.

Предквалификационные испытания кабельных систем, кабелей и арматуры и ссылки на разделы приведены в таблице С.2.

Испытания, проводимые в расширение предквалификационных испытаний кабельных систем, кабелей и арматуры. и ссылки на разделы, подразделы, пункты и приложения приведены в таблице С.3.

Т а б л и ц а С.1 — Типовые испытания кабельных систем, кабелей и арматуры

Пункт	Ислытвмив	Подраздел, пункт, приложения настоящего стандарта		
		Кабельные системы	Кабели	Арматура
a	Общие положения	12.1	14.1	15.1
Ь	Диапазон применения типовых испытаний для подгверждешя соответствия	12.2	14.2	15.2
c	Типовые электрические испытания	12.4	14.4	15.4
d	Значения испытательного напряжения	12.4.1	12.4.1	12.4.1
e	Испытание на изгиб Измерение частичных разрядов при температуре окружающей среды	12.4.3 12.4.4	12.4.3 12.4.4	- 12.4.4
f	Измерение tg 8	12.4.5	12.4.5	—
9	Испытание цжлэми нагрева под напряжением	12.4.6	12.4.6	12.4.6
h	Измерение частичных разрядов при высокой температуре Измерение частичных разрядов при температуре окружающей среды [после последнего цикла нагрева или после испытания грозовым импульсным напряжением по подпункту i)]	12.4.4 12.4.4	 12.4.4	12.4.4 12.4.4
i	Исгштание грозовым импульсным напряжением с последующим испытанием напряжением промышленной частоты	12.3.7	12.4.7	12.4.7
j	Измерение частичных разрядов при высокой температуре [если не проводилось после испытания по подпункту Г)) Измерение частичных разрядов при температуре окружающей среды [если не проводилось после испытания по подпункту ()]	12.4.4 12.4.4	 12.4.4	12.4.4 12.4.4
X	Испытания наружной защиты соединительных муфт	Приложение G	—	Приложение G

Окончание таблицы С. 1

Пункт	Испытание	Подраздел. пункт, приложений настоящего стандарта		
		Кабельные системы	Кабели	Арматура
1	Внешний осмотр	12.4.8	12.4.8	12.4.8.1
m	Удельное электрическое сопротивление электропроводящих экранов	12.4.9	12.4.9	-
n	Типовые неэлектрические испытания элементов конструкции кабеля и готового кабеля	12.5	12.5	-

Таблица С.2 — Предквалификационные испытания кабегъных систем с расчетной номинальной электрической напряженностью на токопроводящей жиле свыше 8.0 кВ/мм или расчетной номинальной электрической напряженностью по изоляции свыше 4.0 кВ/мм

Пункт	Испытанно	Подрашел, пункт
		Кабельные системы
a	Общие положения и диапазон применения предквалификационного испытания для подтверждения соответствия	13.1
Ь	Предхвалификационное испытание готовой кабельной системы	13.2
c	Обзор предквалификационных испытаний	13.2.1
d	Величина испытательного напряжения	13.2.2
в	Испытагвгъная установка	13.2.3
f	Испытание циклами нагрева под напряжением	13.2.4
9	Испытание грозовым импульсным напряжением	13.2.5
h	Внешний осмотр	13.2.6

Таблица С.3 — Испытания, проводимые в расширение предквалификационных испытаний кабельных систем с расчетной номинальной электрической напряженностью по токопроводящей жиле свыше 8.0 кВ/мм или расчетной номинальной электрической напряженностью по изоляции свыше 4.0 кВ/мм

Пункт	Испытание	Под раздел. пункт
		Кабельные системы
a	Испытания, проводимые в расширение предварительных испытаний кабельной системы	13.3
b	Обзор испытаний, проводимых в расширение предквалификационных испытаний кабельной системы	13.3.1
c	Электрические испытания, проводимые в расширение предквалификационных испытаний на готовой кабельной системе	13.3.2
d	Общие положения	13.3.2.1
e	Значение испытагегъного напряжения	13.3.2.2
f	Последовательность электрических испытаний, проводимых в расширение предквалификационных испытаний	13.3.2.3
9	Испытание циклами нагрева без подачи напряжения	13.3.2.4

Приложение D
(обязательное)

Метод измерения удельного электрического сопротивления электропроводящих экранов

Каждый образец должен быть отобран от выборки готового кабеля. Длина образца — не менее 150 мм.

При измерениях на экране по жиле образец готовят следующим образом: изолированную жилу разрезают вдоль пополам и удаляют жилу и сепаратор (при наличии) (см. рисунок D.1 а)]. При измерении на экране по изоляции образец готовят следующим образом: удаляют все покрытия с образца изолированной жилы (см. рисунок 0.1 Ь)].

Удельное обьемное электрическое сопротивление экранов определяют следующим образом.

Четьфе электрода. А. 8. С и D, выполненные серебряной краской (см. рисунки 0.1 а) и Ь)). должны быть нанесены на электропроводящие поверхности. Два электрода напряжения В и С должны находиться на расстоянии 50 мм один от другого, а два электрода тока А и О — на расстоянии на менее 25 мм от электродов напряжения.

Соединения на электродах должны быть выполнены посредством соответствующих колец. Выполняя соединение электродов экрана по жиле, следует убедиться, что на внешней поверхности образца кольца надежно изолированы от экрана по изоляции.

Эту сборку помещают в предварительно нагретый до установленной температуры термостат. По истечении не менее 30 мин измеряют электрическое сопротивление между электродами посредством цепи мощностью не более 100 мВт.

После электрических измерений измеряют диаметры экранов по жиле и изоляции при температуре окружающей среды, а также толщину экранов по жиле и изоляции, причем каждое принятое значение является средним значением шести измерений, выполненных на образце, представленном на рисунке D.1 Ь).

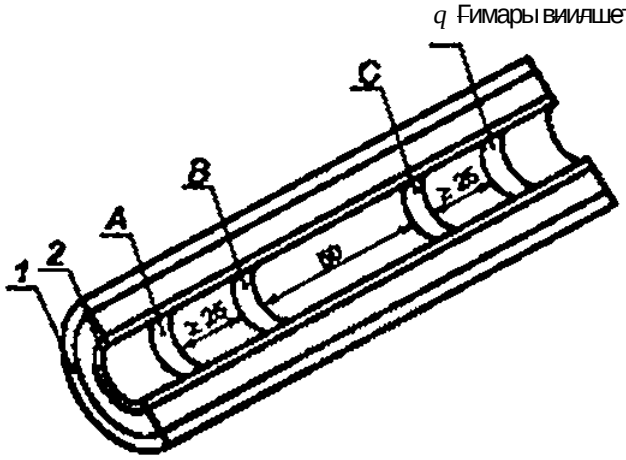

— экран по изоляции. 2 — экран по жиле: А, О — электроды тока: В, С — электроды напряжения

а) — Намерение удельного объемного электрическою сопротивления экрана по жипе

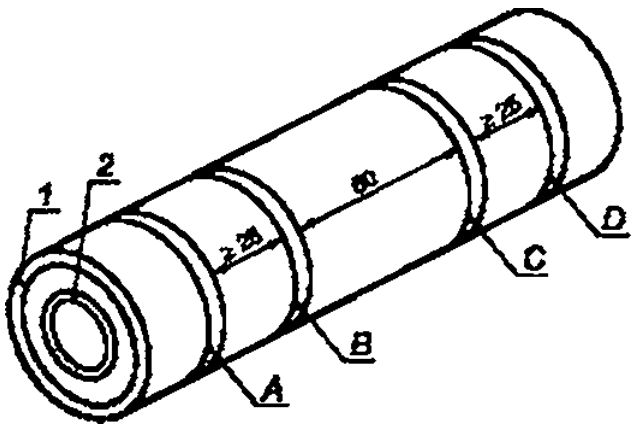

) — экран по изоляции. 2 — эцтан по жиле: *А. О* — электроды тока: в. С — электроды напряжения

Ь) — Намерение удельного объемного электрического сопротивления экрана по изоляции

Рисунок D.1 — Подготовка образцов для измерения удельного объемного элекгрическохого сопротивления экранов по жиле и по изоляции

Удельное объемное электрическое сопротивление р. Ом ■ м. должно быть затем рассчитано по формулам:
- экран по жиле:

$$Pe = \frac{RMO\text{-}TJT}{2L} \qquad 1M1$$

где $р_с$ — удельное объемное электрическое сопротивление. Ом - м:
$Я_с$ — измеренное сопротивление. Ом;
Lg — расстояние между электродами напряжения. м:
D_c — диаметр по экрану по жиле, м;
$Г_е$ — средняя толщина экрана по жиле. м.
- экран по изоляции:

$$P, * \qquad (D.2)$$

где р удельное объемное электрическое сопротивление. Ом - м;
Я измеренное сопротивление. Ом:
L расстояние между электродами напряжения, м:
D диаметр по экрану по изоляции, м:
T средняя толщина экрана по изоляции, м.

Приложение Е
(обязательное)

Испытание на водонепроницаемость

Е.1 Образец

Образец готового кабеля длиной не менее 6 м, который не прошел ни одно из испытаний по 12.4 или 14.4. должен быть испытан на изгиб по 12.4.3.

От образца кабеля, подвергнутого испытанию на изгиб, отрезают образец длиной не менее 6 м и размещают его горизонтально. В центре этого образца удаляют кольцо шириной около 50 мм. Это кольцо должно содержать все элементы конструкции кабеля, находящиеся с наружной стороны экрана по изоляции. Если токопроводящая жила также герметизирована, кольцо должно включать в себя все элементы конструкции кабеля, находящиеся с наружной стороны токопроводящей жилы.

Если кабель содержит промежуточные барьеры, препятствующие продольному проникновению влаги, и образец имеет по крайней мере два таких барьера, то кольцо удаляют также и с участка между барьерами. В этом случае для таких кабелей должно быть известно среднее значение расстояния между барьерами.

Поверхности кабеля должны быть отрезаны так. чтобы поверхности среза, проверяемые на продольную герметичность, легко подвергались воздействию воды. Поверхности среза, не предназначенные для проверки на продольную герметичность, должны быть герметизированы соответствующим материалом, или должны быть удалены наружные покрытия.

Испытательное устройство (см. рисунок Е.1) должно быть смонтировано так. чтобы трубка диаметром не менее 10 мм располагалась еертикагьно над вырезанным кольцом и герметично примыкала к поверхности наружной оболочки. В тех местах, где кабель выходит из испытательного устройства, места герметизации не должны оказывать механического давления на кабель.

Примечание — Стойкость отдельных барьеров к продольному проникновению влаги может зависеть от состава воды (например, от pH. концентрации ионов). Если не указано иное, при испытании используют обычную водопроводную воду.

Е.2 Испытание

В течение 5 мин. трубку заполняют водопроводной водой при температуре окружающей среды (20 110) *С. чтобы уровень воды е трубке составлял 1 м над осью кабеля (см. рисунок Е.1).

Образец выдерживают в течение 24 ч.

Затем образец подвергают 10 циклам нагрева. Токопроводящую жилу нагревают соответствующим способом до тех лор. пока ее температура не достигнет постоянного значения на 5 —10 *С выше максимальной температуры нагрева жилы при нормальных условиях эксплуатации, но не выше 100 *С.

Продолжительность цикла нагрева — 6 ч. Температуру жилы следует поддерживать в пределах установленных значений в течение не менее 2 ч в каждом периоде нагрева. Затем должен следовать период естественного охлаждения в течение не менее 16 ч.

Г^шмры» миллиметр»:

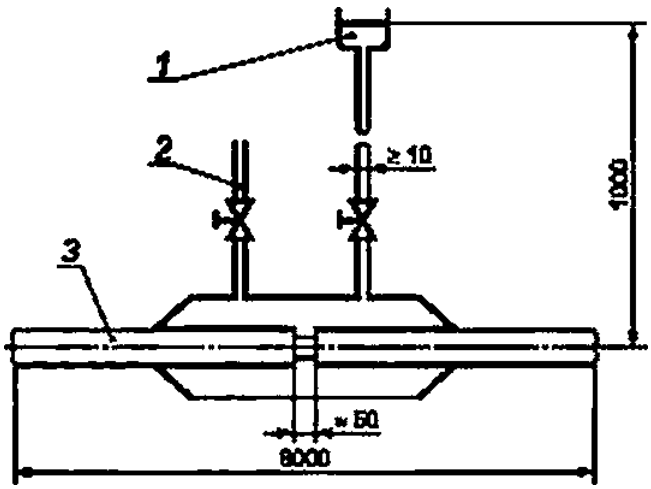

) — резервуар с водой: *2* — вентиляционное отверстие: J— кабель

Рисунок Е.1 — Схема устройства для испытания на водонепроницаемость

Столб воды следует поддерживать на уровне 1 м.

Примечание — В течение всего испытания напряжение к жиле не прикладывают, целесообразно последовательно с испытуемым кабелем подсоединить образцовый кабель, при этом температуру измеряют непосредственно на токопроводящей жиле этого кабеля.

Е.3 Требования

При проведении испытания на концах образца не должна появляться вода.

Приложение F
(обязательное)

Испытание на элементах конструкции кабеля с продольно наложенными металлической лентой или фольгой, имеющими адгезию к наружной оболочке

F.1 Внешний осмотр

Проводят разделку кабеля, а также внешний осмотр. Внешний осмотр образцов без применения увеличительных приборов должен констатировать отсутствие трещин или отделения металлической фольги ламинированного защитного покрытия или повреждения других элементов кабеля.

F.2 Прочность адгезии металлической фольги (ленты)

R2.1 Проведение испытания

Испытуемый образец отбирают от покрытия кабеля в том месте, где металлическая фольга имеет адгезию к наружной оболочхе.

Длина и ширина образца должны быть 200 и 10 мм соответственно.

С одного конца образца отделяют слой металлической фольги на длине 50—120 мм. свободный конец наружной оболочки или экрана по изоляции закрепляют в одном зажиме разрывной машины. Свободный конец металлической фольги отводят вниз и закрепляют в другом зажиме, как показано на рисунке F.1.

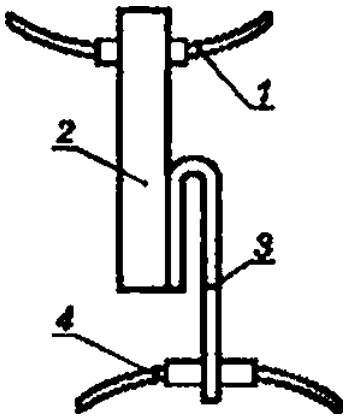

1. 4 — зажим. *2* — наружная оболочка:
3 — металлическая фольга или ламинированная металлическая лента

Рисунок F.1 — Адгезия металлической фольги (ленты)

Во время испытания образец должен находиться приблизительно в вертикальном лопоженш в плоскости зажимов.

После регулировки записывающего устройства начинают отделение металлической фольги от образца под утлом приблизительно 180°. отделение продолжают на достаточной длине, чтобы получить значение прочности адгезии. Не менее чем на половине оставшейся адгезионной поверхности должно быть проведено отделение со скоростью около 50 мм/мин.

F.2.2 Требования

Прочность адгезии рассчитывают делением усилия отслаивания. Н. на ширину образца, мм. Испытание проводят не менее чем на пяти образцах; значение прочности адгезии должно быть не менее 0.5 Н/мм.

Примечание — Если прочность адгезии более прочности при растяжении металлической фольги настолько, что последняя обрывается до отслаивания, испытание следует прекратить, а точку разрыва зафиксировать.

F.3 Прочность отслаивания металлической фольги, наложенной с перекрытием

F.3.1 Проведение испытания

Отрезок образца длиной не менее 200 мм отбирают от кабеля, включая участок перекрытия металлической фольгой. Испытуемый образец подготавливают, вырезая из отрезка только часть с перекрытием, как показано на рисунке F.2.



J — образец. *2* — наружная оболочка;
3 — металлическая фольга или ламинированная металлическая лента

Рисунок F.2 — Пример металлической фольги, наложенной с перекрытием

Испытание проводят аналогично указанному в F.2. Расположение испытуемого образца показано на рисунке F.3.

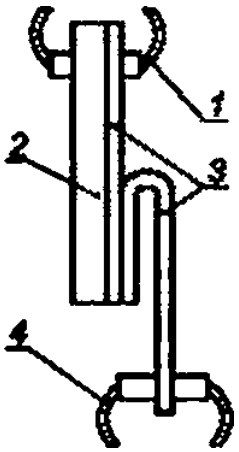

!. 4 — зажим: *2* — наружная оболочка.
3 — металлическая фольга или ламинированная металлическая лента

Рисунок F.3 — Прочность отслаивания металлической фогъги с перекрытием

F.3.2 Требования

Значение прочности отслаивания должно быть не менее 0.5 Н/мм.

Примечание — Если прочность отслаивания более прочности при растяжении металлической фольги настолько, что последняя обрывается до отслаивания, испытание следует прекратить, э точку разрыва зафиксировать.

Приложение G
(обязательное)

Испытания наружной защиты соединительных муфт

G.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает процедуру типовых приемочных испытаний наружной защиты соединительных муфт всех типов, используемой в соединительных муфтах при подземной прокладке, или мест разрыва оболочек, используемых 8 силовых кабельных линиях с изолированной оболочкой и (в случае необходимости) разделительной изоляцией для разрыва экранов.

Изготовитель соединительной муфты должен представить схему с четким указанием всех водозащитных барьеров.

G.2 Диапазон применения типовых испытаний для подтверждения соответствия

Если для наружной защиты соединительной муфты, имеющей вводы для таких компонентов, как соединительные кабели, требуется применение типовых испытаний для подтверждения соответствия, то при испытании наружной защиты эти компоненты должны быть включены.

Положительные результаты испытания наружной защиты соединительной муфты и изоляции секционирующих устройств экрана подтверждают применение этой защиты для подобной арматуры без секционирующих устройств экрана.

Если подтверждение соответствия получено для одного типа наружной защиты соединительной муфты, го это подтверждение должно рассматриваться как приемлемое для всех типов наружной защиты, предлагаемых тем же изготовителем, использующим те же основные конструктивные принципы и материалы, е диапазоне испытуемых диаметров и для меньших игы равных значений испытательных напряжений.

Испытания по G.3 и G.4 должны быть проведены последовательно на соединительной муфте, на которой был получен положительный результат при испытаниях циклами нагрева под напряжением по 12.4.6. или на отдельной соединительной муфте, выдержавшей не менее трех циклов нагрева без приложения напряжения, как установлено в перечислении д). 12.4.2, примечание 2.

G.3 Циклы нагрева с погружением в воду

Испытуемая сборка должна быть погружена в воду на глубину не менее 1 м от самой высокой точки наружной защиты. При необходимости испытание может быть проведено с использованием напорного бака, соединенного с герметичным резервуаром, в котором находится испытуемая сборка.

Всего должно быть проведено 20 циклов «нагрев — охлаждение» с повышением температуры воды до температуры на 15—20 *С ниже максимальной температуры нагрева жилы кабеля при нормальных условиях эксплуатации. В каждом цикле воду нагревают до установленной температуры, выдерживают при этом значении в течение не менее 5 ч. затем охлаждают до температуры на 10 *С выше температуры окружающей среды. Данную температуру можно получить, добавляя воду с более низкой или более высокой температурой. Минимальная длительность каждого цикла нагрева и охлаждения должна составлять 12 ч. и длительность повышения температуры воды до указанного значения должна по возможности равняться длительности охлаждения воды до 30 'С или до значения, которое на 10 *С превышает температуру окружающей среды, *в* зависимости от того, какое из этих значений больше.

G.4 Испытание напряжением

G.4.1 Общие положения

После циклов нагрева испытуемую сборку оставляют в воде и проводят испытания напряжением, как указано ниже.

G.4.2 Сборки, имеющие арматуру без разрыва экрана

Испытатегьное напряжение 25 кВ постоянного тока в течение 1 мин. прикладывают между экраном или металлической оболочкой силового кабеля и внешней частью заземленной наружной защиты соединительной муфты.

G.4.3 Сборки, имеющие арматуру с разрывом экрана

G.4.3.1 Испытания напряжением постоянного тока

Испытательное напряжение 25 кВ постоянного тока в течение 1 мин. прикладывают между экранами или металлическими оболочками силового кабеля на одном из концов арматуры, а также между экранами или металлическими оболочками и внешней частью заземленной наружной оболочки соединительной муфты.

G.4.3.2 Испытания импульсным напряжением

Для испытания каждой части по отношению к земле испытательное напряжение в соответствии с таблицей G.1 должно быть приложено между экранами или металлическими оболочками и внешней частью сборки, находящейся в воде. Если нельзя провести испытание импульсным напряжением на сборке, находящейся в воде, она может быть вынута из воды и сразу же испытана, или ее можно поддерживать во влажном состоянии, обернув

мокрой тканью, игач вокруг всей наружной поверхности испытуемой сборки может быть наложено провозящее покрытие. Для испытания между экранами или металлическими оболочками сборка должна быть вынута из воды перед испытанием имлугьсным напряжением.

Процедура испытания должна соответствовать МЭК 60230. соединительная муфта должна находиться при температуре окружающей среды.

Т а б л и ц а G.1 — Испытания импульсным напряжением

Номинальное грозовое импульсное напряжение основной изоляции[1], кВ	Уровень импульсе. кВ			
	между частями		между каждой частью и землей	
	Выьояы для транспозиции *i* 3 и	выводы для транспозиции > 3м и £ 10 м[2]	Выводы для транспозиции *s* 3м	Выводы для транспозиции >3 м и £ 10 ы[2]>
От 250 до 325 включ.	60	60	30	30
От 325 до 750	60	75	30	37.5

См. графу 8 таблицы 4.

[2] Если ограничители напряжения оболочки размещены около соединительной муфты, то используют напряжения для соединений *s* 3 м.

Во время испытаний не должно быть пробоя.

G.5 Внешний осмотр испытуемой сборки

После испытаний по G.4 следует провести внешний осмотр сборки.

Кожухи наружной защиты соединительных муфт, заполненные удаляемыми компаундами, считают выдержавшими испытание, если при внешнем осмотре не обнаружено следов внутренних пустот, внутренних перемещений компаунда, обусловленных доступом воды, или утечки компаунда через различные соединения или стенки кожухов.

В наружной защите соединительной муфты, где используются другие технологии и материалы, не должно быть следов проникновения воды или внутренней коррозии.

Приложение Н
(обязательное)

Определение твердости изоляции из высокомодульной этиленпропилековой резины

Н.1 Образец

Испытуемым образцом является образец готового кабеля, с которого удалены все покрытия снаружи изоляции из высокомадульной этиленпропипеновой резины (HEPR). Допускается проводить испытание на образце изолированной жилы.

Н.2 Проведение испытания

Испытание проводят по ИСО 48 с изменениями, указанными ниже.

Н.2.1 Поверхности с большим радиусом кривизны

Конструкция испытательного прибора по ИСО 48 должна обеспечивать его твердое расположение на изоляции. обеспечивая вертикальное соприкосновение прижимной лапки и инденгора с поверхностью изоляции одним из следующих способов:

а) прибор должен иметь прижим, перемещающийся на универсальных шарнирах, обеспечивающих регулировку соприкосновения с кривой поверхностью;

b) в основании прибора должны быть два параллельных стержня *А* и *А*[4], расположенных на расстоянии, определяемом кривизной поверхности, как показано на рисунке Н.1.

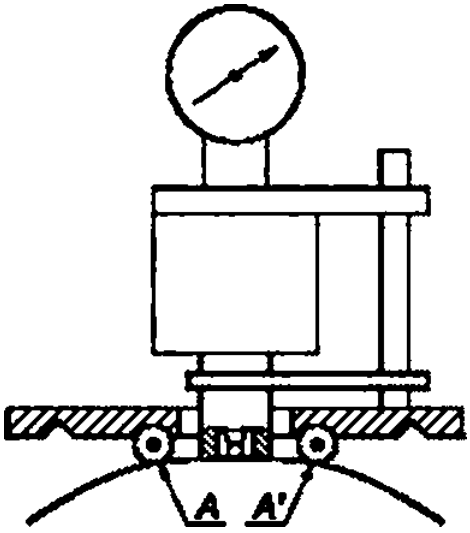

Рисунок Н.1 — Испытание на поверхности с большим радиусом кривизны

Эти способы могут быть испотъзованы при испытании на поверхности с радиусом кривизны менее 20 мм.

Если толщина изоляции менее 4 мм. испогъзугат прибор по ИСО 48 для тонких и небольших испытуемых образцов.

Н.2.2 Поверхности с небольшим радиусом кривизны

Если радиус кривизны поверхности меньше, чем указано в Н.2.1. то образец должен быть расположен на той же жесткой опоре, что и испытательный прибор, так. чтобы предотвратить перемещение изоляции при приложении к индентору дополнительного усигыя продаагыеания и обеспечить вертикальное расположение индентора над осью образца. Для этого должно быть предусмотрено:

а) помещение образца а канавку или паз металлического зажима, как показано на рисунке Н.2 а);

b) помещение концов жилы испытуемого образца в V-обрзэный блок, как показано на рисунке Н.2 Ь).

Радиус кривизны поверхности, измеряемый этими методами, должен быть не менее 4 мм.

Для меньших радиусов используют прибор для гонких и небольших испытуемых образцов по ИСО 48.

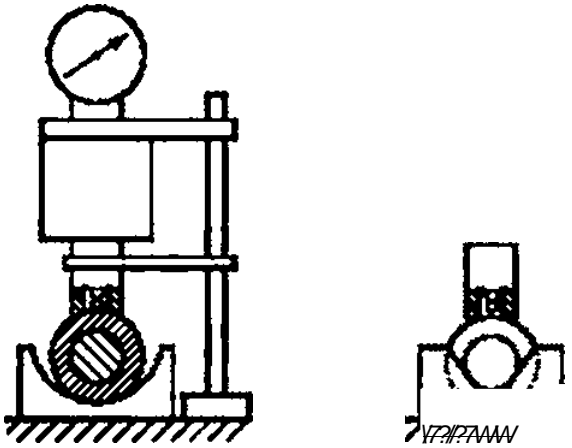

а) Образец в канавке Ь) Образец в V-образном блоке

Рисунок Н.2 — Испытание на поверхности с небольшим радиусом кривизны

Н.2.3 Кондиционирование и температура испытания

Период времени между изготовлением, то есть между вулканизацией и испытанием, должен быть не менее 16 ч.

Испытание проводят при температуре (20 ± 2) *С. перед испытанием образец выдерживают при заданной температуре не менее 3 ч.

Н.2.4 Число измерений

Проводят по одному измерению в трех или пяти разных точках, расположенных по окружности образца. Медиану результатов принимают за значение твердости образца, округленное до ближайшего целого числа и выраженное в международных единицах твердости резины (IRHD).

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
1EC 60060-1	—	*
1EC 60183	—	•
IEC 60228	MOD	ГОСТ 22483—2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»
1EC 60229:2007	—	•
1EC 60230	MOD	ГОСТ Р 53354—2009 «Кабели и их арматура. Испытания импульсным напряжением»
IEC 60287-1-1:2006	IDT	ГОСТ Р МЭК 60287-1-1—2009 «Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100-лроцентный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения»
IEC 60332-1-2	IDT	ГОСТ IEC 60332-1-2—2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов»
1EC 60811-1-1:1993	ЮТ	ГОСТ 1EC 60811-1-1—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств»
IEC 60811-1-2:1985	ЮТ	ГОСТ IEC 60811-1-2—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-2. Методы общего применения. Методы теплового старения»
1EC 60811-1-3:1993	ЮТ	ГОСТ IEC 60811-1-3—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-3. Методы общего применения. Методы определения плотности. Испытания на епагопоглощение. Испытание на усадку»
1EC 60811-1-4:1985	ЮТ	ГОСТ IEC 60811-1-4—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 1-4. Методы общего применения. Испытание при низкой температуре»
>EC 60811-2-1:1998	ЮТ	ГОСТ IEC 60811-2-1—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 2-1. Специальные методы испытаний эластомерных композиций. Испытания на оэоностойкость, тепловую деформацию и маслостойкость»
1EC 60811-3-1:1985	ЮТ	ГОСТ 1EC 60811-3-1—2011 «Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию»
!EC 60811-3-2:1985	ЮТ	ГОСТ IEC 60811-3-2—2011 «Специагьные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Определение потери массы. Испытание на термическую стабильность»

Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обоз мочение и наименование соответствующего национального стандарта
IEC 60811-4-1:2004	IDT	ГОСТ IEC 60811-4-1—2011 «Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя текучести расплава. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. Определение содержания сажи методом термогравимегрического анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью микроскопа»
IEC 60885-3	—	•
ISO 48		щ

‘ Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- 1DT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты.

Библиография

(1) IEC 60287 (all parts) Electric cables — Calculation of the current rating
(Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки)

(2) IEC 60853-2 Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables — Part 2: Cydic rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency rating of cables of ail voltages
(Расчет токовой нагрузки кабелей в цикличном и аварийном режимах. Часть 2. Коэффициент цикличной нагрузки кабелей на номинальное напряжение свыше 18/30 (36) кВ и аварийной нагрузки кабелей всех напряжений]

(3) IEC 61443 Short-circuit temperature Bmits of electric cables with rated voltages above 30 kV ($L/_m$ = 36 kV)
(Предельные температуры электричесхих кабелей на номинальное напряжение свыше 30 кВ {U_m = 36 кВ) в условиях короткого замыкания]

(4) Electra No. 128. Guide to the protection of specially bonded cable systems against sheath overvoltages. January 1990. pp. 46—62
(Руководство по защите кабельных систем со специальными соединениями оболочек от перенапряжений оболочек. Electra. № 126. январь 1990. с. 46—62)

(5) Electra No. 141. Guidelines for tests on high voltage cables with extruded insulation and laminated protective coverings. April 1992. pp. 53—61
(Руководящие указания по испытаниям высокоеогыных кабелей с экструдированной изоляцией и ламинированным защитным покрытием. Electra, №141, апрель 1992. с. 53—61)

(6) Electra No. 157. CIGRE Technical Brochure: Accessories for HV extruded cables. December 1994. pp. 84—89
(Тематическая подборка CIGRE: Арматура для кабелей высокого напряжения с экструдированной изоляцией. Electra. № 157, декабрь 1994. с. 84—89)

(7) Electra No. 173, After laying tests on high-voltage extruded insulation cables systems. August 1997, pp. 32—41
(Испытания после прокладки систем кабелей на высокое напряжение с экструдированной изоляцией. Electra. № 173. август 1997, с. 32—41)

(8) Electra No. 205, Experiences with AC tests after installation on the main insulation of polymeric (E)HV cable systems. December 2002. pp. 31—33
(Опытные данные по испытаниям напряжением переменного тока после прокладки основной изоляции систем кабелей и на высокое напряжение с полимерной изоляцией. Electra. № 205. декабрь 2002, с. 26—36}

(9) Electra No. 227. Revision of qualification procedures for extruded high voltage AC underground cable systems. August 200, pp. 31—37
(Пересмотр порядка проведения испытаний на соответствие техническим условиям для кабельных систем с экструдированной изоляцией на высокое напряжение переменного тока для подземной прокладки. Electra. № 227. август 2006. с. 31—37)

(10] CIGRE Technical Brochure 303: Revision of qualification procedures for extruded (extra) high voltage ac underground cables: CIGRE Working Group B 1-06:2006
(Тематическая подборка CIGRE 303: Пересмотр порядка проведения испытаний на соответствие техническим условиям для кабелей с экструдированной изоляцией на (сверх)высокое напряжение переменного тока для подземной прокладки: рабочая группа CIGRE B1-06: 2006)

УДК 621.315:006.354 ОКС 29.060.020 Е49 ЮТ

Ключевые слова: высоковольтные силовые кабели с экструдированной изоляцией, кабельная армату* ра. кабельные системы, требования, методы испытаний

БЗ 9—2017/25

Редактор *НА. Аргунова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.И. Рычкова*
Компьютерная верстка *Л.В. Софеичук*

Сдано о набор 20.09.2017 Подписано а печать 20.102017 Формат 60 * 64Vg. Гарнитура Ариал.
Уел. печ. п. 6.51. Уч.-иэд. л. 6.33. Тираж 24 »кэ. За». 2292.

Подготовлено на основа электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция*. 116419. Москва, ул Орджоникидзе. 11.
www.jurieudalru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123001. Москва. Гранатный пер.. 4.
www.9oslmfo.ru mfo@9osbnfo.ru