

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

54418.25.1 —

2013

(МЭК 61400-25-1:2006)

**Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика.  
Установки ветроэнергетическее**

**КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ**

**Общие принципы и модели**

IEC 61400-25-1:2006

**Wind turbines. Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power  
plants. Overall description of principles and models  
(MOD)**

Издание официальное

Москва  
Стандартинформ  
2014

ГОСТЕЙ 15891—2013

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом научно-исследовательский институт энергетических сооружений (ОАО «НИИЭС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 сентября 2013 г. № 1038-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 61400-25-1:2006 «Турбины ветровые. Часть 25-1. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Общее описание принципов и моделей» (IEC 61400-25-1:2006 Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), которые выделены в тексте курсивом. Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенности объекта и/или аспекта стандартизации, характерных для Российской Федерации

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 - 2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартиформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Настоящий стандарт из серии ГОСТ Р 54418.25 разработан для контроля состояния и управления ВЭС. Процесс моделирования в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25 обеспечивает абстрактные определения классов и служб таким образом, чтобы спецификации являлись независимыми от определенных баз данных, конструктивных особенностей и операционных систем. Отображение этих абстрактных классов и служб к определенному коммуникационному профилю приведено в [1].

Настоящий стандарт дает описание принципов и моделей построения информационных систем ВЭС. Настоящий стандарт предназначен для продавцов (производителей, поставщиков), операторов, владельцев, проектировщиков ВЭС, а также системных интеграторов и коммунальных предприятий, работающих на рынке энергии ветра.

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 предназначена для коммуникационной среды, поддерживаемой моделью клиент-сервер. Определены три области, сформированные отдельно, для обеспечения реализации масштабной модели:

- 1) информационные модели ветровой электростанции;
- 2) модели информационного обмена;
- 3) отображение моделей на стандартный профиль коммуникации.

Информационная модель ветровой электростанции и информационно-обменная модель рассматриваются вместе и представляют собой интерфейс между клиентом и сервером. В этой связи серверы информационной модели ВЭС служат для интерпретации доступных данных ветровой электростанции. Информационная модель ВЭС используется клиентским сервером для предложения унифицированной, компонентно-ориентированной точки зрения на ветровую электростанцию. Информационно-обменная модель отражает все активные обмены сервера. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 обеспечивает унификацию разнородных интерфейсов клиента и серверов разных производителей и поставщиков.

Концептуальная коммуникационная модель группы стандартов ГОСТ Р 54418.25 представлена на рисунке 1.

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 определяет только информационные модели, информационный обмен и топографию конкретных коммуникационных протоколов. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 исключает определение того, как и где реализовать коммуникационный интерфейс, интерфейс прикладного программирования и реализацию рекомендаций. Тем не менее целью этой группы стандартов является обеспечение информацией, связанной с одним компонентом ВЭС (таким, как ветровая турбина) и получаемой через соответствующие логические устройства.

Группа стандартов дает полное описание принципов и моделей, используемых в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Примечание - Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 фокусируется на общей информации, а не на информации конкретного производителя. Конкретные информационные элементы, которые, как правило, сильно различаются между реализацией конкретных производителей, могут быть, например, указаны в двусторонних соглашениях, в группах пользователей или в поправках к группе стандартов ГОСТ Р 54418.25.

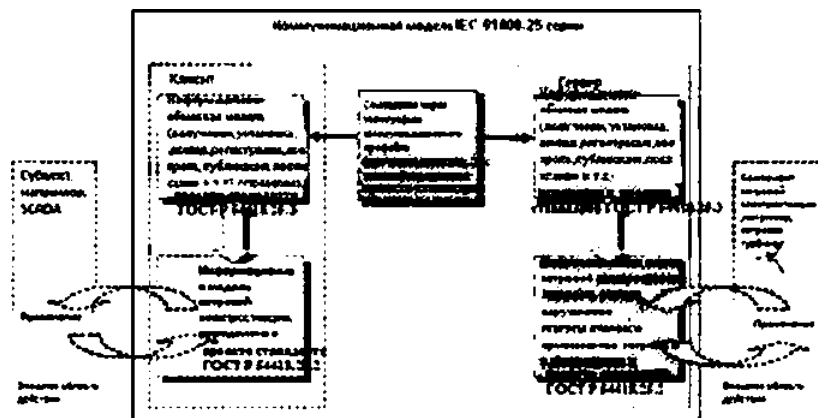


Рисунок 1 - Концептуальная коммуникационная модель в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25

л

с5\* > ^

^ х\*

«ж\*

v4 •

Поправка к ГОСТ Р 54418.25.1—2013 (МЭК 61400\*25\*1:2006) Возобновляемая энергетика. Ветро-энергетика. Установки ветроэнергетические. Часть 25\*1. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Общие принципы и модели

| В каком месте                          | Напечатано                                                                                                                                                                                                     | Должно быть                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титульный лист                         | Возобновляемая энергетика.<br>Ветроэнергетика.<br>Установки ветроэнергетические<br>КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ<br>ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ<br>И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ<br>ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ<br>Общие принципы и модели              | Возобновляемая энергетика<br>Ветроэнергетика<br>Установки ветроэнергетические<br>Часть 25-1<br>КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ<br>ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ<br>И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ<br>ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ<br>Общие принципы и модели                                                     |
| Первая страница стандарта              | ГОСТ EN 15891—2013<br><br>Возобновляемая энергетика.<br>Ветроэнергетика.<br>Установки ветроэнергетические<br>Часть 25*1<br>КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ<br>ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ<br>И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ<br>ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ | ГОСТ Р 54418.25.1—2013 (МЭК 61400-25-1:2006)<br><br>Возобновляемая энергетика<br>Ветроэнергетика<br>Установки ветроэнергетические<br>Часть 25-1<br>КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ<br>ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ<br>И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ<br>ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ<br>Общие принципы и модели |
| Колонтитул (по всему тексту стандарта) | ГОСТ EN 15891—2013                                                                                                                                                                                             | ГОСТ Р 54418.25.1—2013                                                                                                                                                                                                                                            |

(ИУС №4 2015 г.)

ГОСТEN 15891—2013

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика.  
Установки ветроэнергетические

Часть 25-1

## КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Renewable power engineering. Wind power engineering. Wind turbines. Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants. Overall description of principles and models

Дата введения — 2015—07—01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для использования производителями и поставщиками 8ЭС в качестве руководства по созданию коммуникационных элементов систем управления.

Стандарт, как и остальные стандарты группы стандартов ГОСТ Р 54418.25, определяет только информационные модели, информационный обмен и отображение в конкретных коммуникационных протоколах. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 исключает определение того, как и где реализовать коммуникационный интерфейс, интерфейс прикладного программирования и *рекомендации по реализации системы коммуникации*. Тем не менее целью этой группы стандартов является обеспечение общестанционных систем (управления) информацией о каждом отдельном компоненте ВЭС (например, ветровая турбина) с использованием соответствующих механизма и логических устройств.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие национальные и межгосударственные стандарты:

ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 1. Принципы и модели

ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)

ГОСТ Р МЭК 61850-7-3-2009 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 3. Классы общих данных

ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных

ГОСТ 28906-91 Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель

**Примечание** в - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие основополагающих стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати-

## ГОСТЕЙ 15891—2013

рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана осылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аналоговая информация ВЭС (wind power plant analogue information): Непрерывная информация о реальном состоянии или поведении системы или компонентов системы.

*Пример - Измеренное значение, обрабатываемое значение, трехфазное значение, заданное значение, параметр.*

3.2 ветровая электростанция (wind power plant): Электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачи ее потребителю.

3.3 ветроэнергетическая установка (ВЭУ): Совокупность устройств и средств управления, обеспечивающих преобразование энергии ветра в энергию, пригодную для непосредственного использования (электрическую, механическую для подъемных механизмов и т.д.).

3.4 ветроколесо ветроэнергетической установки (wind turbine): Устройство для преобразования ветровой энергии в механическую энергию вращения еетрокопеса.

3.5 внешняя система управления (actor): Система, принимающая участие в мониторинге, контроле состояния и режима работы ВЭС, но не принимающая непосредственного участия в управлении оборудованием ВЭС, в частности, в управлении и сборе данных (SCADA).

*Примечание - Существуют другие обозначения: центральная система управления, системы мониторинга и контроля, система дистанционного управления.*

3.6 временные данные (timing data): Длительность конкретного состояния коммуникационной системы.

3.7 диагностика коммуникационной системы (diagnostics): Управленческая функция, используемая для настройки и обеспечивающая самоконтроль и выявление причин сбоев в коммуникационной системе.

3.8 диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA): Система, основанная на процессоре, который получает информацию от интеллектуальных электронных устройств (IED), определяет требования к контролю и посылает команды IED.

3.9 дополнительно (optional): Определенное содержание может быть дополнительно предоставлено в соответствии с группой стандартов ГОСТ Р 54418.25.

3.10 извлечение данных (data retrieval): Операционная функция, используемая для сбора данных о ВЭС.

3.11 измеренные данные (measured data): Выборка значений количественных оценок процесса и связанных с ним атрибутов, таких как метка времени и качества.

3.12 интеллектуальное электронное устройство (IED): Любое устройство, включающее один или несколько процессоров с функцией получения данных от внешнего отправителя или отправки данных на внешний приемник.

*Пример - Кон троллер ВЭУ может иметь соединения с другими контроллерами ВЭС как в качестве клиента, так и в качестве сервера, или одновременно и того и другого.*

3.13 информация (information): Содержание сигналов, которыми обмениваются участники коммуникационной среды. Основным элементом являются необработанные данные от компонента ВЭС, которые должны быть переработаны в соответствии с требованиями группы стандартов ГОСТ Р 54418.25. Категории информации: источник информации (аналоговая, дискретная и др. информация), извлеченная информация (статистическая и накопленная информация). Информация определяется как данные (обычно текущие или полученные данные и информация, описывающая другие данные).

3.14 информационная модель (information model): Модель представления информационных функций и устройств, в которых реализованы функции коммуникации.

*Примечание - Эта модель становится видимой и доступной с помощью представления в соответствии с условиями группы стандартов ГОСТ Р 54418.25. Модель описывает абстрактный способ коммуникационно-ориентированного представления вещественной функции или устройства.*

## ГОСТЕЙ 15891—2013

3.15 информационный обмен (information exchange): коммуникационный процесс между Двумя системами (компонентами ВЭС и внешней системой управления) для передачи и получения соответствующей информации, требующий определенных коммуникационных функций, состоящих из одной или нескольких служб.

3.16 команда (command): Контролируемая информация о состоянии системы (разблокирован / заблокирован, активный / неактивный).

3.17 коммуникационная функция (communication function): Функция *информационного обмана* с ВЭС. используемая разработчиком для настройки и контроля информационного обмена.

3.18 компонент ВЭС (wind power plant component): Техническая система, используемая в работе ВЭС. такая как система управления ВЭУ. метеорологическая или электрическая системы.

3.19 логическое устройство (logical device): Объекты, которые представляют собой набор типовых функций ВЭС.

3.20 метеорологическая система (meteorological system): Компонент ВЭС. отвечающий за мониторинг условий окружающей среды, например, скорость и направление ветра, давление, температура и т.д. Система предоставляет данные для различных целей, например, определения соотношения метеорологических данных и выхода электрической энергии отдельных ВЭУ для оценки использования энергии ветра.

3.21 мониторинг (monitoring): Эксплуатационная функция локального или удаленного наблюдения системы или процесса для выявления изменений, которые могут возникнуть с течением времени. Этот термин может также использоваться для наблюдения за изменением значений данных или группы значений данных.

3.22 обработанные данные (processed data): Измеренные величины, обработанные с использованием соответствующих их атрибутам методов расчета.

3.23 отчет (report): Актуальная информация, посланная для обязательной отчетности. Отчет может содержать все виды информации, определенные в стандартах группы ГОСТ Р 54418.25.

3.24 отчетность (reporting): Оперативная функция по передаче отчетных данных с сервера клиента. инициированная процессом сервера.

3.25 параметр (parameter): Контролируемая информация, предназначенная для получения состояния или исправления поведения системы.

3.26 переходный регистрационный журнал (transient log): Событие, синхронизирующее хронологический список большого объема информации для короткого периода времени (события, фиксированные в докладе).

3.27 подсчет значения (counting value): Общее количество событий определенного типа.

3.28 предпочтительный метод (mandatory): Определенное содержание, которое должно быть предоставлено в соответствии с группой стандартов ГОСТ Р 54418.25.

3.29 профиль (profile): Формат отображения данных, используемый конкретным протоколом для передачи данных, команд и т.д.

3.30 регистрационный журнал (log): Сборник информации о режиме и эксплуатационном состоянии ВЭС. Хронологический список источников информации за определенный период времени.

3.31 регистрация (logging): Оперативная функция записи последовательных данных (часто в хронологическом порядке) о режиме и состоянии ВЭС и ее компонентов, о событиях с участием ВЭС и ее компонентов.

3.32 сигнализация (alarm): Система представления персоналу информации о состоянии ВЭС. За безопасностью ветроэнергетической установки следит система управления ветроэнергетической установки (ВЭУ).

3.33 синхронизация времени (time synchronization): Координация появлений состояния коммуникационной системы для управления в соответствии с временем появления состояния. Этот процесс может быть предварительным мероприятием установки состояния синхронизации параллельно со временем. или может быть наблюдаемым совпадением различных состояний системы.

3.34 система управления ВЭС (wind power plant management system): Компонент ВЭС. который обеспечивает выбор, ведение и документирование режима работы ВЭС. обеспечивает адаптацию полной системы ВЭС к статическим и динамическим условиям работы и требованиям взаимодействия ВЭУ с ветроэнергетической системой.

Примечание - Система управления ВЭС может включать в себя другие функции (например, функции контроля шума и звукоизоляции, предупреждение об обледенении, громоотвод), которые не относятся к области применения группы стандартов ГОСТ Р 54418.25.

## ГОСТЕЙ 15891—2013

3.35 событие (event): Переходное состояние статуса, сигнала, команды.

3.36 статистическая информация (statistical information): Результат применения статистического алгоритма обработки набора данных в целях получения вероятностных оценок процесса.

3.37 статус (status): Параметр состояния компонента или системы (st1/st2/...stn).

3.38 стек протокола (protocol stack): Программная реализация набора протоколов компьютерных сетей.

Примечание - Термины «стек протокола» и «набор протоколов» часто используются как синонимы. Строго говоря, набор является определением протоколов, а стек - это их программная реализация.

3.39 три фазы данных (three phase data): Измеренное значение в трехфазной электрической цепи с соответствующими атрибутами данных (метка времени, качество и расчет).

3.40 управление (control): Оперативная функция, используемая для ввода и изменения параметров режима, вмешательства, контроля, параметризации и оптимизации режима и состояния ВЭС.

3.41 управление доступом (user/access management): Функция управления, используемая для настройки, изменения, удаления пользователей (административно), назначение прав доступа (административно) и контроля доступа.

Примечание - Функция управления может не включать услуги связи.

3.42 управленческая функция (management function): Функция управления обменом информацией на определенном уровне системы коммуникации. Функции управления обменом информацией - это управление вида доступа пользователям, синхронизация времени, диагностика и настройка.

3.43 характерные значения (characteristic values): Свойства аналоговой информации (мин., макс., среднее, отклонение и т.д.)

3.44 эксплуатационная функция (operational function): Функция получения информации и передачи команд для нормальной повседневной эксплуатации ВЭС. Ее типы: мониторинг, ведение регистрационного журнала, отчетность, поиск данных, контроль.

3.45 электрическая система ВЭС (electrical system): Компонент ВЭС, отвечающий за сбор и передачу энергии, произведенной ВЭУ.

## 4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ACSI - абстрактный интерфейс коммуникационных сервисов (определен, например, в ГОСТ Р МЭК 61850-7-2);

CDC - общий класс данных;

DC - класс данных;

DNP3 - протокол передачи данных, версия 3;

IED - интеллектуальное электронное устройство;

IEM - информационно-обменная модель;

LC8 - регистрационно-контрольный блок;

LD - логическое устройство;

LN - логический узел;

O&M - эксплуатация;

OSI - взаимосвязь открытых систем;

RC8 - отчетно-контрольный блок;

SCADA - система диспетчерского контроля и сбора данных;

SCSM - отображение конкретного коммуникационного сервиса (определено, например, в [1]);

WPP - ветровая электростанция (ВЭУ);

WT - ветроколесо;

XML - расширяемый язык разметки.

## 5 Общее описание группы стандартов ГОСТ Р 54418.25

### 5.1 Основные положения

Основная цель группы стандартов ГОСТ Р 54418.25 заключается в создании нормативной базы для производственно-независимой коммуникации, мониторинга и контроля. Производители и постав-

## ГОСТЕЙ 15891—2013

щики компонентов ВЭУ могут использовать группу стандартов ГОСТ Р 54418.25 в своих устройствах и системах.

Раздел 5 содержит общие сведения о контексте, модели, методе моделирования, а также возможности применения группы стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Подраздел 5.2 описывает основные свойства ВЭУ и сферы, где может быть применена группа стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Подраздел 5.2 поясняет, что следует понимать под термином ВЭУ. какие выделяются эксплуатационные понятия и какие компоненты используются для функционирования ВЭС.

Подраздел 5.3 описывает требования, предъявляемые к коммуникациям, в рамках мониторинга, контроля и управления ВЭУ. и поясняет, какими общими коммуникационными возможностями обладают ВЭС и какие компоненты и функции необходимы для коммуникации.

В подразделе 5.4 приведен обзор коммуникационной модели, определенной в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25. Коммуникационная модель клиент-сервер, которая служила основой при разработке группы стандартов ГОСТ Р 54418.25. описана кратко. Далее рассматриваются три топологии приложений клиентского сервера, иллюстрируются коммуникации структуры (в том числе, на примерах).

Три области, определенные в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25. реализуются в качестве стандартов для мониторинга, контроля и управления ВЭС.

## 5.2 Ветровые электростанции

### 5.2.1 Определение ветровых электростанций

ВЭУ определяется в соответствии с 3.45. Компоненты ВЭУ - в соответствии с 5.2.2.

### 5.2.2 Компоненты ВЭС

Компоненты ВЭС - это технические системы, из которых состоит ВЭС. Они, в свою очередь, состоят из субкомпонентов, которые более подробно не рассматриваются. Все компоненты ВЭС входят в область применения группы стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Информация о группе стандартов ГОСТ Р 54418.25 охватывает следующие компоненты:

#### а) Ветроэнергетическая установка (ВЭУ):

- ротор (ветроколесо);
- трансмиссия;
- генератор;
- преобразователь;
- гондола;
- система поворота;
- башня;
- система сигнализации;
- метеорологическая система.

#### б) Система управления ВЭС:

- мониторинг;
- контроль.

#### в) Электрическая система:

- электрическое оборудование;
- оборудование соединения ВЭС с электроэнергетической системой.

ВЭУ является основным компонентом ВЭС. ВЭУ преобразует кинетическую энергию ветра в электрическую или механическую энергию.

Продавцы ВЭУ при установке ВЭУ обычно информируют своих клиентов о возможности некоторого отклонения от проектных значений и технических параметров производства энергии. Для точного указания параметров ВЭУ необходимо проверить гарантированную производительность ветровых турбин и доступность обоснованных данных о ветровом режиме в определенном месте.

Отдельные компоненты ВЭС, например мачты, будут упомянуты в дальнейшем как метеорологическая система и должны быть использованы для измерения ветрового режима, например, скорости ветра в определенном месте. Поставки систем метеорологических данных, которые могут потребоваться для коррекции произведенной энергии отдельных ВЭУ. осуществляются для полезного ветрового потенциала.

Энергия, произведенная отдельными ВЭУ, должна быть собрана и доставлена конечному пользователю с помощью соответствующей электрической системы.

## ГОСТЕЙ 15891—2013

Примечание - В международной практике все вопросы по электрическим сетям и подстанциям относятся к серии стандартов [2].

Другой компонент - система управления ВЭС гарантирует полную адаптацию системы к статическим и динамическим условиям и требованиям подключения к электроэнергетической системе.

### 5.3 Общие требования к коммуникационной системе

#### 5.3.1 Коммуникационные возможности

Различные внешние системы (ВС), такие как локальные и удаленные системы сбора данных и управления (СДУ), встроенные системы управления, диспетчерские управления энергосистем и т.д., проводят наблюдение (мониторинг) и управление ВЭС.

Целью мониторинга ВЭС является предоставление внешним системам информации о ВЭС и установленных на ней компонентов (ВЭУ). Эта информация является обратной связью с объектом управления, на основе которой оценивается выполнение и эффективность управляющих команд СДУ.

Все компоненты ВЭС, которым необходимо обмениваться информацией с другими компонентами и внешними системами, оснащены так называемыми интеллектуальными электронными устройствами (IED), которые могут обмениваться данными с ВС и локальной системой управления (контроллер), которая отвечает за управление ВЭУ и позволяет осуществлять внешний мониторинг и контроль.

#### 5.3.2 Коммуникационное содержание

В рамках мониторинга и управления происходит обмен информацией между ВЭУ и ВС. Как правило, эта информация представляет собой необработанные данные о режиме работы ВЭУ, которые должны быть обработаны в соответствии с правилами группы стандартов ГОСТ Р 54418.25, определяющими пять типов важной для мониторинга и управления ВЭС информации:

- первичная информация;
- статистические данные;
- архивная информация;
- управляющая информация;
- описательная информация.

Первичная информация представляет собой данные о состоянии и режиме работы ВЭС, ВЭУ и их компонентов в текущий момент времени.

Статистическая информация - обработанная текущая информация, тренды, проектные характеристики, с использованием которой можно наблюдать динамику работы ВЭУ и изменения в ее состоянии.

Архивная информация передается на верхние уровни управления и позволяет отслеживать оперативные изменения в регистрационных журналах и оперативных отчетах.

Управляющая информация содержит команды управления ВЭУ и заданные значения управляемых параметров. Локальные системы управления ВЭУ на основе управляющей информации ВС вырабатывают управляющие сигналы для устройств управления компонентами ВЭУ.

Описательная информация - это сведения, имеющие разъясняющий или дополнительный характер, например, описание данных или рекомендации.

#### 5.3.3 Коммуникационные функции

Субъекты коммуникации для мониторинга и контроля ВЭУ требуют специальных функций для настройки, выполнения и отслеживания обмена информацией с ВЭУ. Эти функции могут быть разделены на следующие две основные категории:

- эксплуатационные функции;
- управляющие функции.

Оперативные функции (ручные или автоматические) используются внешними системами для получения информации от ВЭУ и отправки управляющих команд ВЭУ. Оперативные функции включают в себя;

- мониторинг;
- управление;
- поиск;
- регистрацию;
- отчетность.

В таблице 1 представлены функции оперативного управления ВЭС.

## ГОСТЕЙ 15891—2013

Т а б л и ц е 1 - Функции оперативного управления ВЭС

| Функции оперативного управления | Сфера применения (практическое использование)                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монитори*                       | Эксплуатационная функция используется для локального или удаленного наблюдения за системой или процессом за любых изменений, которые могут возникнуть с течением времени. Этот термин может также использоваться для наблюдения за изменением значений или группы данных |
| Управл-ие                       | Оперативная функция используется для изменения и модификации, вмешательства, коммутации, контроля, параметризации и оптимизации работы ветровых электростанций                                                                                                           |
| Извлечение данных               | Сбор данных о ветровой электростанции                                                                                                                                                                                                                                    |
| Регистрация                     | Оперативная функция используется для записи последовательных данных в хронологическом порядке, результаты данных отражаются в журналах регистрации                                                                                                                       |
| Отчетность                      | Оперативная функция, используемая для передачи данных с сервера клиенту, инициированная процессом применения сервера                                                                                                                                                     |

Управленческие функции необходимы для более высокого уровня информационно-обменного управления. Они используются субъектами для обеспечения целостности процесса мониторинга и контроля. Управленческие функции включают в себя следующее:

- управление доступом;
- синхронизация времени;
- диагностика (самоконтроль);
- настройки системы.

В таблице 2 приводится обзор области применения функций управления.

Т а б л и ц а 2 - Функции управления

| Функции управления               | Сфера применения (практическое использование)                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление доступом/пользователь | Функция управления используется для настройки, изменения, удаления пользователей (административно), назначения прав доступа (административно) и контроля доступа |
| Синхронизация времени            | Синхронизация устройств в рамках коммуникационной системы                                                                                                        |
| Диагностика (самоконтроль)       | Используется для настройки управления ВЭС и обеспечивает самоконтроль коммуникационной системы                                                                   |
| Системные установочные           | Определяют, как будет проходить обмен информацией. Используются для установления, изменения и получения (извлечения) данных, установки системы                   |

## 5.4 Коммуникационная модель группы стандартов ГОСТ Р 54418.25

## 5.4.1 Общие положения

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 определяет коммуникационную модель для мониторинга и контроля ВЭС с учетом всех требований, предъявляемых с ссылкой на коммуникацию на абстрактном уровне. Коммуникационная модель включает в себя три отдельно определенные области:

- информационная модель;
- информационно-обменная модель;
- отображение информационной и информационно-обменной модели на профиле связи.

Коммуникационная модель является частью абстрактной среды, где два лица могут общаться через общий канал связи. Эти два понятия будут упомянуты в дальнейшем как сервер и клиент (см. рисунок 1). Сервер берет на себя роль провайдера информации и поставки клиенту содержаний и функций, необходимых для коммуникации. Клиент берет на себя роль пользователя, который обладает определенными правами на использование и управление сервером.

В соответствии с требованиями группы стандартов ГОСТ Р 54418.25 сервер остается открытым для определения, в каком физическом устройстве сервера должна быть реализована коммуникация

# ГОСТЕЙ 15891—2013

онная модель. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 устанавливает доступ к информации одиночного компонента ВЭУ (таким как ветровая турбина) через соответствующие логические устройства. При этом группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 не определяет распределение объектов информационной модели ВЭУ между серверами.

## 5.4.2 Информационная модель

Информационная модель ВЭС (см. рисунок 2) обеспечивает содержание, необходимое для информационного обмена, который происходит в рамках мониторинга и контроля между клиентом и сервером.

Модель определяет стандартную рамку интерпретации, через которую сервер может преобразовывать все данные ВЭУ, имеющие доступ для внешнего мониторинга и контроля, в соответствующую семантически стандартизированную информацию и может предоставить клиенту доступ к этим данным с компонентно-ориентированной точки зрения.

При разработке информационной модели ВЭУ была принята во внимание парадигма объектного ориентирования. Такой подход позволяет рассматривать ВЭУ как информационные объекты и моделировать их в соответствующей информационной структуре.

Раздел 6 настоящего стандарта подробно описывает логическую структуру информационной модели ВЭУ и метод, с помощью которого ВЭС должна быть представлена как информационный объект.

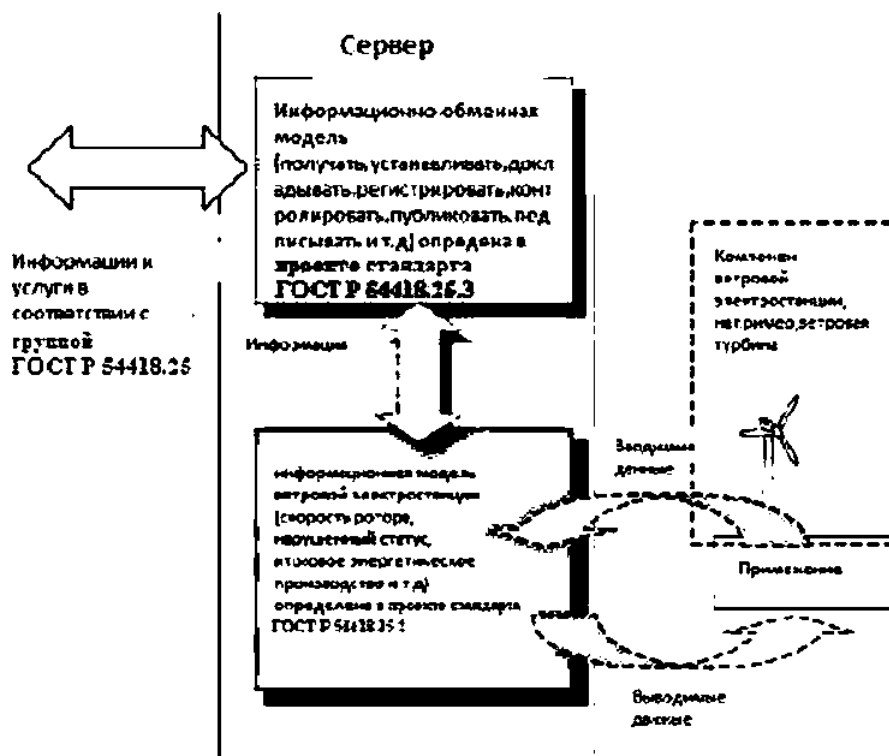


Рисунок 2 - Обработка данных с помощью сервера (концептуальная)

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 использует концепцию объектного моделирования для представления системы и компонентов ВЭУ, с которыми данная система имеет коммуникацию. Это означает, что все компоненты в реальном мире, которые определены как объекты и имеют такие данные, как аналоговые значения, двоичные статусы, команды и задания, формируются в общие логические представления о компонентах реального мира, таких как информационная модель ВЭС.

Разложение реальных компонентов объектов на модели этого объекта предусматривает определение всех данных и функций каждого компонента объекта. Эти данные имеют имя и простой или сложный тип (класс) и представлены в устройстве для чтения или обновления. Вместо того, чтобы иметь дело со списками пронумерованных величин, объектно-модельный подход позволяет нам организовать и определить стандартные имена для стандартных компонентов, независимо от производителя оборудования. Если оборудование имеет вал, скорость вращения которого доступна для чтения, оно имеет

## ГОСТЕЙ 15891—2013

то же имя независимо от поставщика этого оборудования и может быть прочитано любой клиентской программой, осведомленной об информационной модели.


В дополнение к чтению и обновлению информационного процесса другие функциональные возможности устройства могут включать в себя регистрационные журналы, доклад о производительности и действия в рамках устройства, которые инициируются внутренней или внешней командой и управляющими сигналами.

Все это подразумевает некоторый тип информационного обмена между внешним миром и реальным устройством, представленный информационной моделью ВЭС.

#### 5.4.3 Информационно-обменная модель и отношение к информационным моделям ВЭС

Механизмы обмена информацией основываются на стандартных моделях ВЭС. Эти информационные модели и методы моделирования являются ядром группы стандартов ГОСТ Р 54418.25. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 использует концептуальный подход к моделированию основной информации в реальных компонентах, как показано на рисунке 3. Вся информация доступна для обмена с другими компонентами, определенными в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Модель оснащает автоматизированную систему 8ЭУ картиной реального мира (работа энергетической системы, генератор и т.д.)

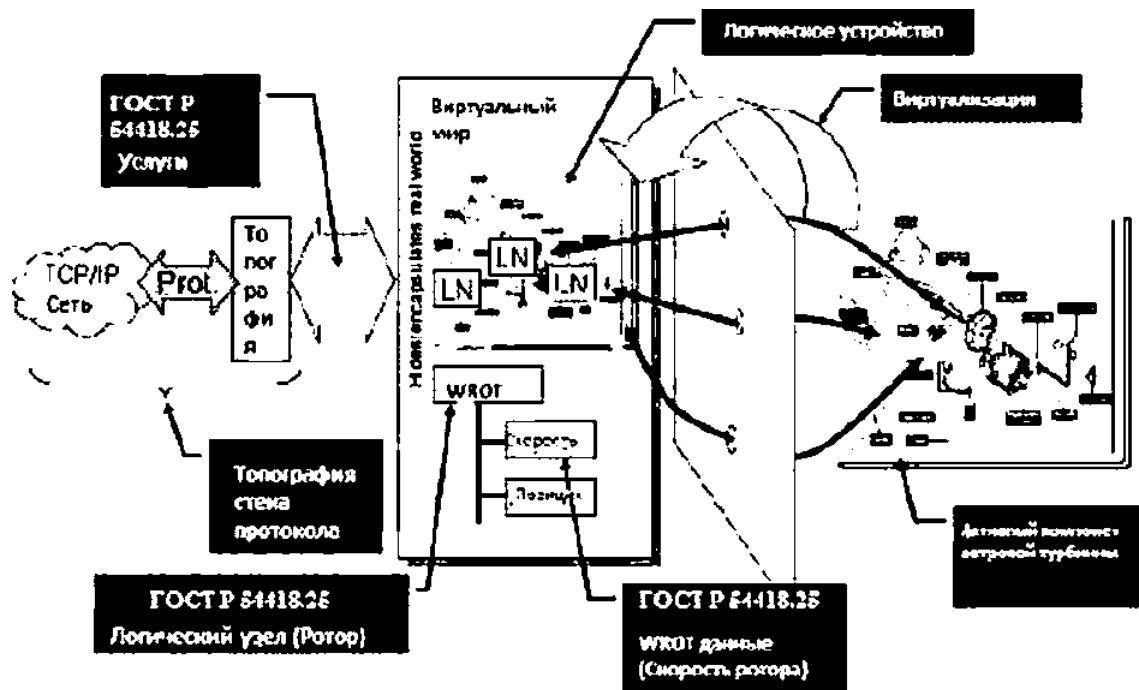

/IE2U5.ee

Рисунок 3 - Модельный подход (концептуальный)

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 определяет информацию и информационный обмен на пути, зависящем от конкретной реализации, то есть, он использует абстрактные модели, а также использует концепцию виртуализации. Виртуализация отражает те аспекты реального устройства, которые представляют интерес для информационного обмена с другими устройствами. В группе стандартов ГОСТ Р 54418.25 определены только те положения, которые необходимы для обеспечения взаимодействия устройств.

Подход группы стандартов ГОСТ Р 54418.25 является разделением функций на мелкие части (объекты), которые используются для информационного обмена. Детализация достигается разумным распределением этих объектов в специальных устройствах (IED). Эти объекты называются логическими узлами (например, виртуальное представление класса ротора со стандартизированным названием класса WROT). Логические узлы смоделированы и определены с концептуальной точки зрения. Логические узлы собраны в логическое устройство, соответствующее, например, ветровой турбине в комплекте.

Реальные компоненты, показанные на правой стороне рисунка 3, собраны в виртуальную модель, изображенную в середине рисунка. Логические узлы соответствуют функциям в реальных физических устройствах. В этом примере логический узел WROT справа представляет собой ротор конкретной турбины.

## ГОСТЕЙ 15891—2013

Основываясь на функциональности, логический узел содержит список данных выделенной информации (например, частота вращения ротора). Данные имеют структуру и четко определенную семантику (имеется в виду контекст систем ВЭС). Информация представляется данными, которыми обмениваются согласно определенным возможностям информационного обмена.

Логические узлы и содержащиеся в них данные имеют решающее значение для информационной модели, информационно-обменных услуг в целях достижения взаимодействия между 8ЭУ.

Логических узлы и содержащиеся в них данные, изменяются с помощью контроля параметров, принятых команд, заданных диапазонов и т.д.

#### 5.4.4 Отображение коммуникационного профиля

Информационный обмен между сервером и клиентом требует единого коммуникационного протокола с обеих сторон. Конкретное отображение коммуникационного профиля определяется реализацией объектов в информационной модели ВЭС. функций и услуг, определенных в коммуникационно-обменной модели, с помощью конкретную стека протоколов, то есть полного коммуникационного протокола. Данный стандарт подробно описывает коммуникационные протоколы, применяемые в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Отображение стеков протоколов, указанных в настоящем стандарте, ориентировано по своей структуре на эталонную модель OSI (ГОСТ 28906). В соответствии с эталонной моделью OSI коммуникация, реализуемая между клиентом и сервером, состоит из семи слоев. В то время как 5.6 и 7-й слои касаются дополнительных выпусков (часто называемыми А - профилем); четыре нижних слоя имеют дело с выпусками данных транспортировки (Т - профиль).

## 6 Информационная модель ВЭС

### 6.1 Основные положения

Настоящий раздел содержит подробное описание информационной модели ВЭС. Общая информация определена, структурирована и описана однозначно с точки зрения объектно-ориентированного подхода.

Подраздел 6.2 раскрывает методологию моделирования, используемую для представленной и структурированной соответствующим образом информации.

Логические узлы для групп соответствующей информации, а также общие классы данных, которые содержат специфические свойства информации ВЭС. определяют в соответствии с (3). в качестве строительных блоков.

### 6.2 Технология информационного моделирования

#### 6.2.1 Информация ВЭУ

Для целей моделирования информация может представляться логическим узлом LNs в виде данных или атрибутов данных. Данные состоят из атрибутов данных, например, значение (измеряемая величина, состояние, заданное значение и т.д.). сопроводительное имя. время, качество, точность, устройство и т.д.

ВЭУ включает в себя различные виды информации. Кроме исходных данных, контроллеры ВЭУ обычно получают большое количество дополнительной информации (10 минимальных значений, аварийные сигналы, журналы, счетчики, таймеры и од.). Эта ценная информация хранится локально и может быть использована для анализа.

В таблице 3 представлено соотношение между различными информационными категориями, определение которых используется в группе стандартов ГОСТ Р 54418.25.

Т а б л и ц а 3 - Информационные категории ветровой электростанции

| Категорема*            | Описание                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Информационный процесс |                                                                                 |
| Информация состояния   | Дискретная информация о текущем состоянии или поведении компонентов или системы |
| Статус                 | Состояние компонента или системы (sWst2/..str)                                  |

Окончание таблицы 3

| Категория                         | Описание                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнализация                      | Утверждение о безопасном вмешательстве, например, вмешательство системой контроля                                                    |
| Событие                           | Переходное состояние (статус, сигнализация, команды)                                                                                 |
| Аналоговая информация             | Непрерывная информация о текущем состоянии или поведении компонентов или системы                                                     |
| Измеренные данные                 | Сумма значений величины (выборочно)                                                                                                  |
| Обработанные данные               | Измеряемая величина, которая может быть обработана (I <sub>om-average</sub> /...)                                                    |
| Три фазы данных                   | Измеренное значение в трехфазной электрической цепи                                                                                  |
| Контрольная информация            | Дискретная информация, касающаяся текущего состояния или поведения компонента или системы                                            |
| Команда                           | Контролируемые статусы для системы поведения (разблокированный/заблокированный, активный/неактивный)                                 |
| Заданное значение                 | Исходное значение для качественного процесса                                                                                         |
| Параметр                          | Контролируемое значение для системы поведения (настройка)                                                                            |
| Вторичная информация              |                                                                                                                                      |
| Статистическая информация         | Результат применения статистического алгоритма для набора данных                                                                     |
| Временные данные                  | Длительность конкретного состояния                                                                                                   |
| Подсчет данных                    | Общее число вхождений определенного ообыгя                                                                                           |
| Характерные данные                | Свойства информации и полученных данных (мин., макс., среднее, отклонение и т.д.)                                                    |
| Историческая информация           | Информация о прошедшем времени                                                                                                       |
| Регистрационный журнал            | Хронологический список событий за определенный период времени                                                                        |
| Переходный регистрационный журнал | Событие, синхронизирующее хронологический список высокого разрешения информации для короткого периода времени                        |
| Отчет                             | Периодическое уведомление включает в себя информацию, которая представляет статус и данные, запрашиваемые в блок управления отчетами |

### 6.2.2 Подход к моделированию

Так как все информационные категории, перечисленные в таблице 3, имеют свои собственные форматы и свойства, то группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 имеет для определения основную информационную модель ВЭС.

Структура этой модели «нисходящего взгляда» является иерархической и основанной на модельном подходе, как это определено в ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 (раздел 6), где основным является подход, определенный в ГОСТ Р МЭК 61850-7-2 (раздел 5). Иерархические значения различных уровней общей информации выделяются и объединяются в классы. Нижний уровень классов автоматически наследует свойства, указанные высшими уровнями классов. Структура информационной модели ВЭУ кратко приведена на рисунке 4. Каждый уровень будет обсуждаться отдельно более детально.

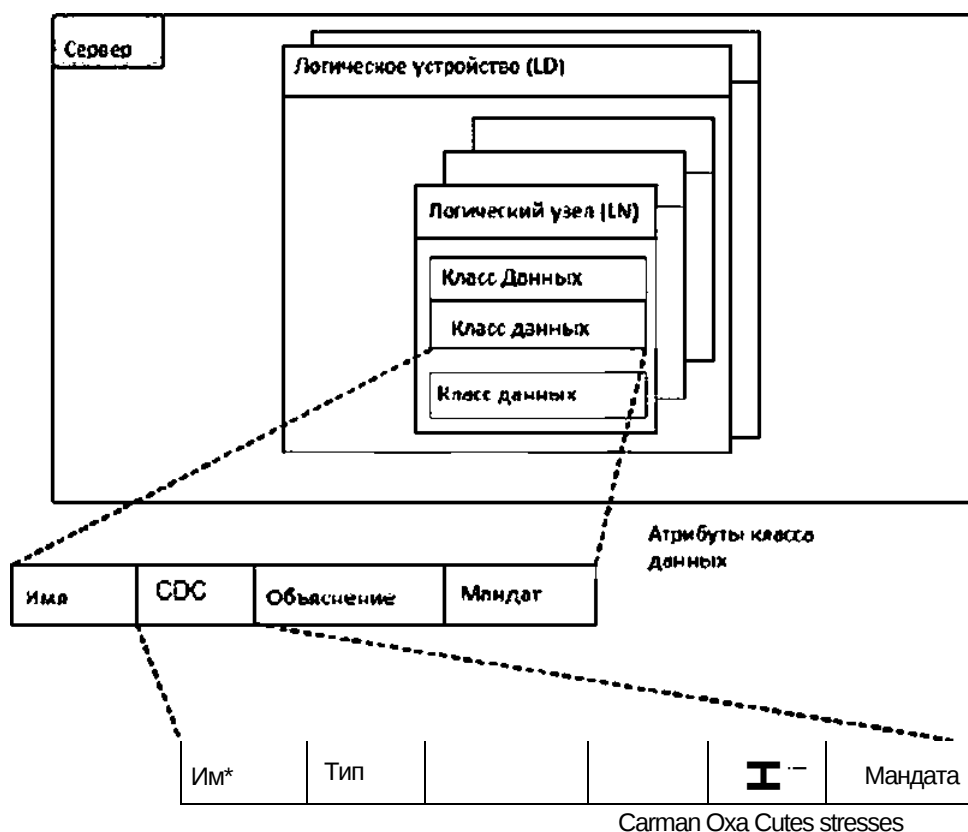


Рисунок 4 - Структура информационной модели ВЭС

Высший уровень называется логическим устройством (LD), которое подразделяется на логические узлы (LN). Логический узел состоит из набора связанных данных, называемых классом данных (DC). Каждый класс данных наследует набор свойств, определенных в так называемом общем классе данных (CDC), к которому он относится. Общий класс данных состоит из набора записей данных. Более подробное описание основных данных можно найти в определенном типе общего класса данных.

#### 6.2.3 Логические устройства

Сервер размещает, по крайней мере, одно логическое устройство. Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25, например, может использоваться для соотнесения логического устройства с конкретной ВЭУ, которой принадлежит набор логических узлов, содержащихся в логическом устройстве.

Нулевой логический узел (LLN0) предназначен для хранения общей информации о логическом устройстве (например, логическая таблица устройства и состояния). Логический узел физического устройства (LPND), представляет собой общие данные о физическом устройстве, на котором размещается логическое устройство (например, физическая таблица устройства и состояния).

#### 6.2.4 Логические узлы

В рамках логического устройства вся информация о ВЭУ будет распределена в различные «контейнеры», называемые логическими узлами. В группе стандартов ГОСТ Р 54418.25 задан набор конкретных классов логических узлов для ветровых электростанций. Некоторые из них являются обязательными (в таблицах обозначаются #M»), а другие дополнительными (в таблицах обозначаются «O»). Основные правила использования логического узла и КЛАССОВ данных и их расширения определены в ГОСТ Р МЭК 61850-7-4 (приложение А) и в ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 (раздел 14). Конкретные логические узлы, выходящие из физических турбин, разделяют на функциональные системы (например, ротор, передача, генератор, отклонение системы и т.д.), но собранная общая информация также может быть представлена в конкретных LN (например, журнал сигнала тревоги, журнал событий и т.д.). Названия

## ГОСТЕЙ 15891—2013

конкретных логических узлов ветровых электростанций должны быть уникальными и всегда начинают\* ся с «W». затем следуют три заглавные буквы, представляющие содержание.

Данные логического узла представлены именными атрибутами, которые могут иметь простые или сложные типы (32-битное целое или комплексная структурная переменная, состоящая из коллекции имен и простых и сложных типов компонентов).

В первом поколении коммуникаций ВЭС эти данные могут быть представлены в виде модели линейного, отображаемого в памяти, адресного пространства со всеми данными, имеющими тот же тип. Эти данные названы и имеют все соответствующие типы для представления исходных данных. Удельная внутренняя организация, осуществление хранения данных и схемы управления не зависят от внешнего взгляда.

Внутри логического узла (LN) информация уточняется по классам данным. Все логические узлы имеют стандартизированные и аналогичные табличные структуры, как показано в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 - Основная таблица структуры логического узла (LN)

| W x x x класс         |              |                    |     |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----|
| Имя атрибута          | Тип атрибута | Разъяснение        | M/O |
| Данные                |              |                    |     |
| Общая информация      |              |                    |     |
| Имя класса данных     | CDC          | Описание и область |     |
| (^)формация о составм |              |                    |     |
| Имя класса данных     | CDC          | Описание и область |     |
| Аналоговая информация |              |                    |     |
| Имя класса данных     | CDC          | Описание и область |     |
| Управляющая жрормадо  |              |                    |     |
| Имя класса данных     | CDC          | Описание и область |     |

Таблица показывает и визуализирует различные атрибуты класса данных в логическом узле. Для удобства вся информация в логическом узле классифицируется в соответствии с информацией ВЭУ. рассмотренной в таблице 3. В таблице 5 все атрибуты класса данных внутри логического узла объясняются кратко.

Т а б л и ц а 5 - Классификация данных признаков в логическом узла

| Атрибут класса данных | Описание                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя атрибута          | Имя класса данных                                                                                                        |
| Тип атрибута          | Общий класс данных, который определяет общие свойства данных Общие классы данных (SOCs) определены в настоящем стандарте |
| Разъяснение           | Краткое объяснение содержания класса данных                                                                              |
| Мандат                | M. обязательный, O: необязательный                                                                                       |

Если используется дополнительный логический узел, то его обязательные (M) атрибуты класса данных также должны быть использованы. Необязательные (O) атрибуты класса данных создаются пользователем по мере необходимости.

## 7 Информационно-обменная модель ВЭС

### 7.1 Основные положения

Раздел 7 раскрывает информационно-обменные модели ВЭУ, которые могут быть применены клиентом и сервером для доступа к содержанию и структуре информационно-обменной модели ВЭУ. описанной в разделе 6.

### 7.2 Технология информационно-обменного моделирования

#### 7.2.1 Информационный обмен на ВЭУ

# ГОСТЕЙ 15891—2013

Основная цепь информационно-обменной модели ВЭУ определена в (4) и заключается в обмене информацией, предоставленной обработанной информационной моделью различных классов, таких как логические узлы, данные, атрибуты данных или блоки контроля. ИЕМ определяет сервер, который обеспечивает:

- экземпляр информационной модели ВЭУ;
- обязательные функции, включая связанные с ними услуги (получение, установка, контроль, запрос, отчет и т.д.), которые позволяют клиенту получать доступ к предоставленной обработанной информационной модели.

Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 определяет только роль сервера. Вопросы клиентского обслуживания направляются на сервере с помощью отправки сообщения с запросами и получения соответствующих сообщений или отчетов с сервера.

Сервер обеспечивает доступ к экземпляру информационной модели ВЭУ для нескольких клиентов, как показано на рисунке 5. Каждый клиент может общаться с сервером независимо от других клиентов.

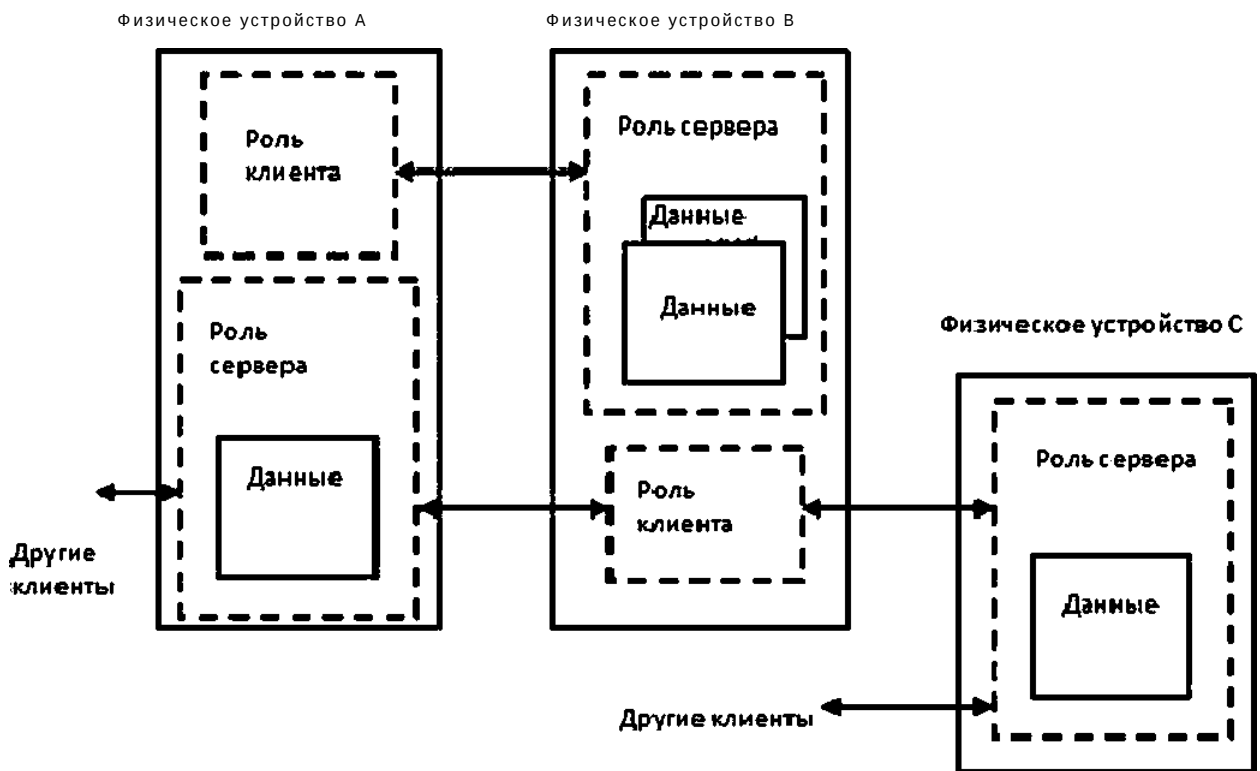


Рисунок 5 - Роль пользователя и сервера

Как показывает рисунок 5, физические устройства могут выполнять роль клиента и роль сервера, или обе роли. Клиент играет вспомогательную роль в отношении сервиса.

Примечание - Группа стандартов ГОСТ Р 54418.25 не определяет интерфейс прикладного программирования ни в сервере, ни в клиенте. Она определяет видимую информацию, содержащуюся в сервере, способы ее отправления и получения.

## 7.2.2 Модели сервиса

Информационная модель ВЭС в сервере поддерживает доступ к услугам, как показано на рисунке 6.

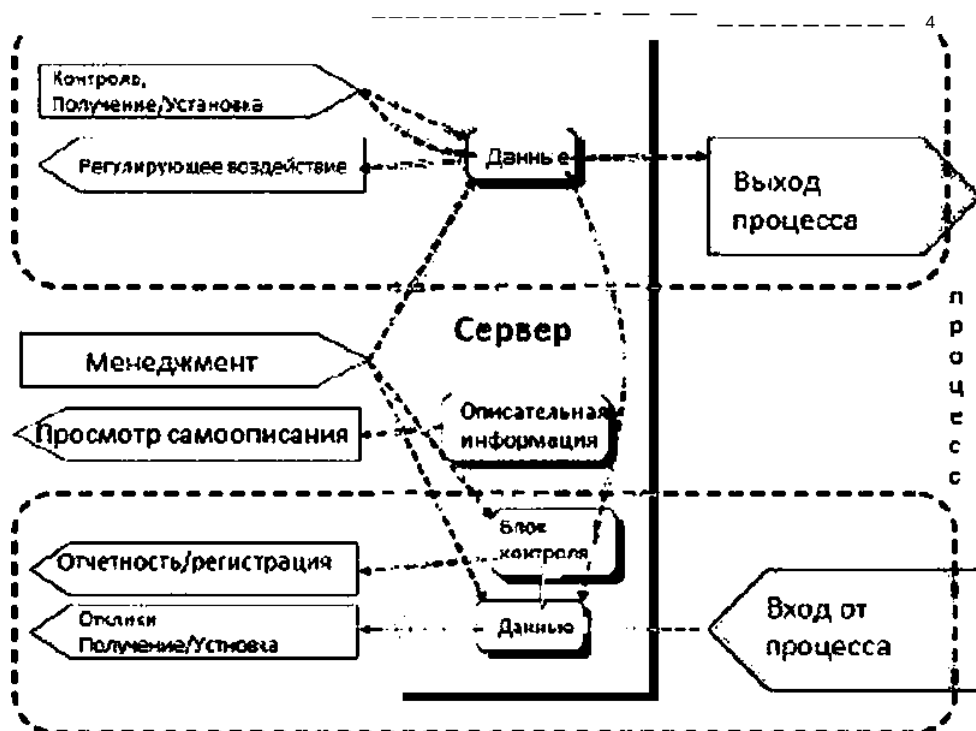


Рисунок 6 - IEM модели сервиса

В центре внимания сервера - поставка данных, которые составляют информационную модель ВЭС. Атрибуты данных содержат значения, используемые для обмена информацией. Информационно-обменная модель (IEM) предоставляет услуги для:

- контроля внешних операционных устройств или функций внутреннего устройства;
- мониторинга обоих процессов и обработанных данных;
- управления устройствами, а также получения информационной модели ВЭУ.

Примеры информационной модели данных ВЭУ, содержащиеся в сервере, могут быть доступны посредством услуг «получение», «установка», «контроль» для немедленного действия (возврата информации, набора значений данных, контрольного устройства или функции).

Отчетность и регистрация предоставляют средства для автономной и спонтанной отправки информации с сервера клиенту, выданную внутренним серверным событием (отчетностью), либо для хранения этой информации на сервере для последующего извлечения (регистрации).

### 7.2.3 Абстрактный коммуникационный сервисный интерфейс

Набор базовых услуг, которые использует коммуникационный интерфейс для выполнения информационного обмена между внешним миром и различные компоненты устройства реального мира называются абстрактным интерфейсом коммуникационных сервисов (ACSI). Базовая методология этих услуг подробно описана в ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 и ГОСТ Р 61850-7-2. ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 (таблица 6) описывает ACSI модели и услуги.

На рисунке 7 графически иллюстрируются различные компоненты моделей ACSI. Данный рисунок дает общее представление взаимодействия типичного устройства с внешним миром при помощи этих сервисов.

ГОСТЕЙ 15891—2013

Сореер

Логическое  
устройство

Logical node

Контроль

Данные

ПодпиОсб

"отчет



Авторизации

Синхронизация времени

Ссылп

< j ^/> ДВУГГОрОННИЙиРфОриЗЦМОЧИЙДОМ\*\*  
■ Одкетройийиий информационный обмен



<Пож>е<ц/р>»юм>

1

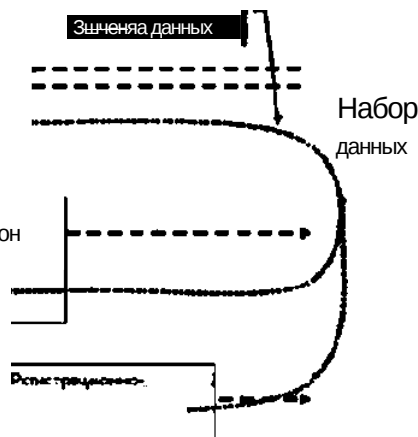


Рисунок 7 - Концептуальная информационно-обменная модель для ВЭС

Физическое устройство с коммуникационным интерфейсом представляется как сервер, который имеет коммуникационный адрес сети и доступен через сеть внешнего клиента. Сервер может принять соединение от одного или нескольких внешних клиентов, а также обеспечить услугами по предоставлению информации клиенту.

Этот сервер содержит один или несколько логических устройств, которые в свою очередь содержат один или несколько логических узлов и образуют основные строительные блоки (объекты), представляющие различную функциональность логического устройства. Логический узел содержит данные, которые могут быть записаны или прочитаны индивидуально или в группах (наборы данных), реагируют на контрольные входы, обеспечивают запрашиваемые и незапрашиваемые отчеты и содержат регистрационные журналы, которые могут быть запрошены.

Это представление является общим, довольно мощным с точки зрения предоставляемых возможностей и может быть использовано для любого реального мирового физического устройства с коммуникационным интерфейсом.

Услуги «получение» / «установка» и «контроль» предусматривают чтение (получение) и запись (размещение) данных в логическом узле. Аналоговая информация и информация о состоянии, как правило, только для чтения. Контрольная информация и информация о конфигурации, как правило, читаема и может быть записана.

## ГОСТЕЙ 15891—2013

Услуги предоставляются для осуществления таких действия, как выбор перед исполнением для элементов контроля.

В дополнение к индивидуально именованным данным, наборы данных (DataSet) могут быть определены и указаны в названиях. Услуги предоставляются для создания, удаления и перечисления наборов данных, а также для получения и установки их значений. Эта возможность произвольной группировки позволяет клиентским приложениям определять наборы атрибутов данных, которые обычно необходимы. и получать их одной одиночной операцией с использованием одного имени.

Наборы данных являются ключом к двум механизмам обмена информацией в *логическом узле*: отчетность и регистрация. Большинство физических устройств имеют свой внутренний механизм регистрации. в журналах регистрации могут содержаться периодические записи значений данных, записи значений данных в случае, если какое-то значение изменено на некоторую величину, превысило порог, или по другой причине. Кроме того, физические устройства часто имеют средства для отправки непосредственно какой-либо отчетности клиенту при обстоятельствах, аналогичных описанным для регистрации. В моделях ACSI информация, которую получают сообщенной или зарегистрированной, представлена в виде набора данных. Такой подход позволяет установить правила регистрации и отчетности более компактным и эффективным способом.

Правила для регистрации и отчетности определены в регистрационном контрольном блоке (LCB) и отчетном контрольном блоке (RCB) соответственно. Каждый журнал имеет связанный LCB. а каждый отчет должен быть связан с RCB. что определяет правила содержания журналов и отчетов. Эти правила определяют, какие базы данных должны быть включены и на каких условиях. Такой подход обеспечивает очень мощные и гибкие средства регистрации и отчетности информации. Журналы регистрации - очень важный аспект физического устройства. Поколение этих журналов может быть основной функцией физического устройства (например, устройство мониторинга состояния) или использоваться для диагностической информации. Регистрационные журналы являются временно-упорядоченными наборами. сгруппированными в определенные наборы данных. Сервис предоставляется в свободном доступе. чтобы внешний клиент мог получить информацию из журналов регистрации в целом или частично. С помощью предоставления средств для запроса регистрационного журнала с фильтрами, которые определяют временной диапазон интересов и у которых названные атрибуты должны быть восстановлены.

Сервис также предоставляет возможность разрешенным клиентам подписываться на отчеты, определенные в устройстве. Эти отчеты являются буферизированными, и если коммуникации временно прерываются, то все отчеты будут по-прежнему отправляться клиенту до тех пор. пока коммуникации не восстановятся.

Этот краткий обзор показывает ключевые возможности информационного обмена физического устройства, используя ACSI подход. Для более подробного описания ACSI см. ГОСТ Р МЭК 61850-7-1 и ГОСТ Р МЭК 61850-7-2.

#### 7.2.4 Соглашения службы моделирования

Услуги, как правило, определяются:

- набором правил для определения сообщений, чтобы получатели могли однозначно понять сообщения. отправленные от равноправного участника:
- параметрами сервисных запросов, а также результатами и ошибками, которые могут быть возвращены сервису абонента:
- согласованными действиями, совершенными сервисом (которые могут влиять или не влиять на процесс).

Эта базовая концепция информационно-обменной модели (IEM) изображена на рисунке 8.

ГОСТЕЙ 15891—2013

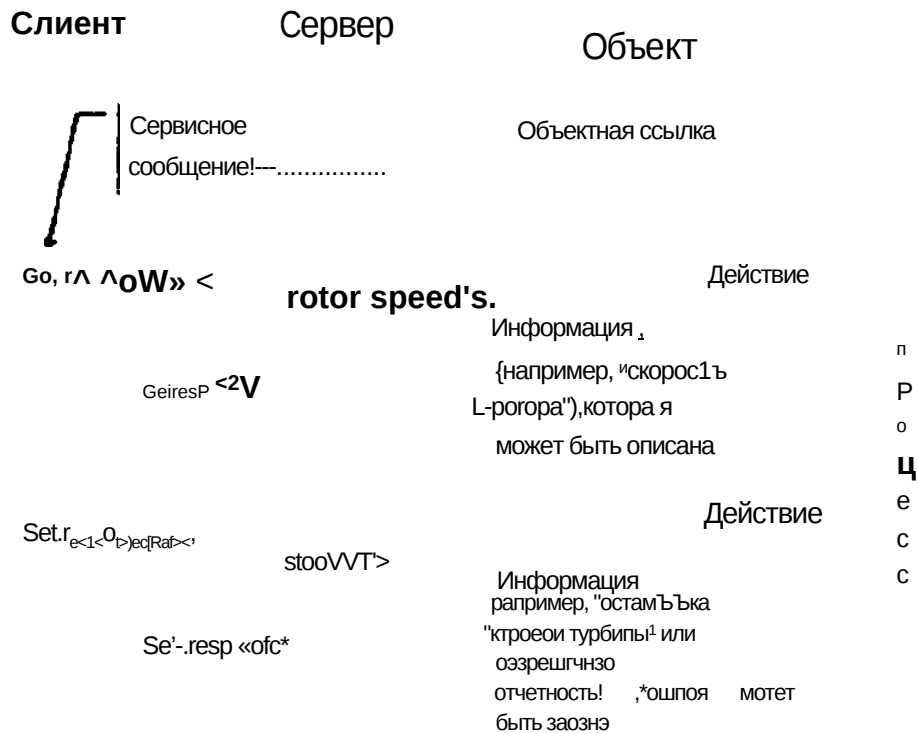


Рисунок 8 \* IEM сервисная модель с примерами sc iisacc

Все сервисные действия основаны на трех простейших сообщениях: запрос, положительный и отрицательный ответ. Простейшие сообщения в запросе используются клиентом для посыпания вызова серверу, а примитивы в ответе позволяют серверу возвращать информацию клиенту. Сообщение с положительным ответом означает, что служба согласовала действие или что оно будет выполняться, а то время как отрицательный ответ означает, что действие не удалось выполнить или оно не будет выполнено. Сообщение может иметь параметры, называемые результатами или ошибками в случае простейших сообщений в ответе.

Каждое конкретное сервисное действие определяется одной или несколькими сервисными таблицами, которые обобщают параметры, необходимые для обработки подробных ответов, как показано в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 - Таблица сервиса

|               |
|---------------|
| Имя параметра |
| Запрос        |
| Параметр 1... |
| Параметр п    |
| Отклик +      |
| Параметр 1... |
| Параметр п    |
| Отклик -      |
| Параметр 1... |
| Параметр п    |

П р и м е ч а н и е - Сервисные таблицы не включают все параметры, необходимые в конкретных реализациях интерфейса: например параметр «ассоциация» или параметр «ретрансляция времени» не отображаются

# ГОСТЕЙ 15891—2013

в сервисных таблицах. Эти таблицы являются абстрактными. т.к. местные решения и конкретные протокольные решения в них не показаны. Эти конкретные решения не требуются для понимания семантики и характера сервиса.

Каждый параметр и влияние этого параметра на обработку данных сервиса абстрактно описаны в этой части ГОСТ Р 54418.25.

Последовательности простейших сообщений запросаУответа (сообщений) для служб представле-ны на рисунке 9.

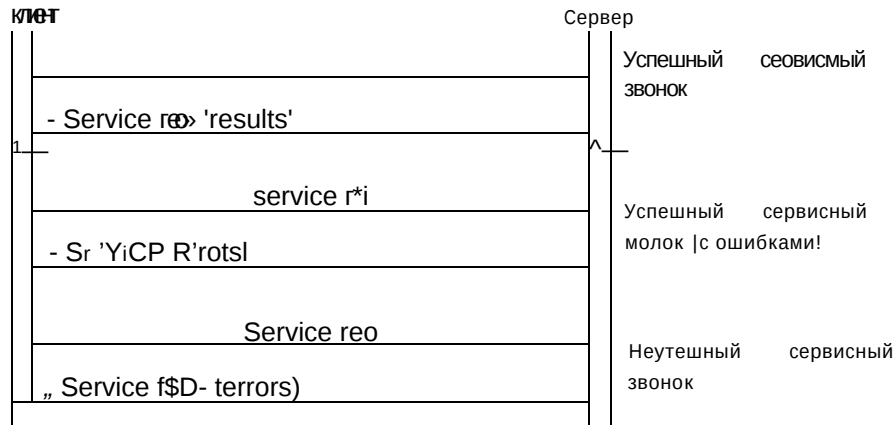


Рисунок 9 • Циклограмма

}EC2151X6

Сообщения работают на атрибуты объектов информации. Есть два вида классов, которые могут быть созданы для объектов:

- 1) классы информационной модели ВЭС, такие как логические устройства, логические узлы, данные и атрибуты данных, которые определены в разделе 6 (в основном представляющие данные процесса. например, «частота вращения ротора» или «остановка ветровой турбины»);
- 2) различные (общие) контрольные блоки, например, для отчетности и регистрации. Отчетный контрольный блок может, например, быть использован для запуска или остановки отчетности значения путем установки конкретного атрибута.

Сообщения, описанные в этом пункте, концептуальны для понимания IEM.

Примечание - Конкретные сообщения могут быть определены некоторыми хорошо известными обозначениями. например, таблиц или расширяемым языком разметки (XML). Конкретные сообщения могут быть найдены в сопоставлении с конкретным прикладным уровнем протоколов в соответствии с [5].

Согласованные действия или действия, которые настроены на получение сообщения, могут быть простыми как в случае с услугой «Получение» или более сложными, как в случае с поведением реального физического устройства. В последнем случае требуется точный процесс действий, например, сервер может немедленно вызывать систему проведения контроля для распространения необходимых внутренних команд, чтобы остановить ветровую турбину, или для начала, проверки, если другой клиент эксплуатирует ветровую турбину и это требует использование семафора (часто называемое «выбор до эксплуатации»).

Динамический характер моделей отчетности и регистрации находится под контролем общих блоков контроля.

Действия конкретного объекта контрольного блока описаны множественными атрибутами, например. количество записей f сетка элементов, значения которых должны быть занесены в отчет и зарегистрированы. период периодической отчетности / регистрации или события, перенесенного в буфер, в случае, если коммуникационный канал не работает. Динамический характер также зависит от характера буфера, например, кольцевой буфер.

Действия обычно дают результаты, которые должны быть переданы обратно клиенту. В случае возникновения ошибки, сообщения об ошибках направляются обратно. Действия обычно определяются по различным признакам (формальным режимом работы оборудования и обычным текстом).

ГОСТЕЙ 15891—2013

## 8 Отображение протоколов коммуникации

### 8.1 Основные положения

Отображение конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) определяет, какие услуги и модели (сервер, логические устройства, логические узлы, данные, наборы данных, отчет контроля, журнал контроля, установленные группы и т.д.) соотносятся с конкретными коммуникационными стеками, т.е. к полному профилю. Отображение и использование прикладного уровня определяют синтаксис конкретного кодирования для обмена данными посредством сети.

Примечание - Концепция отображения конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) была введена, чтобы быть независимым от коммуникационных стеков, включая описание протоколов.

Согласно рисунку 10 SCSM отображает коммуникационные услуги, объекты и параметры конкретных слоев приложения. Эти слои приложения обеспечивают конкретное кодирование. В зависимости от технологии коммуникационной сети эти отображения могут иметь различный уровень сложности. Некоторые ACSI услуги не могут поддерживаться во всех случаях, но там, где услуга предоставляется в отображении, сервис должен быть эквивалентным по смыслу похожему сервису в исходном отображении. На уровне припожений может быть использован один или несколько стеков (слой от 1 до 6).

Пример - Отображение сервисной команды «Получение значений базы данных» (чтение многих значений в одной порции) может иметь различные отображения для AL1 для AIN. Например, конкретные AL могут поддерживать этот сервисный запрос напрямую, пока другая AL поддерживает сервисный запрос «Получить» одного или нескольких значений только одного схожего типа. В этом случае отображение поставляет только некоторые запросы «Получить».

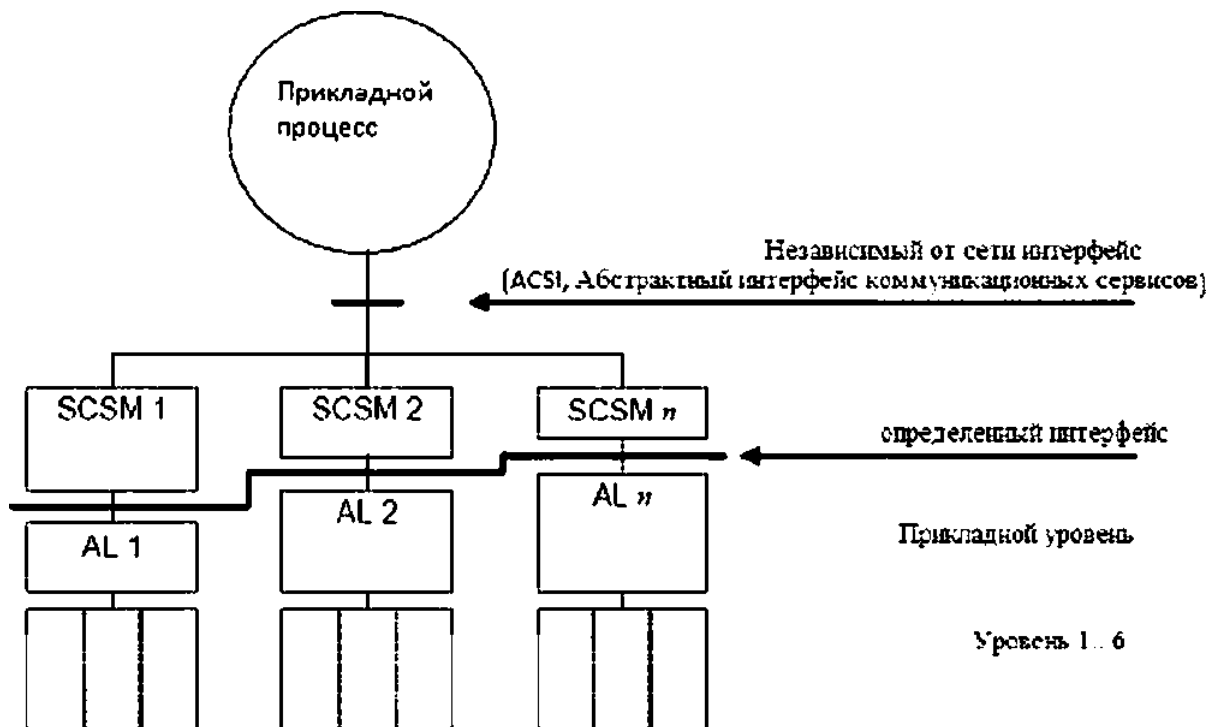


Рисунок 10 - ACSI топография в стеках/ коммуникационных профайлах

### 8.2 Технология отображения

Отображения могут быть поддержаны в группе стандартов. Концептуальная архитектура отображения показана на рисунке 11.

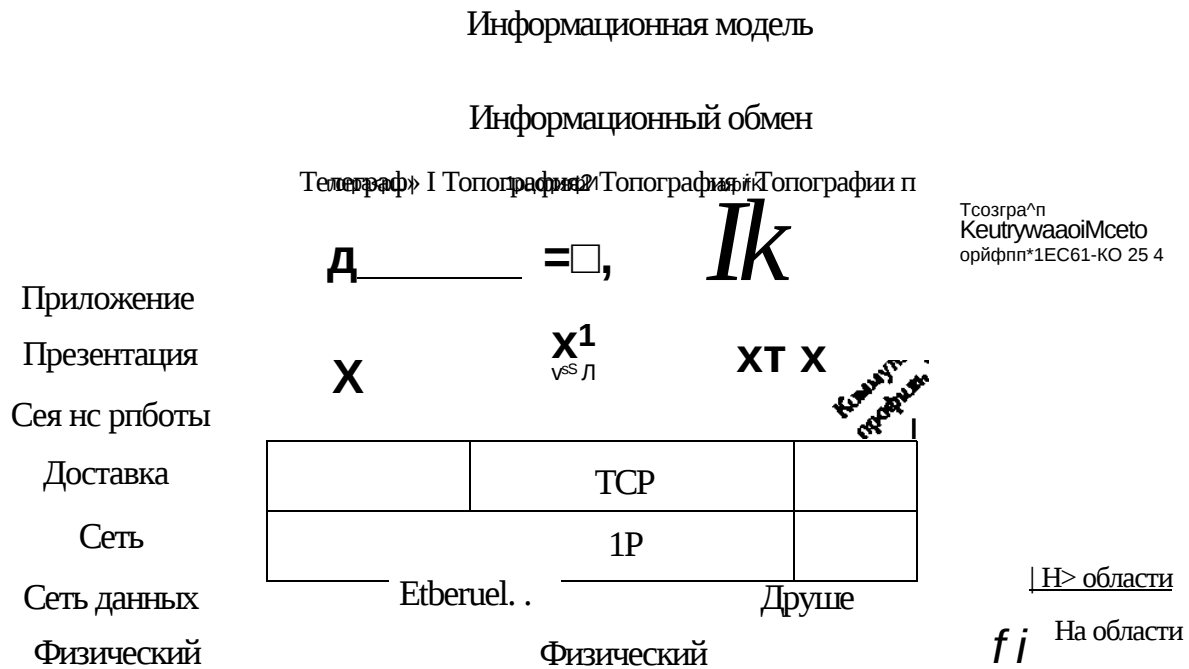


Рисунок 11 -Коммуникационные профили

Информационные модели и информационно-обменные модели должны быть сопоставлены с соответствующими протоколами. Отображений должны быть определены в [5]. Протоколы TCP и IP должны быть основными протоколами нижнего уровня, предоставляемые всеми отображениями. Конкретная связь данных и физических уровней выходит за рамки области распространения группы стандартов ГОСТ Р 54418.25.

### 8.3 Отображение информационной модели ВЭС

Отображения информационных моделей ВЭУ для иерархической структуры должны применяться для всех отображений конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) группы стандартов ГОСТ Р 54418.25.

ГОСТЕЙ 15891—2013

# Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов  
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном  
международном стандарте

| Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандартов                                                                                                                                                                                                                     | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего ссылочного международного стандарта                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОСТ Р ИСО / МЭК 9646-1-93                                                                                                                                                                                                                                                               | ЮТ                   | ИСО/МЭК 9646 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Методология и основы аттестационного тестирования. Часть 1. Общие положения»                                           |
| ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009                                                                                                                                                                                                                                                                | ЮТ                   | МЭК 61850-7-1 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 1. Принципы и модели»                                   |
| ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009                                                                                                                                                                                                                                                                | ЮТ                   | МЭК 61850-7-2 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)»            |
| ТОСТ Р МЭК 61850-7-4-2011                                                                                                                                                                                                                                                                | ЮТ                   | МЭК 61850-7-4 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных» |
| ГОСТ Р МЭК 61850-7-3-2009                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | МЭК 61850-7-3 «Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 3. Классы общих данных»                                 |
| <p>Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ЮТ - идентичные стандарты;</li><li>• MOD - модифицированные стандарты;</li><li>• NEQ - неэквивалентные стандарты.</li></ul> |                      |                                                                                                                                                                                              |

### Библиография

МЭК 61850-8-1:2011 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 8-1. Специфическое отображение сервиса связи (SCSM) - схемы отображения на MMS (ИСО 9506-1 и ИСО 9506-2) и на ИСО / МЭК 8802-3

МЭК 61850 Сети и системы связи на подстанциях

МЭК 61400-25-2:2006 Турбины ветровые. Часть 25-2. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Информационные модели

МЭК 61400-25-3:2006 Турбины ветровые. Часть 25-3. Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Модели информационного обмена

МЭК 61400-25-4:2008 Турбины ветровые. Часть 25-4. Коммуникации для мониторинга и контроля ветровых станций. Маршрутизация к коммуникационному профилю

УДК 621.311.24:006.354

МКС 27.180

IDT

Ключевые слова: нетрадиционная энергетика, ветроэнергетика, системы контроля, коммуникационные системы

Подписано в печать 01.10.2014. Формат 60х641/8.  
Уел. печ. л. 3,26. Тираж 31 экз. Зах. 3571.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТ И НФОРМ»  
123995 Москва. Гранатный пер. 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)